

PIKO CI

Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας 30/50/60 kW



Οδηγίες λειτουργίας

Στοιχεία εκδότη

KOSTAL Solar Electric GmbH

Hanferstraße 6

79108 Freiburg i. Br.

Germany

Τηλ. +49 (0)761 477 44-100

Φαξ +49 (0)761 477 44- 111

www.kostal-solar-electric.com

Αποποίηση ευθύνης

Τα αναφερόμενα ονόματα χρήσης, οι εμπορικές ονομασίες ή/και οι χαρακτηρισμοί προϊόντων, καθώς και άλλες ονομασίες, προστατεύονται νομικά ακόμη και χωρίς ιδιαίτερη σήμανση (π.χ. ως μάρκες). Η δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη δυνατότητα ελεύθερης χρήσης τους. Η συγκέντρωση των εικόνων και η σύνταξη των κειμένων πραγματοποιήθηκε με μεγάλη προσοχή. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλειστούν λάθη. Δεν παρέχεται εγγύηση για τη σύνθεση των πληροφοριών.

Πληροφορίες ίσης μεταχείρισης

Η KOSTAL Solar Electric GmbH έχει επίγνωση της σημασίας της γλώσσας αναφορικά με την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών και προσπαθεί συνεχώς να ανταποκρίνεται σε αυτό το σκεπτικό. Ωστόσο, η γενική εφαρμογή των μεικτών διατυπώσεων (θηλυκό/αρσενικό) έχει παραληφθεί για λόγους καλύτερης ανάγνωσης.

© 2025 KOSTAL Solar Electric GmbH

Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της φωτομηχανικής αναπαραγωγής και της αποθήκευσης ηλεκτρονικά μέσα, παραμένουν αποκλειστικά στην . Δεν επιτρέπεται η επαγγελματική χρήση ούτε η αναπαραγωγή των κειμένων, των απεικονιζόμενων μοντέλων, των εικόνων και των φωτογραφιών που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό το προϊόν. Δεν επιτρέπεται ούτε η ολική ούτε ημερική αναπαραγωγή και αποθήκευση των οδηγιών ή η μεταφορά, η αναπαραγωγή και η μετάφραση των οδηγιών, σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσω οποιουδήποτε μέσου, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συ-ναίνεση.

Ισχύει από την έκδοση:

CB (Control Board) version - Internal code: PIKO CI 30:- m_G9511-302000-14-012601

CB (Control Board) version - Internal code: PIKO CI 50/60:- m_G9511-600900-13-012401

CSB (Communication Service Board) version: G711-0002200-13-012403

KOSTAL PIKO CI (App): V6.15.3

Πίνακας περιεχομένων

1.	Σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση.....	6
1.1	Ισχύς της τεκμηρίωσης.....	7
1.2	Περιεχόμενα, λειτουργία και ομάδα-στόχος της τεκμηρίωσης.....	8
1.3	Συνισχύοντα έγγραφα και περισσότερες πληροφορίες.....	9
1.4	Υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες.....	10
2.	Ασφάλεια	12
2.1	Προβλεπόμενη χρήση	13
2.2	Μη προβλεπόμενη χρήση.....	14
2.3	Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη	15
2.4	Προσόντα του προσωπικού.....	16
2.5	Πηγές κινδύνου	17
2.6	Διατάξεις ασφαλείας	18
2.7	Μέσα ατομικής προστασίας	19
2.8	Διαδικασία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης	20
2.9	Πρότυπα και οδηγίες που έχουν ληφθεί υπόψη	21
3.	Περιγραφή συσκευής και συστήματος	22
3.1	Πινακίδα τύπου και σήμανση στη συσκευή	23
3.2	Επισκόπηση συστήματος.....	25
3.3	Ο αντιστροφέας PIKO CI 30.....	26
3.4	Ο αντιστροφέας PIKO CI 50/60	27
3.5	LED κατάστασης	28
3.6	Διακόπτης απόξευξης DC στον αντιστροφέα	29
3.7	Το πεδίο συνδέσεων.....	30
3.8	Επισκόπηση λειτουργιών	31
3.9	Οι εσωτερικές λειτουργίες προστασίας του αντιστροφέα.....	40
3.10	Δυνατότητα προσπέλασης δεδομένων προϊόντος	42
4.	Μεταφορά και παραδοτέος εξοπλισμός.....	44
4.1	Μεταφορά και αποθήκευση	45
4.2	Περιεχόμενο συσκευασίας.....	46
5.	Εγκατάσταση	47
5.1	Επιλογή σημείου τοποθέτησης	48
5.2	Σημείο τοποθέτησης WLAN	51
5.3	Διαστάσεις τοποθέτησης.....	52
5.4	Εγκατάσταση αντιστροφέα	55

6.	Ηλεκτρική σύνδεση	56
6.1	Επισκόπηση.....	57
6.2	Προδιαγραφές καλωδίων	58
6.3	Σύνδεση αγωγού τροφοδοσίας δικτύου	60
6.4	Επισκόπηση συνδέσεων επικοινωνίας	63
6.5	Τοποθέτηση κεραίας WiFi.....	64
6.6	Τρόποι επικοινωνίας	65
6.7	Επικοινωνία μέσω LAN	67
6.8	Επικοινωνία μέσω RS485	68
6.9	Επικοινωνία μέσω WiFi.....	70
6.10	Σύνδεση KOSTAL Smart Energy Meter.....	71
6.11	Σύνδεση κεντρικής προστασίας δικτύου και εγκατάστασης	78
6.12	Σύνδεση δέκτη κεντρικού ελέγχου	81
6.13	Κλείσιμο αντιστροφέα	84
6.14	Σύνδεση Φ/Β πλαισίων	85
7.	Πρώτη έναρξη λειτουργίας	96
7.1	Εγκατάσταση εφαρμογής KOSTAL PIKO CI	97
7.2	Σύνδεση αντιστροφέα με την εφαρμογή	98
7.3	Διαδικασία για την πρώτη έναρξη λειτουργίας.....	100
7.4	Παράδοση στον ιδιοκτήτη	102
8.	Λειτουργία και χειρισμός	103
8.1	Ενεργοποίηση αντιστροφέα	104
8.2	Απενεργοποίηση αντιστροφέα	105
8.3	Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του αντιστροφέα.....	106
8.4	Καταστάσεις λειτουργίας του αντιστροφέα	108
8.5	LED κατάστασης	109
8.6	Ένδειξη κατάστασης μέσω της εφαρμογής	111
9.	Εφαρμογή KOSTAL PIKO CI	112
9.1	Εφαρμογή KOSTAL PIKO CI	113
9.2	Εγκατάσταση της εφαρμογής KOSTAL PIKO CI.....	114
9.3	Σύνδεση αντιστροφέα με την εφαρμογή KOSTAL PIKO CI	115
9.4	Σύνδεση ως εγκαταστάτης.....	117
9.5	Εφαρμογή KOSTAL PIKO CI - Περιγραφή μενού.....	118
10.	Εποπτεία εγκατάστασης.....	134
10.1	Ιστορικό λειτουργίας.....	135
10.2	Ανάκτηση ιστορικού λειτουργίας.....	136
10.3	KOSTAL Solar Portal	138
10.4	Ρύθμιση πάρκου	139

11.	Συντήρηση	141
11.1	Κατά τη λειτουργία.....	142
11.2	Συντήρηση και καθαρισμός	143
11.3	Καθαρισμός περιβλήματος	144
11.4	Ανεμιστήρας.....	145
11.5	Αντικατάσταση Φ/Β ασφαλειών	146
11.6	Κωδικοί συμβάντων	148
12.	Ενημέρωση λογισμικού.....	156
12.1	Ενημέρωση λογισμικού μέσω του PIKO CI Tool	157
12.2	Ενημέρωση λογισμικού μέσω της εφαρμογής PIKO CI	158
13.	Τεχνικές πληροφορίες	160
13.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	161
13.2	Διαγράμματα συνδεσμολογίας	165
14.	Πρόσθετος εξοπλισμός.....	168
14.1	KOSTAL Solar App.....	169
14.2	Εφαρμογή PIKO CI.....	170
14.3	PIKO CI Conf Tool.....	171
14.4	KOSTAL Solar Portal	172
15.	Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη	174
16.	Παράρτημα	175
16.1	Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.....	176
16.2	Άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα	177
16.3	Τερματισμός λειτουργίας και απόρριψη	178

1. Σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση

Η παρούσα τεκμηρίωση περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, την ασφάλεια και τη χρήση του προϊόντος σας.

Διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση προσεκτικά και πλήρως πριν εργαστείτε με το προϊόν. Ακολουθήστε σε όλες τις εργασίες τις οδηγίες και τις προδιαγραφές ασφαλείας αυτής της τεκμηρίωσης.

Περιεχόμενα

1.1	Ισχύς της τεκμηρίωσης	7
1.2	Περιεχόμενα, λειτουργία και ομάδα-στόχος της τεκμηρίωσης.....	8
1.3	Συνισχύοντα έγγραφα και περισσότερες πληροφορίες	9
1.4	Υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες	10
1.4.1	Απεικόνιση προειδοποιήσεων.....	11
1.4.2	Σημασία των συμβόλων στις προειδοποιήσεις.....	11
1.4.3	Σημασία των συμβόλων στις ενημερωτικές υποδείξεις	11

1.1 Ισχύς της τεκμηρίωσης

Η παρούσα τεκμηρίωση ισχύει για τον αντιστροφέα:

- PIKO CI 30
- PIKO CI 50
- PIKO CI 60

1.2 Περιεχόμενα, λειτουργία και ομάδα-στόχος της τεκμηρίωσης

Περιεχόμενα και λειτουργία του εγγράφου

Η παρούσα τεκμηρίωση είναι ένα εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και αποτελεί μέρος του περιγραφόμενου προϊόντος.

Στην παρούσα τεκμηρίωση θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:

- Δομή και λειτουργία του προϊόντος
- Ασφαλής χειρισμός του προϊόντος
- Επεξηγήσεις, προδιαγραφές και οδηγίες για τον χειρισμό του προϊόντος από τη μεταφορά έως την απόρριψη
- Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σε ποιους απευθύνονται οι οδηγίες

Η παρούσα τεκμηρίωση απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες ατόμων:

- Σχεδιαστής εγκατάστασης
- Ιδιοκτήτης εγκατάστασης
- Καταρτισμένο προσωπικό για τη μεταφορά, την αποθήκευση, τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την απόρριψη

1.3 Συνισχύοντα έγγραφα και περισσότερες πληροφορίες

Θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πρόσθετα έγγραφα και τις πηγές πληροφοριών για να κατανοήσετε πλήρως το περιεχόμενο της παρούσας τεκμηρίωσης ή να εκτελέσετε πλήρως και με ασφάλεια τα βήματα εργασίας που περιγράφονται.

Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το προϊόν στον ιστότοπό μας στην ενότητα **Λήψη**: www.kostal-solar-electric.com/download/

Συνισχύουσα τεκμηρίωση

- Τεκμηρίωση άλλων εξαρτημάτων της εγκατάστασης
- Σύντομες οδηγίες «Quick Start Guide» που περιλαμβάνονται στην παράδοση
- Λίστα με τις χώρες, τις προδιαγραφές των οποίων ικανοποιεί το προϊόν
- Πιστοποιητικά και δηλώσεις κατασκευαστή για διαβίβαση στην επιχείρηση ηλεκτρισμού
- Λίστα με τους μετρητές ενέργειας που είναι εγκεκριμένοι για το προϊόν
- Λίστα με τις παραμέτρους κάθε χώρας για τον αντιστροφέα
- Λίστα συμβάντων (μηνύματα σφάλματος) που μπορεί να εμφανιστούν στον αντιστροφέα

Περισσότερες πληροφορίες

- Λίστα των συμβατών συνεργατών: Επισκόπηση των προϊόντων από εξωτερικούς συνεργάτες που μπορούν να συνδυαστούν με τα προϊόντα για προαιρετικές επεκτάσεις.

Κανονισμοί

- Κανονισμοί λειτουργίας του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης στον τόπο χρήσης
- Κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων
- Κανονισμοί για την ασφάλεια του εξοπλισμού εργασίας
- Κανονισμοί για την απόρριψη και την προστασία του περιβάλλοντος
- Άλλοι ισχύοντες κανονισμοί στον τόπο χρήσης

1.4 Υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες

Σε αυτές τις οδηγίες γίνεται διάκριση ανάμεσα σε προειδοποιήσεις και σε ενημερωτικές υποδείξεις. Όλες οι υποδείξεις επισημαίνονται με ένα εικονίδιο στη γραμμή κειμένου.

1.4.1 Απεικόνιση προειδοποιήσεων



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Επισημαίνει έναν άμεσο κίνδυνο υψηλής επικινδυνότητας που, αν δεν αποφευχθεί, έχει ως συνέπεια θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επισημαίνει έναν κίνδυνο μέτριας επικινδυνότητας που, αν δεν αποφευχθεί, έχει ως συνέπεια θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Επισημαίνει έναν κίνδυνο χαμηλής επικινδυνότητας που, αν δεν αποφευχθεί, έχει ως συνέπεια ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό ή υλικές ζημιές.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Περιέχει σημαντικές οδηγίες για την εγκατάσταση και την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής για την αποφυγή υλικών και οικονομικών ζημιών.

1.4.2 Σημασία των συμβόλων στις προειδοποιήσεις



Κίνδυνος



Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία και ηλεκτρική εκφόρτιση

1.4.3 Σημασία των συμβόλων στις ενημερωτικές υποδείξεις



Το σύμβολο επισημαίνει εργασίες, οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ηλεκτρολόγο.



Πληροφορία

2. Ασφάλεια

Αυτό το κεφάλαιο σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος σας.

Περιεχόμενα

2.1	Προβλεπόμενη χρήση.....	13
2.2	Μη προβλεπόμενη χρήση	14
2.3	Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη.....	15
2.4	Προσόντα του προσωπικού	16
2.5	Πηγές κινδύνου	17
2.5.1	Κίνδυνος τραυματισμού	17
2.5.2	Υλικές ζημιές.....	17
2.6	Διατάξεις ασφαλείας	18
2.7	Μέσα ατομικής προστασίας	19
2.8	Διαδικασία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.....	20
2.8.1	Διαδικασία σε περίπτωση πυρκαγιάς	20
2.9	Πρότυπα και οδηγίες που έχουν ληφθεί υπόψη.....	21

2.1 Προβλεπόμενη χρήση

Σκοπός χρήσης

- Το προϊόν είναι ένας αντιστροφέας και χρησιμοποιείται για τη μετατροπή συνεχούς ρεύματος από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε εναλλασσόμενο ρεύμα.
- Το παραγόμενο εναλλασσόμενο ρεύμα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ως εξής:
 - Ιδιοκατανάλωση
 - Τροφοδοσία στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο

Πεδία χρήσης

- Το προϊόν προορίζεται τόσο για επαγγελματική όσο και για ιδιωτική χρήση.
- Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για ενσωμάτωση σε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Τόπος χρήσης

- Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε εκρήξιμες και διαβρωτικές συνθήκες περιβάλλοντος. Λάβετε υπόψη τους κανονισμούς του σημείου τοποθέτησης.
- Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
- Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε μόνιμη εγκατάσταση.

Προδιαγραφές για πρόσθετα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και πρόσθετο εξοπλισμό

Επιτρέπεται η χρήση μόνο των πρόσθετων εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και πρόσθετου εξοπλισμού με έγκριση από την για αυτόν τον τύπο προϊόντος.

Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το προϊόν στον ιστότοπό μας στην ενότητα **Λήψη**:
www.kostal-solar-electric.com/download/

2.2 Μη προβλεπόμενη χρήση

Οποιαδήποτε χρήση διαφορετική από αυτή που περιγράφεται στην παρούσα και στην συ-
νισχύουσα τεκμηρίωση δεν είναι σύμφωνη με την προβλεπόμενη και, ως εκ τούτου, δεν
επιτρέπεται.

Όλες οι τροποποιήσεις στο προϊόν, οι οποίες δεν περιγράφονται στην παρούσα τεκμηρίω-
ση, δεν επιτρέπονται. Μη επιτρεπόμενες τροποποιήσεις στο προϊόν έχουν ως αποτέλεσμα
απώλεια της εγγύησης.

2.3 Υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη

Η χρήση του προϊόντος συνεπάγεται τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Οδηγία

- Διάθεση της παρούσας τεκμηρίωσης:
 - Ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι το προσωπικό που εκτελεί εργασίες στο προϊόν έχει κατανοήσει το περιεχόμενο της τεκμηρίωσης για αυτό το προϊόν.
 - Ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίσει ότι η τεκμηρίωση για αυτό το προϊόν είναι προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες.
- Δυνατότητα ανάγνωσης των πινακίδων προειδοποίησης και των σημάνσεων στο προϊόν:
 - Τα προϊόντα πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε οι πινακίδες προειδοποίησης και οι σημάνσεις στο προϊόν να είναι πάντοτε ευανάγνωστες.
 - Ο ιδιοκτήτης πρέπει να αντικαθιστά τις πινακίδες προειδοποίησης και τις σημάνσεις που δεν είναι πλέον ευανάγνωστες λόγω παλαιότητας ή ζημιάς.

Εργασιακή ασφάλεια

- Ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι για τις εργασίες στο προϊόν χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο καταρτισμένο προσωπικό.
- Ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι η εγκατάσταση θα τίθεται αμέσως εκτός λειτουργίας σε περίπτωση που παρατηρηθούν ελαττώματα και ότι τα ελαττώματα θα αποκατασταθούν.
- Ο ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι το προϊόν λειτουργεί αποκλειστικά με τις προβλεπόμενες διατάξεις ασφαλείας.

2.4 Προσόντα του προσωπικού

Οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα τεκμηρίωση επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από άτομα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για την εργασία. Ανάλογα με την εργασία, απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις στους ακόλουθους τομείς και γνώση των σχετικών τεχνικών όρων:

- Ηλεκτρικό σύστημα

Απαιτούνται επιπρόσθετα τα ακόλουθα ειδικά προσόντα:

- Γνώση όλων των απαιτήσεων ασφαλείας για τον χειρισμό αντιστροφών
- Γνώση των ισχυόντων κανονισμών για τον χειρισμό του προϊόντος. Βλ.  **Συνισχύοντα έγγραφα και περισσότερες πληροφορίες, Πλευρά 9.**

2.5 Πηγές κινδύνου

Το προϊόν έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις ασφαλείας. Παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν υπολειπόμενοι κίνδυνοι, εκ των οποίων ενδέχεται να προκληθούν σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

2.5.1 Κίνδυνος τραυματισμού

Σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου από ηλεκτροπληξία

Όταν εκτίθενται στο φως, οι Φ/Β μονάδες παράγουν υψηλή συνεχή τάση που υπάρχει στα καλώδια DC. Η επαφή με καλώδια συνεχούς ρεύματος υπό τάση που έχουν υποστεί ζημιά έχει ως αποτέλεσμα θανάσιμους τραυματισμούς μέχρι και θάνατο.

- Μην ακουμπάτε εκτεθειμένα εξαρτήματα ή καλώδια υπό τάση.
- Πριν από εργασίες στο προϊόν: Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του προϊόντος και ασφαλίστε το από επανενεργοποίηση.
- Σε όλες τις εργασίες στο προϊόν: Φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας και χρησιμοποιείτε κατάλληλα εργαλεία.

Κίνδυνος εγκαυμάτων από καυτά μέρη του περιβλήματος

Τα μέρη του περιβλήματος μπορεί κατά τη λειτουργία να αναπτύξουν θερμοκρασία άνω των 60 °C. Η επαφή με καυτά μέρη του περιβλήματος μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.

- Απενεργοποιήστε το προϊόν και αφήστε το να κρυώσει.

2.5.2 Υλικές ζημιές

Κίνδυνος πυρκαγιάς από καλώδια τροφοδοσίας που έχουν υποστεί ζημιά

Όταν εκτίθενται στο φως, τα Φ/Β πλαίσια παράγουν υψηλή συνεχή τάση που υπάρχει στα καλώδια τροφοδοσίας προς τον αντιστροφέα. Από καλώδια τροφοδοσίας του αντιστροφέα ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

- Πραγματοποιείτε τακτικούς οπτικούς ελέγχους των καλωδίων τροφοδοσίας και των βυσμάτων.
- Εάν διαπιστώσετε ελαττώματα: Ενημερώστε καταρτισμένο προσωπικό και αναθέστε του την αντικατάστασή τους.

2.6 Διατάξεις ασφαλείας

Απαιτούμενες διατάξεις ασφαλείας κατά την εγκατάσταση

Πρέπει να εγκατασταθούν οι ακόλουθες διατάξεις ασφαλείας:

- Διακόπτης προστασίας αγωγών
- Διακόπτης προστασίας από ρεύμα διαφυγής

2.7 Μέσα ατομικής προστασίας

Για συγκεκριμένες εργασίες, το προσωπικό υποχρεούται να χρησιμοποιεί μέσα ατομικής προστασίας. Ο εξοπλισμός προστασίας που απαιτείται κάθε φορά αναφέρεται στα σχετικά κεφάλαια.

Επισκόπηση απαιτούμενου εξοπλισμού προστασίας

- Λαστιχένια γάντια
- Προστατευτικά γυαλιά

2.8 Διαδικασία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

2.8.1 Διαδικασία σε περίπτωση πυρκαγιάς

1. Εγκαταλείψτε αμέσως την περιοχή κινδύνου.
2. Ειδοποιήστε την πυροσβεστική.
3. Ενημερώστε τις δυνάμεις επέμβασης ότι είναι σε λειτουργία μια Φ/Β εγκατάσταση και πού βρίσκονται τα Φ/Β πλαίσια, οι αντιστροφείς και οι διακόπτες απόζευξης.
4. Αναθέτετε τη λήψη πρόσθετων μέτρων αποκλειστικά σε εξειδικευμένο προσωπικό.

2.9 Πρότυπα και οδηγίες που έχουν ληφθεί υπόψη


Στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ θα βρείτε τα πρότυπα και τις οδηγίες, τις απαιτήσεις των οποίων ικανοποιεί το προϊόν.

Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το προϊόν στον ιστότοπό μας στην ενότητα **Λήψη**:
www.kostal-solar-electric.com/download/

3. Περιγραφή συσκευής και συστήματος

3.1	Πινακίδα τύπου και σήμανση στη συσκευή.....	23
3.2	Επισκόπηση συστήματος	25
3.3	Ο αντιστροφέας PIKO CI 30	26
3.4	Ο αντιστροφέας PIKO CI 50/60	27
3.5	LED κατάστασης	28
3.6	Διακόπτης απόζευξης DC στον αντιστροφέα.....	29
3.7	Το πεδίο συνδέσεων	30
3.8	Επισκόπηση λειτουργιών	31
3.8.1	Τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα	31
3.8.2	Καταγραφή παραγωγής ενέργειας	31
3.8.3	Επικοινωνία	31
3.8.4	Κεντρική προστασία δικτύου και εγκατάστασης	32
3.8.5	Δέκτης κεντρικού ελέγχου	32
3.8.6	Ρυθμιστής πάρκου	32
3.8.7	Κωδικοί συμβάντων.....	32
3.8.8	Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης.....	32
3.8.9	Ασύρματη έναρξη λειτουργίας.....	33
3.8.10	KOSTAL Solar Terminal.....	34
3.8.11	Εφαρμογή KOSTAL PIKO CI Conf.....	35
3.8.12	KOSTAL PIKO CI Conf Tool	36
3.8.13	KOSTAL Solar Portal.....	37
3.8.14	Εργαλείο διαστασιολόγησης KOSTAL Solar Plan.....	39
3.9	Οι εσωτερικές λειτουργίες προστασίας του αντιστροφέα	40
3.10	Δυνατότητα προσπέλασης δεδομένων προϊόντος.....	42

3.1 Πινακίδα τύπου και σήμανση στη συσκευή

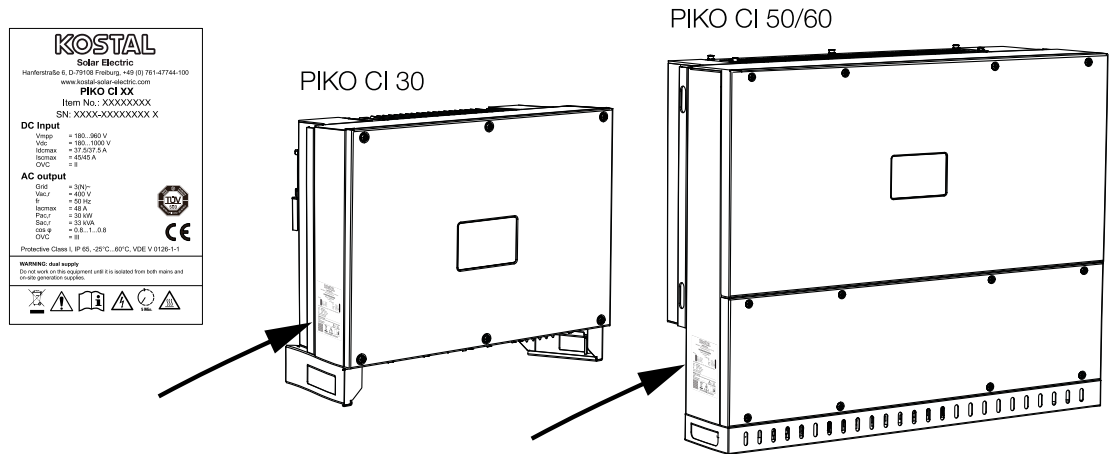

Στο περίβλημα της συσκευής είναι τοποθετημένη η πινακίδα τύπου και άλλες σημάνσεις. Αυτές οι πινακίδες και οι επισημάνσεις δεν επιτρέπεται να τροποποιηθούν ή να αφαιρεθούν.

Στην πινακίδα τύπου θα βρείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:


- Κατασκευαστής
- Μοντέλο
- Σειριακός αριθμός και αύξων αριθμός
- Στοιχεία αναγνώρισης της συγκεκριμένης συσκευής
- Κωδικός QR με τις ακόλουθες πληροφορίες: Σειριακός αριθμός και αύξων αριθμός
- Γραμμωτός κώδικας με σειριακό αριθμό. Ο γραμμωτός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση αντιστροφέα μέσω της εφαρμογής KOSTAL PIKO CI.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Υπόδειξη κινδύνου
	Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία και ηλεκτρική εκφόρτιση
	Διαβάστε και τηρήστε τις οδηγίες χρήσης

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία και ηλεκτρική εκφόρτιση. Περιμένετε για πέντε λεπτά μετά την απενεργοποίηση του αντιστροφέα (χρόνος εκφόρτισης των πυκνωτών)
	Η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα. Προσέξτε τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για τη διάθεση απορριμμάτων.
	Σήμα CE Το προϊόν ικανοποιεί τις ισχύουσες απαιτήσεις της ΕΕ.
	Πρόσθετη σύνδεση γείωσης

3.2 Επισκόπηση συστήματος


Ο αντιστροφέας παράγει τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα και με την υψηλή ισχύ εξόδου είναι βελτιστοποιημένος για χρήση σε Φ/Β εγκαταστάσεις μετρίου και μεγάλου μεγέθους. Είναι κατάλληλος για σταθμούς ηλιακής ενέργειας, φάρμες ηλεκτροπαραγωγής και παρόμοιες εφαρμογές. Ο αντιστροφέας μπορεί να λειτουργήσει σε δίκτυα TT, TN-C, TN-S και TN-C-S.

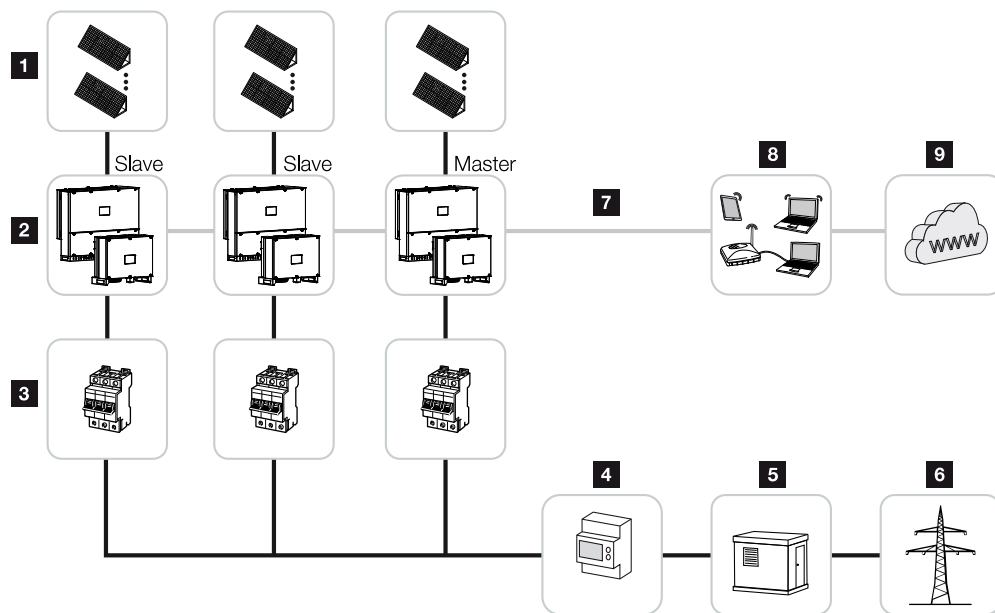

- 1 Φ/Β στοιχειοσειρές
- 2 Αντιστροφέας 30 / 50 ή 60
- 3 Διακόπτης προστασίας αγωγών AC
- 4 Μετρητής ενέργειας
- 5 Διανομέας
- 6 Δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο
- 7 Σύνδεση επικοινωνίας (προαιρετικά)
- 8 Δρομολογητής, σύνδεση PC
- 9 Διαδίκτυο

3.3 Ο αντιστροφέας ΡΙΚΟ CI 30


Εξωτερική όψη

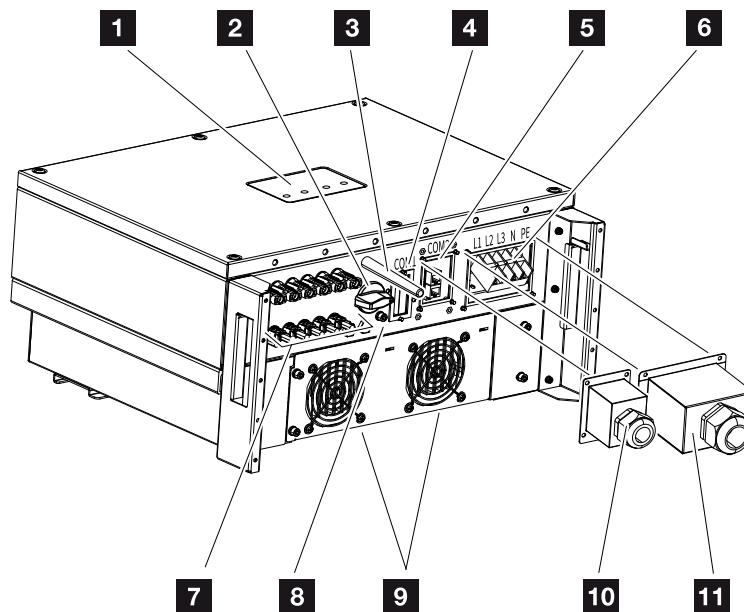

- 1 LED κατάσταση
- 2 Διακόπτης DC
- 3 Κεραία WiFi
- 4 Πεδίο σύνδεσης COM1 (μονάδα επικοινωνίας)
- 5 Πεδίο σύνδεσης COM2 (RS485, LAN, ψηφιακές εισοδοί)
- 6 Σύνδεση αγωγού τροφοδοσίας δικτύου
- 7 Συνδέσεις Φ/Β πλαισίων
- 8 Πρόσθετη σύνδεση PE (εξωτερικά)
- 9 Ανεμιστήρας
- 10 Κάλυμμα για πεδίο σύνδεσης COM2
- 11 Κάλυμμα σύνδεσης δικτύου

3.4 Ο αντιστροφέας PIKO CI 50/60

Εξωτερική όψη

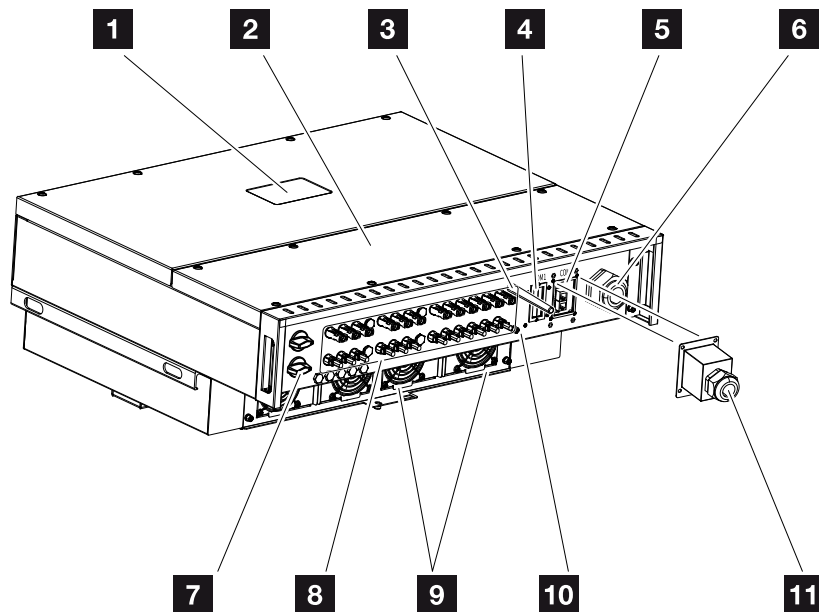


- 1 LED κατάστασης
- 2 Κάλυμμα χώρου συνδέσεων
- 3 Κεραία WiFi
- 4 Πεδίο σύνδεσης COM1 (μονάδα επικοινωνίας)
- 5 Πεδίο σύνδεσης COM2 (RS485, LAN, ψηφιακές εισοδοί)
- 6 Άνοιγμα καλωδίου για αγωγό τροφοδοσίας δικτύου
- 7 Διακόπτης DC
- 8 Συνδέσεις Φ/Β πλαισίων
- 9 Ανεμιστήρας
- 10 Πρόσθετη σύνδεση PE (εξωτερικά)
- 11 Κάλυμμα για πεδίο σύνδεσης COM2

3.5 LED κατάσταση

Οι λυχνίες LED κατάστασης παρέχουν πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας του αντιστροφέα.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες στο: **☑ Κωδικοί συμβάντων, Πλευρά 148.**

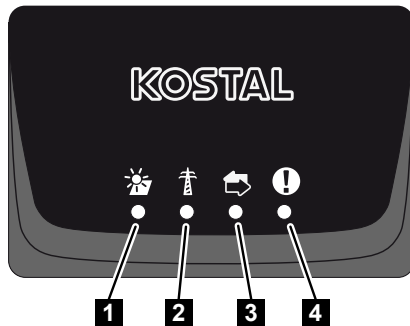


- 1 Κατάσταση Φ/Β πλαισίων
- 2 Κατάσταση δικτύου
- 3 Κατάσταση επικοινωνίας
- 4 Μήνυμα προειδοποίησης


3.6 Διακόπτης απόζευξης DC στον αντιστροφέα

Ο αντιστροφέας μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας τον διακόπτη απόζευξης DC.


Ενεργοποίηση αντιστροφέα

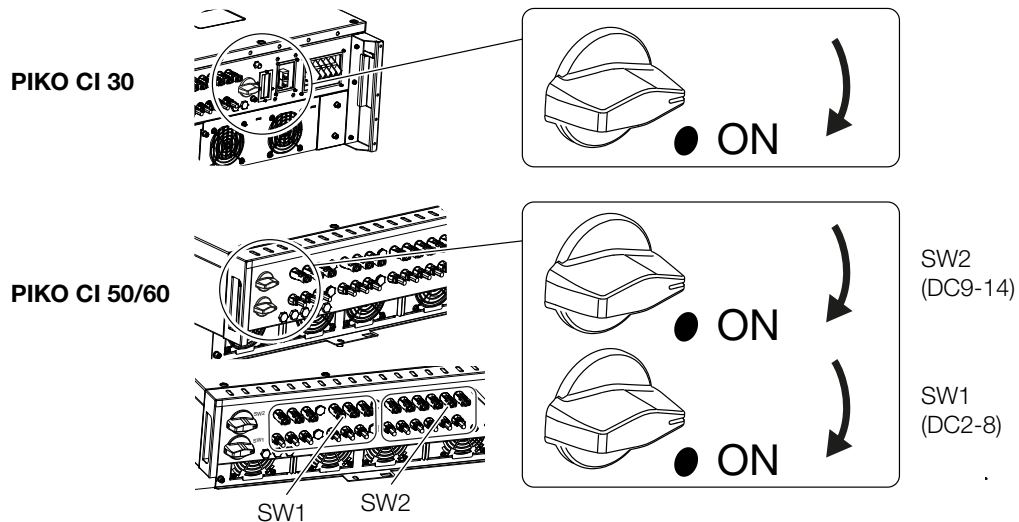


Απενεργοποίηση αντιστροφέα

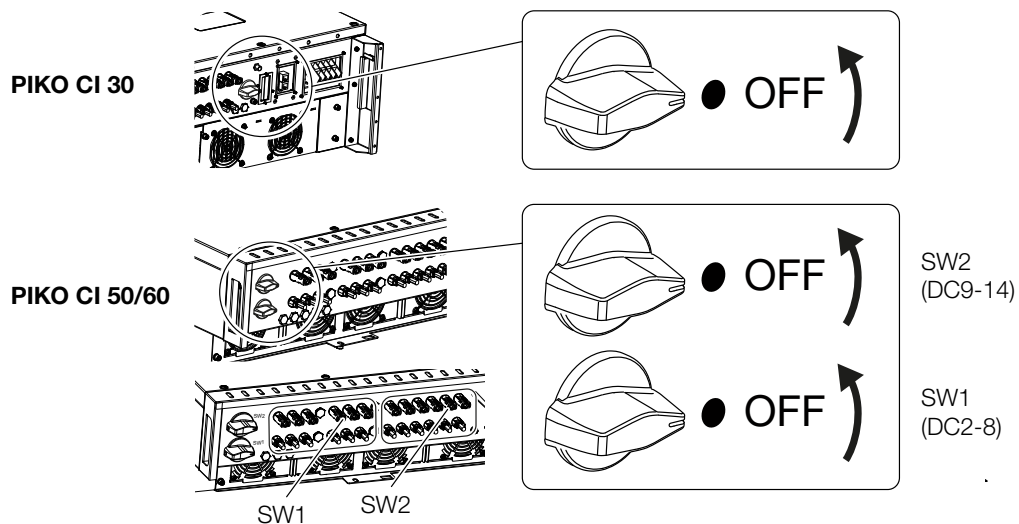

3.7 Το πεδίο συνδέσεων

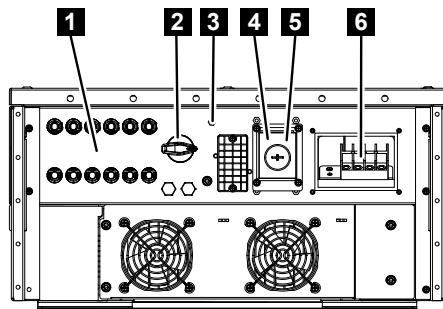

PIKO CI 30

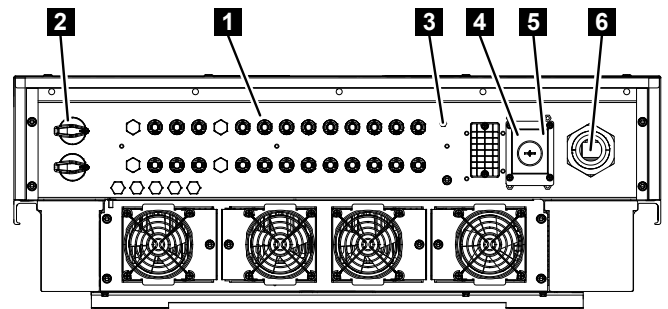

PIKO CI 50 / 60

- 1 Συνδέσεις DC για Φ/Β γεννήτριες (6 στο PIKO CI 30, 10 στο PIKO CI 50, 12 στο PIKO CI 60)
- 2 Διακόπτης απόζευξης DC
- 3 Κεραία WLAN
- 4 Σύνδεση LAN
- 5 Σύνδεση επικοινωνίας
- 6 Τερματικό σύνδεσης AC

3.8 Επισκόπηση λειτουργιών

Ο αντιστροφέας μετατρέπει την ενέργεια από τα συνδεδεμένα Φ/Β πλαίσια σε εναλλασσόμενο ρεύμα και το τροφοδοτεί στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

3.8.1 Τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα

Ο αντιστροφέας παράγει τριφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα και με την υψηλή ισχύ εξόδου είναι βελτιστοποιημένος για χρήση σε Φ/Β εγκαταστάσεις μετρίου και μεγάλου μεγέθους. Είναι κατάλληλος για σταθμούς ηλιακής ενέργειας, φάρμες ηλεκτροπαραγωγής και παρόμοιες εφαρμογές. Ο αντιστροφέας μπορεί να λειτουργήσει σε δίκτυα TT, TN-C, TN-S και TN-C-S.

3.8.2 Καταγραφή παραγωγής ενέργειας

Με τη σύνδεση ενός εξωτερικού μετρητή ενέργειας, ο αντιστροφέας μπορεί να παρακολουθεί τη ροή ενέργειας και να ελέγχει βέλτιστα την ισχύ εξόδου σύμφωνα με τις ανάγκες του δικτύου.

3.8.3 Επικοινωνία

Ο αντιστροφέας διαθέτει διάφορες διεπαφές επικοινωνίας, μέσω των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύνδεση με άλλους αντιστροφείς, αισθητήρες, μετρητές ενέργειας ή η σύνδεση στο Internet. Όλα τα δεδομένα μεταβιβάζονται κωδικοποιημένα.

- RS485/Modbus (RTU)

Στη διεπαφή Modbus συνδέονται ιστορικά λειτουργίας ή μετρητές ενέργειας, με τους οποίους καταγράφεται η ροή ενέργειας.

- Ο αντιστροφέας συνδέεται κατ' επιλογή μέσω LAN ή WiFi στο τοπικό δίκτυο, εξασφαλίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην πύλη Φ/Β συστημάτων.

3.8.4 Κεντρική προστασία δικτύου και εγκατάστασης

Σε ορισμένες χώρες απαιτείται μια κεντρική προστασία δικτύου και εγκατάστασης, η οποία παρακολουθεί την τάση και τη συχνότητα στο δίκτυο και σε περίπτωση σφάλματος απενεργοποιεί τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μέσω ενός συζεύκτη.

Ο αντιστροφέας επιτρέπει τη σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής παρακολούθησης για την προστασία του δικτύου και της εγκατάστασης. Δεν χρειάζεται πρόσθετος συζεύκτης, καθώς οι εσωτερικοί διακόπτες του αντιστροφέα πληρούν τους τεχνικούς κανονισμούς του παρόχου του δικτύου.

3.8.5 Δέκτης κεντρικού ελέγχου

Ο αντιστροφέας διαθέτει τις απαιτούμενες ψηφιακές εισόδους για εγκαταστάσεις, στις οποίες ο πάροχος δικτύου ελέγχει την ισχύ τροφοδοσίας με τη βοήθεια δεκτών κεντρικού ελέγχου.

3.8.6 Ρυθμιστής πάρκου

Ο έλεγχος του αντιστροφέα μπορεί να πραγματοποιείται κεντρικά μέσω ενός ρυθμιστή πάρκου εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας. Ο ρυθμιστής πάρκου είναι ο Master και μπορεί να ελέγχει όλους τους αντιστροφείς. Οι ρυθμίσεις για αυτό πραγματοποιούνται μέσω της **εφαρμογής KOSTAL PIKO CI** (από έκδοση 6.15.1) ή του **KOSTAL PIKO CI Conf Tool** (από έκδοση 1.1.7).

3.8.7 Κωδικοί συμβάντων

Τα συμβάντα ή οι βλάβες κατά τη λειτουργία αποθηκεύονται στη μνήμη συμβάντων του αντιστροφέα και μεταβιβάζονται στο ή μπορούν να προσπελαστούν μέσω του KOSTAL PIKO CI Conf App ή του .

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες στο:  **Κωδικοί συμβάντων, Πλευρά 148.**

3.8.8 Πρόγραμμα τεχνικής υποστήριξης

Οι κωδικοί συμβάντων μπορούν να ανακτηθούν μέσω του KOSTAL PIKO CI Conf App, του ή του σε περίπτωση που απαιτείται τεχνική υποστήριξη. Ο εγκαταστάτης σας ή το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της KOSTAL μπορούν, στη συνέχεια, να αποφασίσουν ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν, ακόμα και πριν από μια επιτόπια επέμβαση. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποφευχθούν οι πολυάριθμες επιτόπιες επεμβάσεις.

3.8.9 Ασύρματη έναρξη λειτουργίας

Η έναρξη λειτουργίας πραγματοποιείται ασύρματα με Tablet ή Smartphone. Για τον σκοπό αυτό είναι διαθέσιμη η εφαρμογή KOSTAL PIKO CI Conf App, την οποία μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν από το App Store.

3.8.10 KOSTAL Solar Terminal

Το είναι το κεντρικό σημείο πρόσβασης για εσάς ως χρήστης. Θα βρείτε το στην ιστοσελίδα μας ή στον ακόλουθο σύνδεσμο <https://terminal.kostal-solar-electric.com>.



Στο σας παρέχονται κεντρικά διάφορες εφαρμογές. Για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε, πρέπει να εγγραφείτε μία φορά και να αποκτήσετε έναν λογαριασμό χρήστη για όλες τις εφαρμογές που προσφέρονται στο KOSTAL Solar Terminal. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση <https://www.kostal-solar-electric.com>.

Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στο KOSTAL Solar Terminal, μπορείτε να συνδεθείτε με τα στοιχεία χρήστη σας.

Ανάλογα με τον ρόλο χρήστη έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες εφαρμογές:

- KOSTAL Solar Portal
- KOSTAL Solar Webshop
- KOSTAL Solar Plan
- Ενεργοποίηση Smart Warranty
- Solar Repower Check

3.8.11 Εφαρμογή KOSTAL PIKO CI Conf

Με την **εφαρμογή KOSTAL PIKO CI Conf** που παρέχεται δωρεάν, είναι διαθέσιμη μια ει-
κονική διεπαφή χρήστη. Μέσω της εφαρμογής, ο αντιστροφέας τίθεται σε λειτουργία, δια-
μορφώνεται και εμφανίζεται η κατάσταση:

- Σύνδεση στον αντιστροφέα
- Σύνδεση ως ιδιοκτήτης της εγκατάστασης ή ως εγκαταστάτης
- Εμφάνιση κατάστασης
- Τρέχουσες τιμές τροφοδοσίας στη σύνδεση δικτύου
- Προβολή ιστορικού λειτουργίας / συμβάντων
- Προβολή έκδοσης αντιστροφέα
- Διαμόρφωση του αντιστροφέα (π.χ. σύνδεση LAN, ρύθμιση μετρητή ενέργειας, κτλ.)



KOSTAL PIKO CI App




3.8.12 KOSTAL PIKO CI Conf Tool

Το KOSTAL PIKO CI Conf Tool είναι ένα εργαλείο διαμόρφωσης για τη διαμόρφωση του αντιστροφέα PIKO CI μέσω μιας απευθείας σύνδεσης LAN.

Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πλέον απαραίτητο να στέκεστε ακριβώς μπροστά από τον αντιστροφέα με το smartphone για να τον διαμορφώσετε.

Μέσω του εργαλείου διαμόρφωσης μπορούν να ενεργοποιηθούν και να διαμορφωθούν όλοι οι αντιστροφείς PIKO CI που βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο LAN.

Η επιφάνεια χρήστη προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες ρύθμισης που είναι διαθέσιμες και από το KOSTAL PIKO CI Conf App σε smartphone.



Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι διαθέσιμες στο εργαλείο:

- Σύνδεση στον αντιστροφέα ως **Ιδιοκτήτης της εγκατάστασης** ή **Εγκαταστάτης**
- Προβολή διαγράμματος ροής ισχύος
- Προβολή των τρεχουσών τιμών
Με τα διάφορα στατιστικά, ο χρήστης μπορεί να βλέπει τις τρέχουσες τιμές για την ημερήσια, τη μηνιαία, την ετήσια και τη συνολική απόδοση. Υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισης αναλυτικών πληροφοριών με το άνοιγμα των εκάστοτε στατιστικών.
- Πληροφόρηση για τα δεδομένα απόδοσης του αντιστροφέα για μια ημέρα, έναν μήνα, ένα έτος ή συνολικά.
- Ιστορικό λειτουργίας του αντιστροφέα, συνολικά ή για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.
- Διαμόρφωση αντιστροφέα
- Ενημέρωση Firmware αντιστροφέα
- Ανάκτηση εκδόσεων αντιστροφέα

3.8.13 KOSTAL Solar Portal

Το KOSTAL Solar Portal είναι μια δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα για την επιτήρηση της Φ/Β εγκατάστασης.

Το Solar Portal παρέχει τη δυνατότητα εποπτείας της λειτουργίας των αντιστροφών μέσω διαδικτύου. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα απόδοσης και τα μηνύματα συμβάντων της Φ/Β εγκατάστασης αποστέλλονται μέσω διαδικτύου από τον αντιστροφέα στο Solar Portal.

Στο Solar Portal αποθηκεύονται οι πληροφορίες. Μπορείτε να βλέπετε και να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μέσω του διαδικτύου.

Το KOSTAL Solar Portal προστατεύει έτσι την επένδυσή σας σε μια Φ/Β εγκατάσταση από απώλεια εσόδων, π.χ. με άμεση ειδοποίηση μέσω email σε περίπτωση συμβάντος.

Η εγγραφή στο KOSTAL Solar Portal πραγματοποιείται δωρεάν μέσω του στη διεύθυνση <https://terminal.kostal-solar-electric.com>.



Οι λειτουργίες του Solar Portal είναι οι εξής:

- Πρόσβαση στο Portal από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μέσω του διαδικτύου
- Γραφική απεικόνιση των δεδομένων ισχύος και απόδοσης
- Οπτικοποίηση και δεδομένα αισθητήρων για βελτιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης
- Ειδοποίηση με email σε περίπτωση συμβάντων
- Εξαγωγή δεδομένων
- Αξιολόγηση αισθητήρων
- Ένδειξη και τεκμηρίωση μιας ενδεχόμενης μείωσης της ωφέλιμης ισχύος από τον φορέα εκμετάλλευσης δικτύου
- Αποθήκευση του ιστορικού λειτουργίας για μακροχρόνια και ασφαλή εποπτεία της Φ/Β εγκατάστασης
- Παροχή δεδομένων εγκατάστασης για το

Προϋποθέσεις για τη χρήση του Solar Portal:

- Ο αντιστροφέας πρέπει να διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο.
- Η μεταφορά δεδομένων στο KOSTAL Solar Portal πρέπει να ενεργοποιημένη στον αντιστροφέα.
- Ο αντιστροφέας δεν πρέπει να έχει εκχωρηθεί σε καμία άλλη Φ/Β εγκατάσταση στο KOSTAL Solar Portal.
- Ο αντιστροφέας πρέπει να είναι εκχωρημένος στο KOSTAL Solar Portal της δική σας Φ/Β εγκατάστασης.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας
www.kostal-solar-electric.com.



3.8.14 Εργαλείο διαστασιολόγησης KOSTAL Solar Plan

Με το δωρεάν εργαλείο μας διευκολύνουμε τη διαμόρφωση των αντιστροφών.

Η εγγραφή στο πραγματοποιείται δωρεάν μέσω του στη διεύθυνση
<https://terminal.kostal-solar-electric.com>.

Καταχωρήστε τα δεδομένα της εγκατάστασης και τα εξατομικευμένα στοιχεία πελάτη και το λογισμικό θα σας προτείνει έναν Φ/Β αντιστροφέα KOSTAL, ο οποίος είναι κατάλληλος για την υπό σχεδιασμό φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνονται υπόψη όλοι οι Φ/Β αντιστροφείς KOSTAL. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη και η κατανάλωση ρεύματος του πελάτη και με τη βοήθεια των τυπικών προφίλ φορτίου προβάλλονται οι ενδεχόμενες δυνατότητες ιδιοκατανάλωσης και αυτονομίας.

Με το έχετε στη διάθεσή σας τις παρακάτω επιλογές για τη διαμόρφωση των αντιστροφών:

- **Γρήγορη διαμόρφωση**

Χειροκίνητη διαμόρφωση του αντιστροφέα συνυπολογίζοντας τις προδιαγραφές του.

- **Τυπική διαμόρφωση**

Αυτόματη διαμόρφωση του αντιστροφέα με δυνατότητα συνυπολογισμού της κατανάλωσης ρεύματος.

Εκτός από τη βελτιωμένη διαμόρφωση των αντιστροφών, το υποστηρίζει και τη δημιουργία μιας προσφοράς. Τα καταχωρημένα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να συμπληρωθούν με τα στοιχεία για τον πελάτη, το έργο και τον εγκαταστάτη και να επισυναφθούν στην προσφορά ως σύνοψη σε μορφή PDF.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας
www.kostal-solar-electric.com στην ενότητα **Portal εγκαταστατών**.



3.9 Οι εσωτερικές λειτουργίες προστασίας του αντιστροφέα

Στον αντιστροφέα έχουν υλοποιηθεί οι ακόλουθες λειτουργίες προστασίας.

- Επιτήρηση μόνωσης
- Επιτήρηση ρεύματος διαφυγής



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Λειτουργία προστασίας αντιστροφέα προβληματική

Ορισμένες λειτουργίες προστασίας, όπως η επιτήρηση της μόνωσης και η επιτήρηση του ρεύματος διαφυγής, μπορούν να επηρεαστούν από τις υψηλές χωρητικότητες της Φ/Β γεννήτριας προς τη γη.

Αυτές οι λειτουργίες προστασίας επαληθεύτηκαν για μια συνολική χωρητικότητα της Φ/Β γεννήτριας και του συσσωρευτή προς τη γη ύψους 10μF. Εάν η Φ/Β γεννήτρια διαθέτει μεγαλύτερη χωρητικότητα προς γη, δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι αυτά τα μέτρα προστασίας είναι ικανά να λειτουργήσουν σωστά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πιθανός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς λόγω συνδεδεμένης συσκευής!

Εάν οι λειτουργίες προστασίας παρέχουν σφάλμα, οι συνδεδεμένες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Το σφάλμα πρέπει επομένως να αποκατασταθεί αμέσως και επιτρέπεται να αποκαθίσταται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό συντήρησης.

Οι λειτουργίες προστασίας δεν επηρεάζονται από εξωτερικές διόδους φραγής.

Ελέγξτε στους τοπικά ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα εγκατάστασης, εάν απαιτούνται επί τόπου πρόσθετα μέτρα προστασίας.

Επιτήρηση μόνωσης

Πριν τη σύνδεση με το δίκτυο, ο αντιστροφέας ελέγχει τη μόνωση ολόκληρης της Φ/Β γεννήτριας και του συσσωρευτή προς τη γη.

Εάν η αντίσταση αυτή πέσει κάτω από το όριο των 100 kΩ, αυτό εμφανίζεται ως σφάλμα μόνωσης.

- **Ο αντιστροφέας δηλώνει ένα συμβάν «Αντίσταση μόνωσης».**

Όσο υπάρχει το σφάλμα και η αντίσταση μόνωσης είναι πολύ μικρή, ο αντιστροφέας δεν συνδέεται στο δίκτυο.

Αυτή η λειτουργία προστασίας δεν μπορεί να διαμορφωθεί ή να απενεργοποιηθεί.

Επιτήρηση ρεύματος διαφυγής

Ο αντιστροφέας επιτηρεί το ρεύμα διαφυγής της Φ/Β γεννήτριας, συμπεριλαμβανομένου του συσσωρευτή, μόλις είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο.

Η εσωτερική επιτήρηση του ρεύματος διαφυγής είναι ευαίσθητη σε όλα τα ρεύματα και αντιστοιχεί σε ένα RCD τύπου B.

Η επιτήρηση ρεύματος διαφυγής πληροί τις ακόλουθες λειτουργίες προστασίας.

Πυροπροστασία

Εάν το ρεύμα διαφυγής υπερβεί μια τιμή 300 mA, ο αντιστροφέας απενεργοποιείται εντός 300 ms.

- **Ο αντιστροφέας δηλώνει ένα συμβάν «Επιτήρηση μόνωσης» ή «Πολύ υψηλό ρεύμα διαφυγής».**

Πριν την επανενεργοποίηση ο αντιστροφέας ελέγχει τη μόνωση προς τη γη. Εάν η επιτήρηση μόνωσης ανιχνεύει επίσης σφάλμα ή το συμβάν επιτήρησης της μόνωσης εμφανίζεται συχνά, αυτό μπορεί να παραπέμπει σε ζημιά στη μόνωση. Η ζημιά πρέπει να επισκευαστεί αμέσως από καταρτισμένο προσωπικό συντήρησης.

Αυτή η λειτουργία προστασίας δεν μπορεί να διαμορφωθεί ή να απενεργοποιηθεί.

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Μια ηλεκτροπληξία προκαλεί κατά κανόνα μια απότομη αύξηση του ρεύματος διαφυγής. Ο αντιστροφέας αναγνωρίζει απότομα ρεύματα διαφυγής και απενεργοποιείται στους ακόλουθους χρόνους ανάλογα με το ύψος του άλματος:

Ξαφνική αλλαγή του ρεύματος διαφυγής ή του ρεύματος βραχυκύκλωσης [mA]	Μέγιστος χρόνος αντίδρασης [s]
30	0,3
60	0,15
90	0,04

- **Ο αντιστροφέας δηλώνει ένα συμβάν «Επιτήρηση μόνωσης» ή «Πολύ υψηλό ρεύμα διαφυγής».**

Πριν την επανενεργοποίηση ο αντιστροφέας ελέγχει τη μόνωση προς τη γη. Εάν η επιτήρηση της μόνωσης ανιχνεύει επίσης σφάλμα ή το συμβάν **Ρεύμα διαφυγής πολύ υψηλό** εμφανίζεται συχνά, αυτό μπορεί να παραπέμπει σε ζημιά της μόνωσης. Η ζημιά πρέπει να επισκευαστεί αμέσως από καταρτισμένο προσωπικό συντήρησης.

Αυτή η λειτουργία προστασίας δεν μπορεί να ρυθμιστεί ή να απενεργοποιηθεί.

3.10 Δυνατότητα προσπέλασης δεδομένων προϊόντος

Σύμφωνα με τον **κανονισμό για τα δεδομένα - Κανονισμός (ΕΕ 2023/2854) - Άρθρο 3 - Υποχρέωση διάθεσης δεδομένων προϊόντων και συναφών υπηρεσιών στον χρήστη**, οι πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμες στον χρήστη.

Τα δεδομένα για τον PIKO CI δημιουργούνται και αποθηκεύονται ως εξής.

Το προϊόν παράγει τα ακόλουθα δεδομένα

α) τον τύπο, τη μορφή και τον εκτιμώμενο όγκο των δεδομένων προϊόντος που μπορεί να παράγει το συνδεδεμένο προϊόν,

- Ιστορικό λειτουργίας μέσω της εφαρμογής KOSTAL PIKO CI του αντιστροφέα:
 - Μηνύματα συμβάντων / μορφή CSV / έως 4 kB / κυκλικά
 - Δεδομένα παραγωγής ώρας για μία ημέρα / μορφή CSV / έως 5 kB / κυκλικά
 - Δεδομένα παραγωγής ημέρας για έναν μήνα / μορφή CSV / έως 3 kB / κυκλικά
 - Δεδομένα παραγωγής μήνα για 25 χρόνια / μορφή CSV / έως 2 kB / κυκλικά
 - Δεδομένα διαμόρφωσης / μορφή CSV / έως 11 kB
- Ανάκτηση ιστορικού λειτουργίας μέσω KOSTAL Solar Portal:
Μορφή XML, μέγεθος 2,5 kB κάθε 10 λεπτά

Πληροφορίες για τη δημιουργία των δεδομένων

Τα δεδομένα δημιουργούνται ως εξής.

- Τα δεδομένα δημιουργούνται και απεικονίζονται συνεχώς
- Τα δεδομένα παρέχονται συνεχώς μέσω του πρωτοκόλλου Modbus, με κύκλο ανανέωσης ενός δευτερολέπτου.

Αποθήκευση δεδομένων σε άλλες συσκευές

γ) εάν το συνδεδεμένο προϊόν είναι σε θέση να αποθηκεύει δεδομένα σε συσκευή ή σε απομακρυσμένο διακομιστή, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της προβλεπόμενης περιόδου αποθήκευσης,

- Το ιστορικό λειτουργίας υπολογίζεται κατά μέσο όρο τοπικά για πέντε λεπτά και αποθηκεύεται για 1,5 έτος
- Εάν η αποστολή μέσω πύλης είναι ενεργοποιημένη, τα δεδομένα μεταφέρονται σε εξωτερικούς διακομιστές (βλέπε επίσης 2(α)).

Ανάκτηση και πρόσβαση δεδομένων

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να ανακτήσετε ή, εάν είναι απαραίτητο, να διαγράψετε τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέσων για να το κάνετε, καθώς και τους σχετικούς όρους χρήσης και τη σχετική ποιότητα υπηρεσιών.

- Το ιστορικό λειτουργίας μπορεί να ληφθεί από τον αντιστροφέα μέσω του ενσωματωμένου Webserver (βλέπε επίσης 2(α)).
- Το ιστορικό λειτουργίας μπορεί να διαγραφεί μέσω της λειτουργίας **Επαναφορά ρυθμίσεων χρήστη**.
- Το ιστορικό λειτουργίας μπορεί επίσης να ληφθεί μέσω του KOSTAL Solar Portal, εάν έχει ενεργοποιηθεί η μεταφορά δεδομένων μέσω του portal.

4. Μεταφορά και παραδοτέος εξοπλισμός

4.1	Μεταφορά και αποθήκευση	45
4.2	Περιεχόμενο συσκευασίας	46

4.1 Μεταφορά και αποθήκευση

Πριν από την παράδοση, ο αντιστροφέας ελέγχθηκε ως προς τη λειτουργία του και συσκευάστηκε επιμελώς. Κατά την παραλαβή, ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας ως προς την πληρότητά του, αλλά και για τυχόν ζημιές από τη μεταφορά.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

Ζημιά στη συσκευή

Κίνδυνος ζημιάς κατά την τοποθέτηση του αντιστροφέα. Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας πρέπει να τοποθετείτε τον αντιστροφέα από την πίσω πλευρά του, εάν αυτό είναι εφικτό.

- Για μεγάλα διαστήματα αποθήκευσης πριν από την εγκατάσταση, θα πρέπει να φυλάσσετε όλα τα εξαρτήματα του αντιστροφέα στην αρχική συσκευασία και σε μέρος χωρίς υγρασία και σκόνη.
- Αντικαταστήστε το υλικό συσκευασίας αν έχει υποστεί ζημιά.
- Στοιβάζετε το πολύ τέσσερις αντιστροφείς τον έναν πάνω από τον άλλο.
- Για τη μεταφορά, χρησιμοποιείτε τις χωνευτές λαβές αριστερά και δεξιά στην κάτω πλευρά.




ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!


Ο αντιστροφέας είναι πολύ βαρύς.

- Μην σηκώνετε ή μεταφέρετε μόνοι σας τον αντιστροφέα. Ζητήστε τη βοήθεια τουλάχιστον ενός ή δύο ατόμων επιπλέον, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.

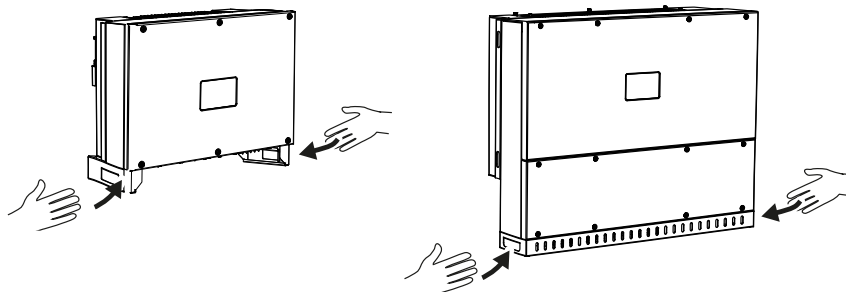

- Μην γέρνετε τον αντιστροφέα στο πλάι. Αποφεύγετε την κεκλιμένη απόθεση.
- Αποθέτετε τον αντιστροφέα έτσι ώστε να ακουμπά μόνο στην πίσω πλευρά του.
- Μην αποθέτετε τον αντιστροφέα σε κάποια από τις πλευρικές επιφάνειές του ή στην επάνω πλευρά.

4.2 Περιεχόμενο συσκευασίας

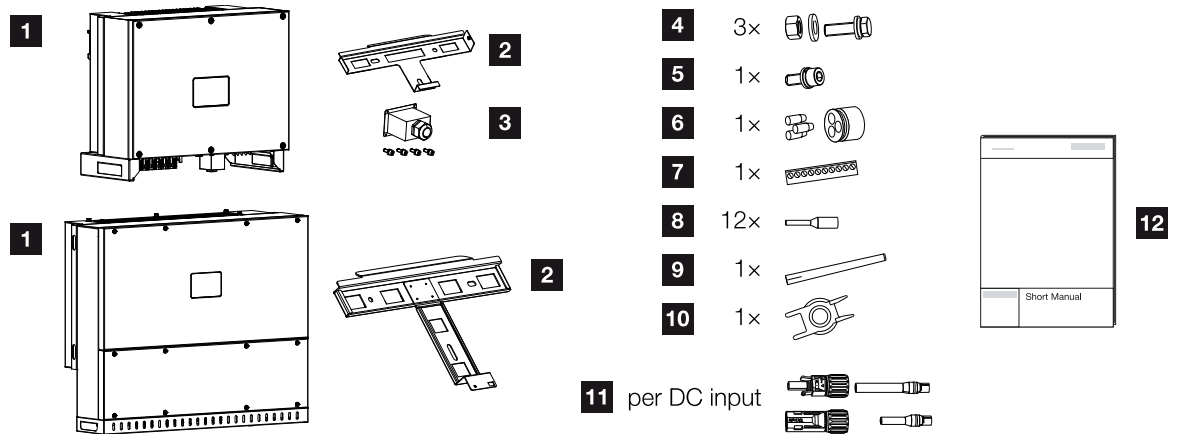

- 1 Αντιστροφέας
- 2 Στήριγμα τοίχου
- 3 Κάλυμμα σύνδεσης AC
- 4 Σετ τοποθέτησης: 3 × βίδες M12 με παξιμάδι και ροδέλα
- 5 Βίδα ασφάλισης M6 (1×)
- 6 Στεγανοποιητικό πώμα για τη διέλευση καλωδίων επικοινωνίας με 3 πώματα
- 7 Βύσμα για τη θύρα επικοινωνίας
- 8 12 × ακροδέκτες για καλώδια επικοινωνίας
- 9 Κεραία WiFi
- 10 Εργαλείο αποσυναρμολόγησης βυσμάτων DC
- 11 Βύσμα DC (ανά είσοδο DC: 1 × βύσμα, υποδοχή)
- 12 Σύντομες οδηγίες (Short manual)

5. Εγκατάσταση

- 5.1 Επιλογή σημείου τοποθέτησης..... 48
- 5.2 Σημείο τοποθέτησης WLAN..... 51
- 5.3 Διαστάσεις τοποθέτησης 52
- 5.4 Εγκατάσταση αντιστροφέα..... 55

5.1 Επιλογή σημείου τοποθέτησης

Για την επιλογή του σημείου τοποθέτησης λαμβάνετε υπόψη σας τις οδηγίες.



Τοποθετήστε τον αντιστροφέα σε εσωτερικό χώρο.




Τοποθετήστε τον αντιστροφέα σε προστατευμένο εξωτερικό χώρο.



Προστατέψτε τον αντιστροφέα από απευθείας βροχόπτωση.



Προστατέψτε τον αντιστροφέα από ογκώδεις ρύπους, π.χ. από φύλλα.



Προστατέψτε τον αντιστροφέα από σκόνη, ακαθαρσίες και αέρια αμμωνίας. Ως σημείο τοποθέτησης δεν ενδείκνυνται χώροι και περιοχές κτηνοτροφίας.



Μην τοποθετείτε τον αντιστροφέα σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.




-25 ... +60 °C

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ -25 °C και +60 °C.




0...100 %

Η υγρασία αέρα επιτρέπεται να κυμαίνεται μεταξύ 0% και 100% (με υγραποίηση).



Ο αντιστροφέας επιτρέπεται να εγκαθίσταται σε ύψος μόνο έως 4000 m.




Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο σε απόσταση 500 m σε περιοχές με αλάτι. Σε μια τέτοια περιοχή ενδέχεται να προκληθεί διάβρωση στη συσκευή. Οι περιοχές κοντά σε ακτές με θαλασσινό αέρα ή οι περιοχές που εκτίθενται σε θαλάσσιους ανέμους θεωρούνται περιοχές εκτεθειμένες στο αλάτι. Η περιοχή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (π.χ. τυφώνες και μουσώνες) ή τις ιδιότητες του εδάφους (π.χ. φράγματα και βουνά).



Εξασφαλίστε επαρκή απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα υλικά και περιοχές με κίνδυνο έκρηξης στον περιβάλλοντα χώρο.




Εγκαταστήστε τον αντιστροφέα σε μια σταθερή επιφάνεια εγκατάστασης, η οποία μπορεί να σηκώσει με ασφάλεια το βάρος του. Τα τοιχώματα από γυψοσανίδες και οι ξύλινοι σκελετοί δεν επιτρέπονται.




Τοποθετήστε τον αντιστροφέα σε μη εύφλεκτη επιφάνεια εγκατάστασης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς από καυτά τμήματα στον αντιστροφέα! Τα επιμέρους εξαρτήματα μπορεί κατά τη λειτουργία να θερμανθούν σε θερμοκρασία πάνω από 80 °C. Επιλέξτε το σημείο τοποθέτησης με βάση τις πληροφορίες σε αυτές τις οδηγίες. Διατηρείτε τα ανοίγματα αερισμού πάντοτε καθαρά.




Τοποθετήστε τον αντιστροφέα κατακόρυφα. Επιτρέπεται μια επικλινή θέση έως 15°.



Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις, όπως και τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο.



Ο αντιστροφέας μπορεί να παράγει θορύβους κατά τη λειτουργία. Εγκαταστήστε τον αντιστροφέα έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην ενοχλούνται από τους θορύβους λειτουργίας.



Στον αντιστροφέα πρέπει να υπάρχει άνετη πρόσβαση και οι λυχνίες LED κατάστασης να είναι ευδιάκριτες.



Εγκαταστήστε τον αντιστροφέα μακριά από παιδιά ή άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.



Δρομολογήστε τα καλώδια έτσι ώστε να προστατεύονται από την υπεριώδη ακτινοβολία ή χρησιμοποιήστε καλώδια με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία.

5.2 Σημείο τοποθέτησης WLAN

Ο αντιστροφέας μπορεί επίσης να συνδεθεί στο διαδίκτυο μέσω WLAN. Βεβαιωθείτε ότι στο σημείο τοποθέτησης υπάρχει επίσης καλή σύνδεση με τον δρομολογητή WLAN. Η μεταγενέστερη αλλαγή του σημείου τοποθέτησης συνεπάγεται σημαντική προσπάθεια. Η εμβέλεια είναι περίπου 20–30 m. Οι τοίχοι μειώνουν σημαντικά την εμβέλεια.

Πρέπει να τηρείτε τα παρακάτω σημεία:

- Ελέγξτε εκ των προτέρων, π.χ. με την κινητή συσκευή σας, εάν υπάρχει επαρκής λήψη WLAN στο σημείο τοποθέτησης.
- Μετρήστε την ένταση του πεδίου. Θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη.
- Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ενισχυτές σήματος για να βελτιώσετε τη λήψη WLAN στο σημείο τοποθέτησης.





5.3 Διαστάσεις τοποθέτησης


1. Τηρείτε οπωσδήποτε τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο γύρω από τον αντιστροφέα, για να εξασφαλίζεται η ψύξη της συσκευής.
2. Για την τοποθέτηση χρησιμοποιήστε βίδες στερέωσης που είναι κατάλληλες για την επιφάνεια τοποθέτησης, το βάρος του αντιστροφέα και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.
3. Για την εγκατάσταση του στηρίγματος τοίχου του αντιστροφέα, χρησιμοποιήστε βίδες στερέωσης που είναι κατάλληλες για τη διαθέσιμη επιφάνεια.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ


Απαιτούμενες βίδες στερέωσης: Ø 12 mm, 8.8, A2-70

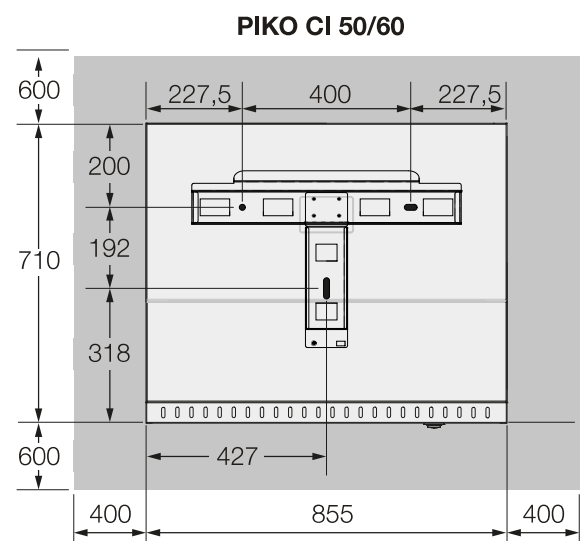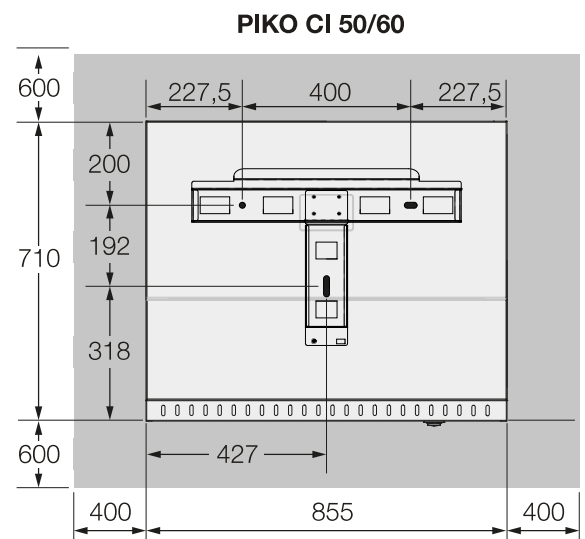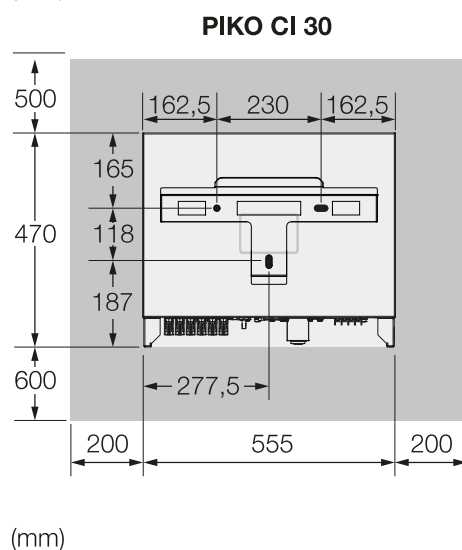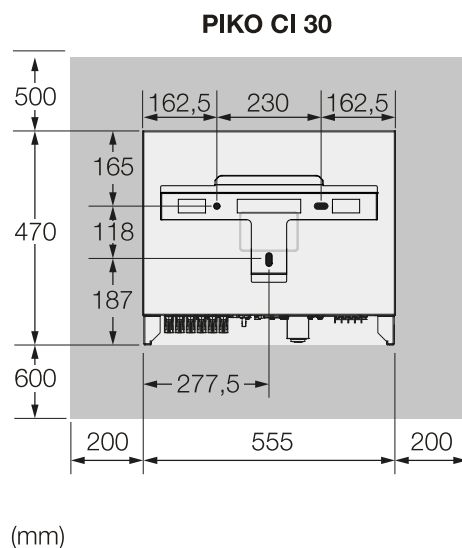


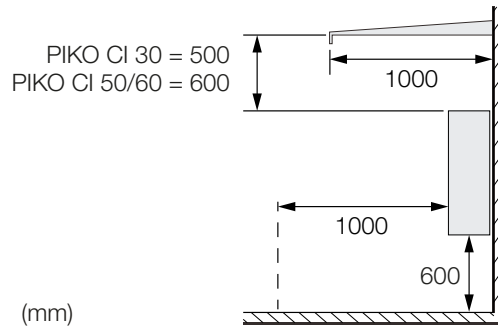


4. Σε περίπτωση περισσότερων αντιστροφένων τοποθετημένων δίπλα-δίπλα, τηρείτε τις αποστάσεις. Οι αναφερόμενες τιμές αφορούν τις ελάχιστες αποστάσεις. Αυξήστε τις αποστάσεις, εάν αυτό απαιτείται από τις συνθήκες θερμότητας στο περιβάλλον τοποθέτησης, π.χ. σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού ή έντονης ηλιακής ακτινοβολίας.


30/50/60

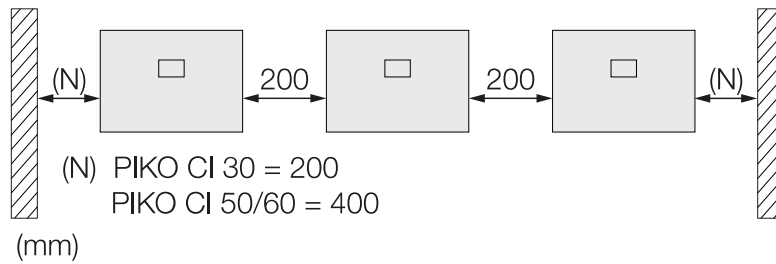

30

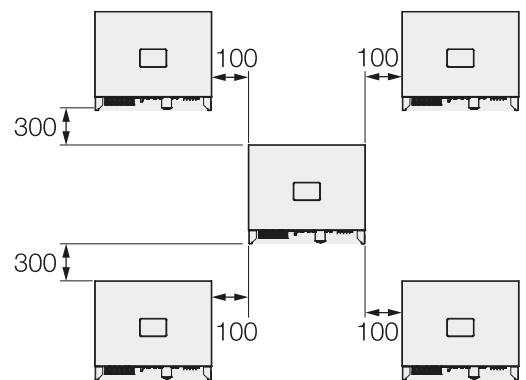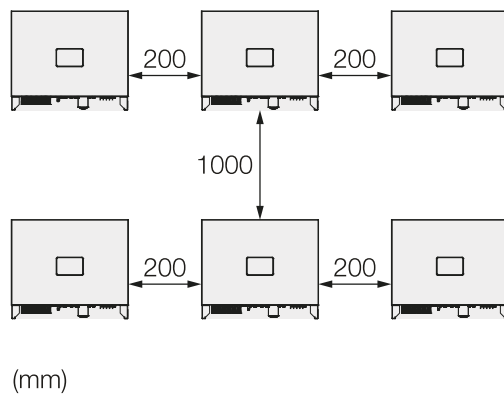

50/60

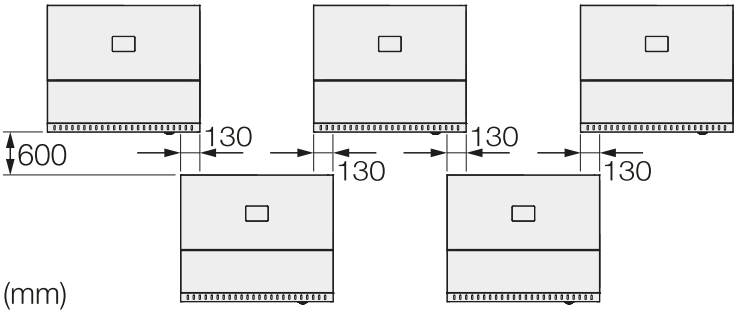

5.4 Εγκατάσταση αντιστροφέα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!

Ο αντιστροφέας είναι πολύ βαρύς.

- Μην σηκώνετε ή μεταφέρετε μόνοι σας τον αντιστροφέα. Ζητήστε τη βοήθεια τουλάχιστον ενός ή δύο ατόμων επιπλέον, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς.


ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

Πρόκληση ζημιάς στον αντιστροφέα


Εάν χρησιμοποιηθεί εσφαλμένο υλικό στερέωσης, είναι δυνατή η πτώση του αντιστροφέα.

- Χρησιμοποιήστε για την εγκατάσταση υλικό στερέωσης κατάλληλο για την επιφάνεια.

ΡΙΚΟ CI 30:

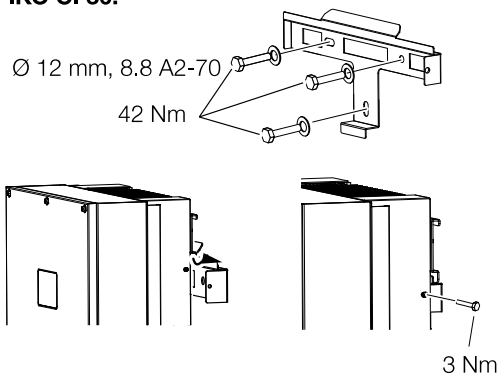

ΡΙΚΟ CI 50/60:

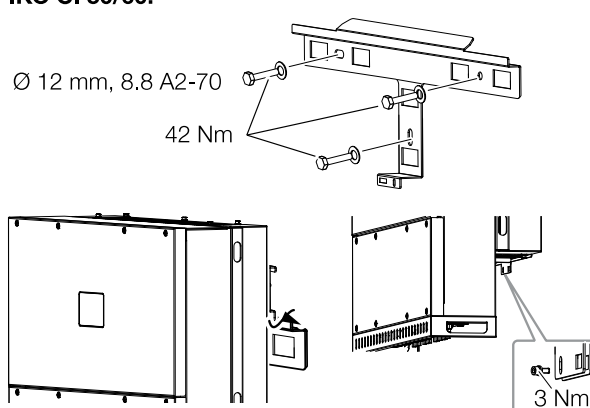


1. Τοποθετήστε τον αντιστροφέα σε σταθερό τοίχο ή σε πλαίσιο. Λάβετε υπόψη τις προδιαγραφόμενες αποστάσεις και τις λοιπές προδιαγραφές.
 2. Εγκαταστήστε το στήριγμα στην επιφάνεια τοποθέτησης.
 3. Ανασηκώστε τον αντιστροφέα και τοποθετήστε τον πάνω στο στήριγμα.
 4. Βεβαιωθείτε ότι ο αντιστροφέας εφαρμόζει σωστά και δεν μπορεί να γλιστρήσει από το στήριγμα.
 5. Τοποθετήστε τη βίδα ασφάλισης.
- ✓ Ο αντιστροφέας έχει τοποθετηθεί.

6. Ηλεκτρική σύνδεση

6.1	Επισκόπηση	57
6.2	Προδιαγραφές καλωδίων	58
6.3	Σύνδεση αγωγού τροφοδοσίας δικτύου	60
6.4	Επισκόπηση συνδέσεων επικοινωνίας.....	63
6.5	Τοποθέτηση κεραίας WiFi	64
6.6	Τρόποι επικοινωνίας.....	65
6.6.1	LAN / Ethernet	66
6.6.2	RS485 Modbus.....	66
6.6.3	WLAN / WiFi	66
6.7	Επικοινωνία μέσω LAN	67
6.8	Επικοινωνία μέσω RS485	68
6.9	Επικοινωνία μέσω WiFi	70
6.10	Σύνδεση KOSTAL Smart Energy Meter	71
6.10.1	Σύνδεση επικοινωνίας του KOSTAL Smart Energy Meter μέσω LAN	72
6.10.2	Σύνδεση επικοινωνίας του KOSTAL Smart Energy Meter μέσω RS485	75
6.11	Σύνδεση κεντρικής προστασίας δικτύου και εγκατάστασης.....	78
6.12	Σύνδεση δέκτη κεντρικού ελέγχου	81
6.13	Κλείσιμο αντιστροφέα.....	84
6.14	Σύνδεση Φ/Β πλαισίων.....	85
6.14.1	Συνδέσεις Φ/Β πλαισίου	86
6.14.2	Προετοιμασία Φ/Β βύσματος	87
6.14.3	Τοποθέτηση Φ/Β βύσματος	88
6.14.4	Επιλογή Φ/Β εισόδων	89
6.14.5	Σύνδεση Φ/Β πλαισίων στον αντιστροφέα	93

6.1 Επισκόπηση

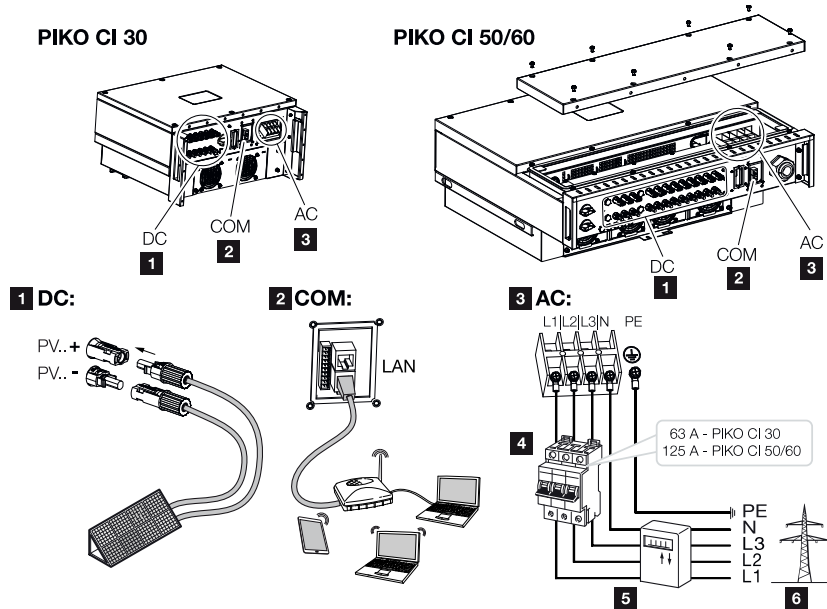

Συνδέσεις αντιστροφέα

- 1 Συνδέσεις Φ/Β πλαισίων
- 2 Συνδέσεις επικοινωνίας
- 3 Σύνδεση AC
- 4 Διακόπτης προστασίας αγωγών
- 5 Μετρητής ενέργειας (π.χ.)
- 6 Δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο

6.2 Προδιαγραφές καλωδίων

Σύνδεση δικτύου AC

Επιλέξτε τη διατομή του καλωδίου σύμφωνα με το ονομαστικό ρεύμα εξόδου και τον τρόπο δρομολόγησης του καλωδίου.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Σε περίπτωση δρομολόγησης σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε καλώδιο με αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία. Εναλλακτικά, δρομολογήστε το καλώδιο έτσι ώστε να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία.

Η σύνδεση AC 4 καλωδίων (3L/PE χωρίς N) είναι δυνατή μόνο σε συμμετρικά δίκτυα.

Λάβετε υπόψη τους απαιτούμενους συντελεστές μείωσης για τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη συσσώρευση (σε περίπτωση δρομολόγησης διαφόρων καλωδίων χωρίς απόσταση).

Παράδειγμα: Θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 °C: Συντελεστής μείωσης 0,87 (κατά το DIN VDE 0100-520 / HD 60364-5-52).

Τύπος καλωδίου	Μήκος καλωδίου
Χάλκινο καλώδιο 4κλωνο (3L/PE χωρίς N) ή 5κλωνο (3L/N/PE)	Μέγ. 200 m

	Διατομή σύρματος	Διάμετρος καλωδίου
30	10 - 25 mm ²	24 - 32 mm
50/60	30 - 50 mm ²	25 - 40 mm

Πρόσθετη σύνδεση PE

	Διατομή σύρματος
30	≥ 16 mm ²
50/60	≥ 35 mm ²

Φ/Β συνδέσεις DC

Τύπος καλωδίου	Διατομή σύρματος	Διάμετρος καλωδίου
Φ/Β καλώδιο π.χ. PV1-F	4 - 6 mm ²	6 - 8 mm

6.3 Σύνδεση αγωγού τροφοδοσίας δικτύου



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία και ηλεκτρική εκφόρτιση!

Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής, ασφαλίστε την από επανενεργοποίηση.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερέντασης ρεύματος και υπερθέρμανσης του αγωγού τροφοδοσίας δικτύου

Εάν τα καλώδια δικτύου είναι πολύ μικρά, μπορεί να θερμανθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά.

- Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη διατομή.
- Τοποθετήστε διακόπτη προστασίας αγωγών για προστασία από υπερένταση ρεύματος.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Σιγουρευτείτε ότι οι φάσεις του τερματικού σύνδεσης AC αντιστοιχούν στις φάσεις του δικτύου ρεύματος.

Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει συνεχές ρεύμα στον εξωτερικό προστατευτικό αγωγό γείωσης. Αν χρησιμοποιούνται διατάξεις προστασίας από ρεύμα διαφυγής (RCD) ή συσκευές επιτήρησης παραμένουστος ρεύματος (RCM), τότε επιτρέπονται μόνο RCD ή RCM τύπου B ≥ 300 mA στην πλευρά AC.

Εάν στη συσκευή έχει ενεργοποιηθεί η συμβατότητα RCD τύπου A, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ένα RCD τύπου A.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Σε όλες τις εργασίες στον αντιστροφέα χρησιμοποιήστε μόνο μονωμένα εργαλεία, για να αποφύγετε τυχόν βραχυκυκλώματα.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Σιγουρευτείτε ότι οι φάσεις του τερματικού σύνδεσης AC αντιστοιχούν στις φάσεις του δικτύου ρεύματος.

Η σύνδεση AC 4 καλωδίων (3L/PE χωρίς N) είναι δυνατή μόνο σε συμμετρικά δίκτυα.

1. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του δικτύου ρεύματος.
2. Ασφαλίστε τη σύνδεση AC από επανενεργοποίηση.
3. Ρυθμίστε τον διακόπτη DC του αντιστροφέα στη θέση **OFF**.
4. Δρομολογήστε σωστά τον αγωγό τροφοδοσίας δικτύου, από τον διανομέα ρεύματος μέχρι τον αντιστροφέα.
5. Τοποθετήστε στον αγωγό τροφοδοσίας δικτύου τις απαραίτητες διατάξεις ασφαλείας – διακόπτης προστασίας αγωγών, διακόπτης προστασίας από ρεύμα διαφυγής.

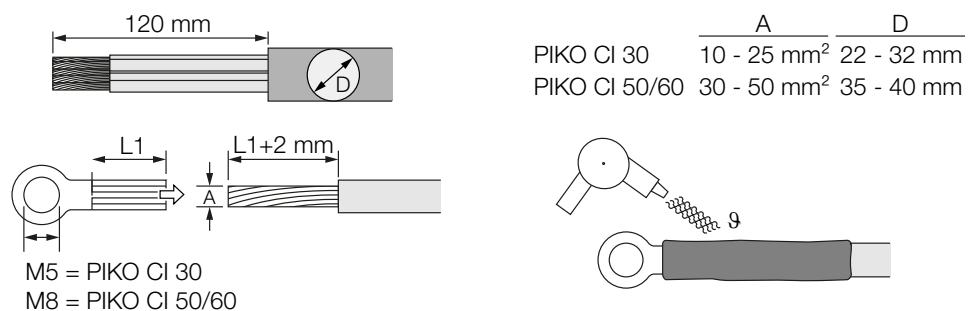

6. Απογυμνώστε τον αγωγό τροφοδοσίας δικτύου κατά 120 mm.
7. Περάστε επάνω από τους κλώνους ένα κατάλληλο θερμοσυστελλόμενο. Απογυμνώστε τις απολήξεις του καλωδίου και συνδέστε σε αυτές ακροδέκτες δακτυλίου.
8. 30:

Αφαιρέστε τις βίδες του καλύμματος σύνδεσης.


Περάστε τον αγωγό τροφοδοσίας δικτύου μέσα από το κάλυμμα σύνδεσης.

50/60:

Ξεβιδώστε τις βίδες του κάτω καλύμματος και αφαιρέστε το καπάκι.

Περάστε τον αγωγό τροφοδοσίας δικτύου μέσα από τη διέλευση στον χώρο συνδέσεων του αντιστροφέα.

Συνδέστε τον αγωγό τροφοδοσίας δικτύου σύμφωνα με την επιγραφή στο τερματικό σύνδεσης AC.

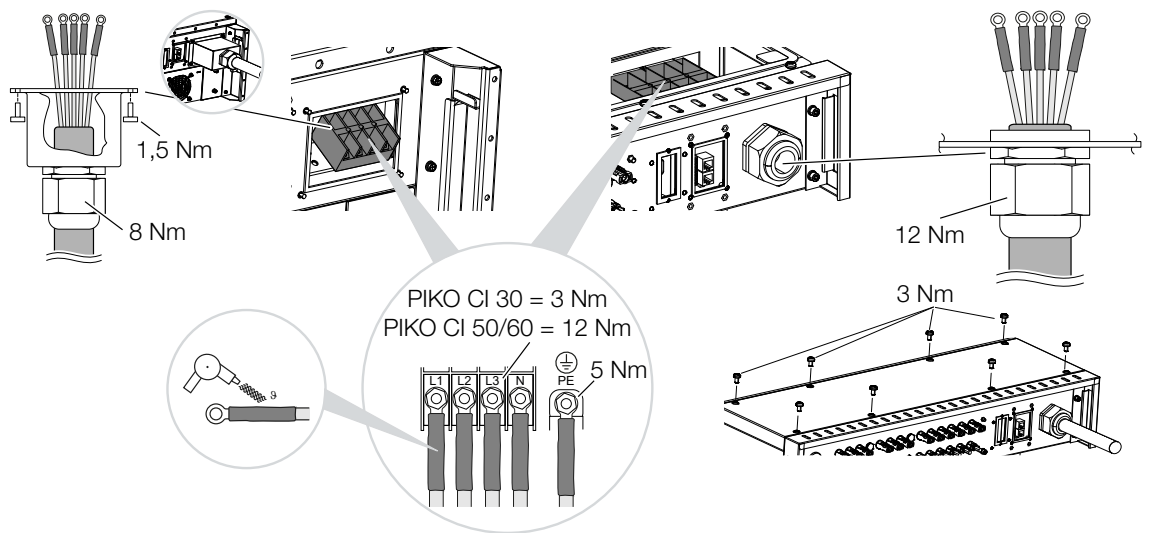

9. 30:

Τοποθετήστε και βιδώστε το κάλυμμα σύνδεσης στη σύνδεση AC.
Ροπή σύσφιξης: 1,5 Nm.

50/60:


Κλείστε τον αντιστροφέα και βιδώστε το καπάκι.
Ροπή σύσφιξης: 3 Nm.

10. Μονώστε τον αγωγό τροφοδοσίας δικτύου με στεγανοποιητικό δακτύλιο και παξιμάδι-ρακόρ. Σφίξτε το παξιμάδι-ρακόρ.

11. Σε χώρες, στις οποίες προβλέπεται δεύτερη σύνδεση PE, συνδέστε την στη θέση του περιβλήματος με τη σχετική σήμανση (εξωτερικά).


PIKO CI 30:

PIKO CI 50/60:

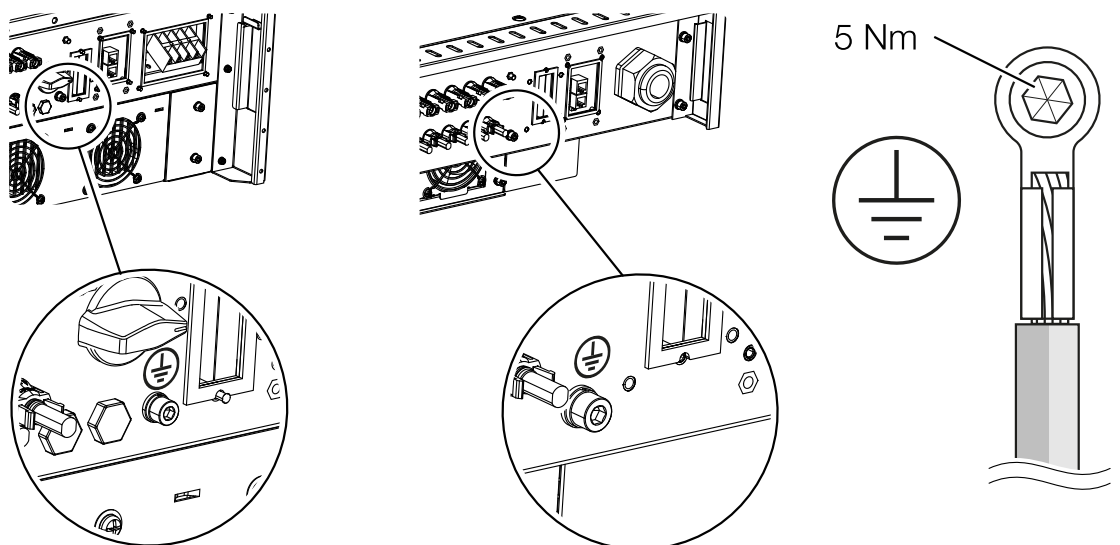

✓ Ο αγωγός τροφοδοσίας δικτύου έχει συνδεθεί

6.4 Επισκόπηση συνδέσεων επικοινωνίας



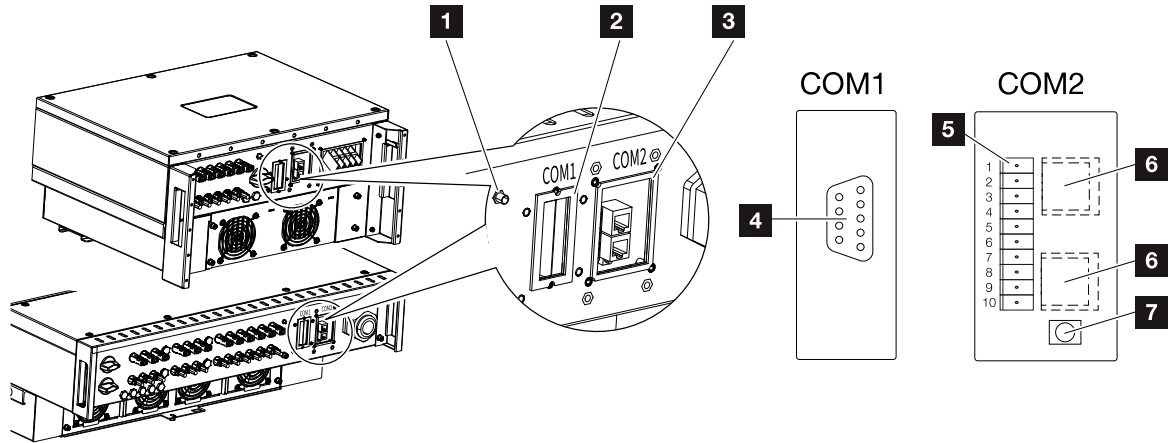


- 1 Κεραία WiFi
- 2 Πεδίο σύνδεσης COM1
- 3 Πεδίο σύνδεσης COM2
- 4 Υποδοχή για μονάδα επικοινωνίας
- 5 Λωρίδα συνδέσεων θύρας επικοινωνίας με διεπαφή RS485, ψηφιακές εισόδους για δέκτη κεντρικού ελέγχου και σύνδεση NAS
- 6 Σύνδεση LAN
- 7 Πλήκτρο επαναφοράς για διεύθυνση έναρξης λειτουργίας (WLAN)




Θέση	Χαρακτηρισμός	Ακί- δα	Επεξήγηση
5	Θύρα επικοινωνίας	1	GND (γείωση) για Remote και DI1...4
		2	Remote: Κεντρική προστασία εγκατάστασης
		3	DI4: Είσοδος 4
		4	DI3: Είσοδος 3
		5	DI2: Είσοδος 2
		6	DI1: Είσοδος 1
		7	Διεπαφή RS485/Modbus B (είσοδος, δεδομένα -)
		8	Διεπαφή RS485/Modbus A (είσοδος, δεδομένα +)
		9	Διεπαφή RS485/Modbus B (έξοδος, δεδομένα -)
		10	Διεπαφή RS485/Modbus A (έξοδος, δεδομένα +)
6	Τερματικό σύνδεσης RJ45	-	Σύνδεση LAN 1
		-	Σύνδεση LAN 2

6.5 Τοποθέτηση κεραίας WiFi

PIKO CI 30




PIKO CI 50/60

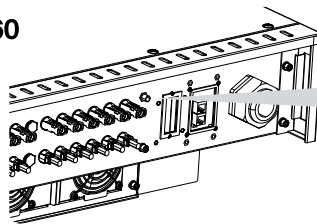

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα στο σπείρωμα σύνδεσης του αντιστροφέα.
 2. Βιδώστε την παρεχόμενη κεραία WiFi στη βίδα.
Ροπή σύσφιξης: 3 Nm
- ✓ Η κεραία WiFi έχει τοποθετηθεί.

6.6 Τρόποι επικοινωνίας

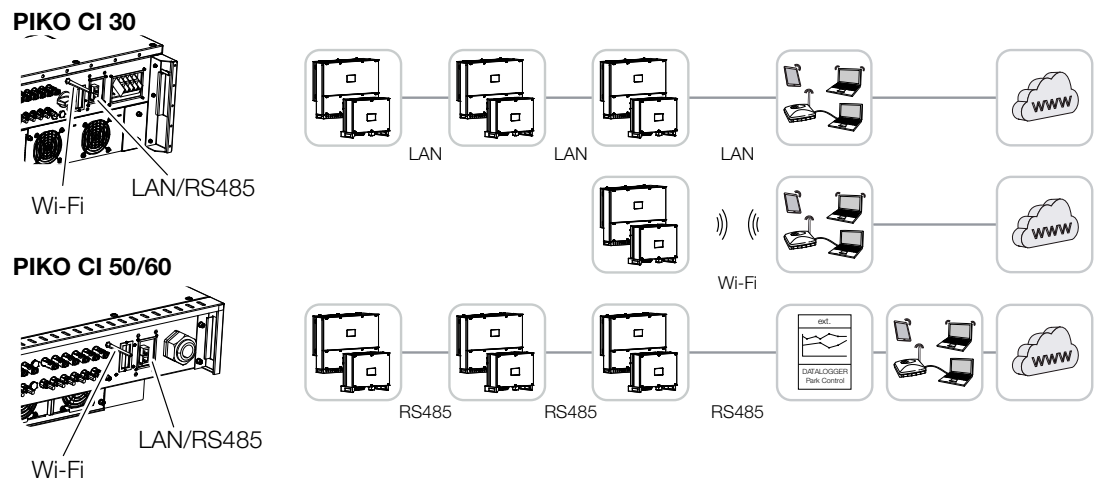

Ο αντιστροφέας διαθέτει διεπαφές για LAN, RS485 Modbus και WiFi. Έτσι, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες ελέγχου και δικτύωσης ενός ή περισσότερων αντιστροφέων μεταξύ τους.

Μπορείτε, επίσης, να συνδυάσετε διάφορους τρόπους σύνδεσης μεταξύ τους. Σε έναν σταθμό ηλιακής ενέργειας μπορεί π.χ. να είναι σκόπιμη η ενσύρματη δικτύωση διαφόρων αντιστροφέων μεταξύ τους (LAN/Ethernet ή RS485), ενώ η σύνδεση στο τοπικό κέντρο επικοινωνίας να πραγματοποιείται ασύρματα με ραδιοεπικοινωνία.

6.6.1 LAN / Ethernet



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Με τη σύνδεση του καλωδίου Ethernet σε έναν δρομολογητή, ο αντιστροφέας ενσωματώνεται στο δίκτυό σας και μπορεί να ενεργοποιηθεί από όλους τους υπολογιστές που συνδέονται στο ίδιο δίκτυο.

Με τη δικτύωση μέσω Ethernet, ο αντιστροφέας μπορεί να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο ή στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιήστε για αυτόν τον σκοπό τη σύνδεση RJ45 στο πεδίο σύνδεσης COM2. Στο δίκτυο μπορούν να συνδεθούν υπολογιστές, δρομολογητές, διακόπτες και/ή hub ή άλλες συσκευές. **☑ Επικοινωνία μέσω LAN, Πλευρά 67**

6.6.2 RS485 Modbus

Το Modbus είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο για τη δικτύωση βιομηχανικών συστημάτων μέτρησης, ελέγχου και ρύθμισης. Μέσω αυτής της σύνδεσης μπορεί να συνδεθεί π.χ. ένα ιστορικό λειτουργίας ή ένας μετρητής ενέργειας, ο οποίος ελέγχει τους συνδεδεμένους αντιστροφείς. **☑ Επικοινωνία μέσω RS485, Πλευρά 68**

6.6.3 WLAN / WiFi




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Μελλοντικά προβλέπεται και η σύνδεση από αντιστροφέα σε αντιστροφέα.

Μέσω WiFi μπορεί να συνδεθεί ένας ή περισσότεροι αντιστροφείς, χρησιμοποιώντας π.χ. έναν δρομολογητή ή ένα hub, στο τοπικό δίκτυο WLAN. **☑ Επικοινωνία μέσω WiFi, Πλευρά 70**

6.7 Επικοινωνία μέσω LAN

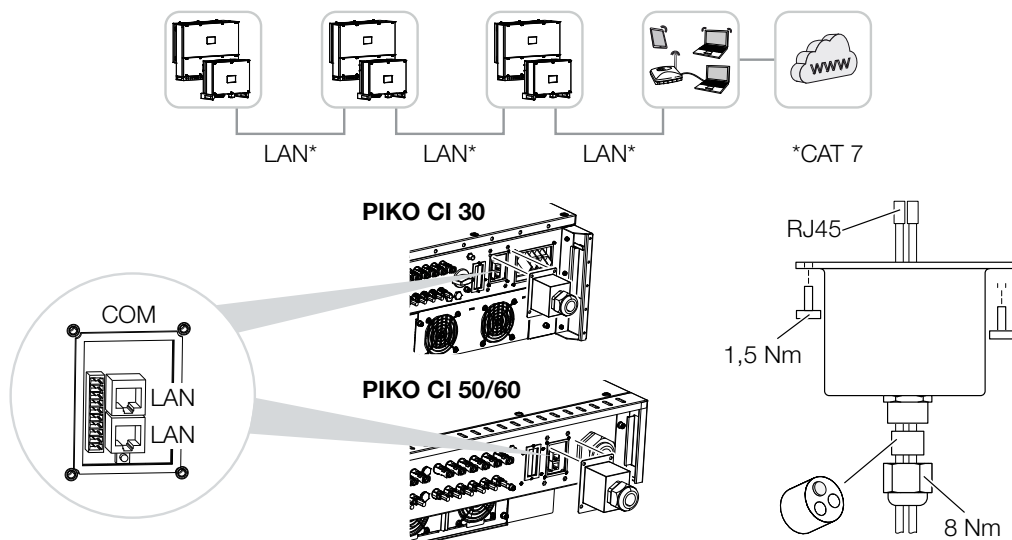

Συνδέστε τον αντιστροφέα με καλώδιο LAN / Ethernet



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Ως καλώδιο δικτύου (Ethernet 10BaseT, 10/100 MBit/s) χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet της κατηγορίας 7 (Cat 7, FTP) με μέγ. μήκος 100 m.

1. Περάστε το καλώδιο Ethernet στο κάλυμμα COM2 και στεγανοποιήστε το με τον στεγανοποιητικό δακτύλιο και το παξιμάδι-ρακόρ.
2. Σφίξτε το παξιμάδι-ρακόρ με την προδιαγραφόμενη ροπή σύσφιξης.
Ροπή σύσφιξης: 8 Nm (M25).
3. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet σε μία από τις υποδοχές LAN στο πεδίο σύνδεσης COM2. Η δεύτερη υποδοχή LAN χρησιμεύει για τη επέκταση της σύνδεσης δικτύου σε άλλους αντιστροφείς.
4. Συνδέστε το καλώδιο LAN/Ethernet στον υπολογιστή ή στον δρομολογητή.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Μετά την έναρξη λειτουργίας μπορούν να πραγματοποιηθούν στο KOSTAL PIKO CI Conf App και οι ρυθμίσεις για τη σύνδεση Ethernet.

Εδώ περιλαμβάνεται π.χ. η ρύθμιση για τη λειτουργία IP, με την οποία μπορεί να ρυθμιστεί η αυτόματη διεύθυνση IP.

- ✓ Το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο

6.8 Επικοινωνία μέσω RS485

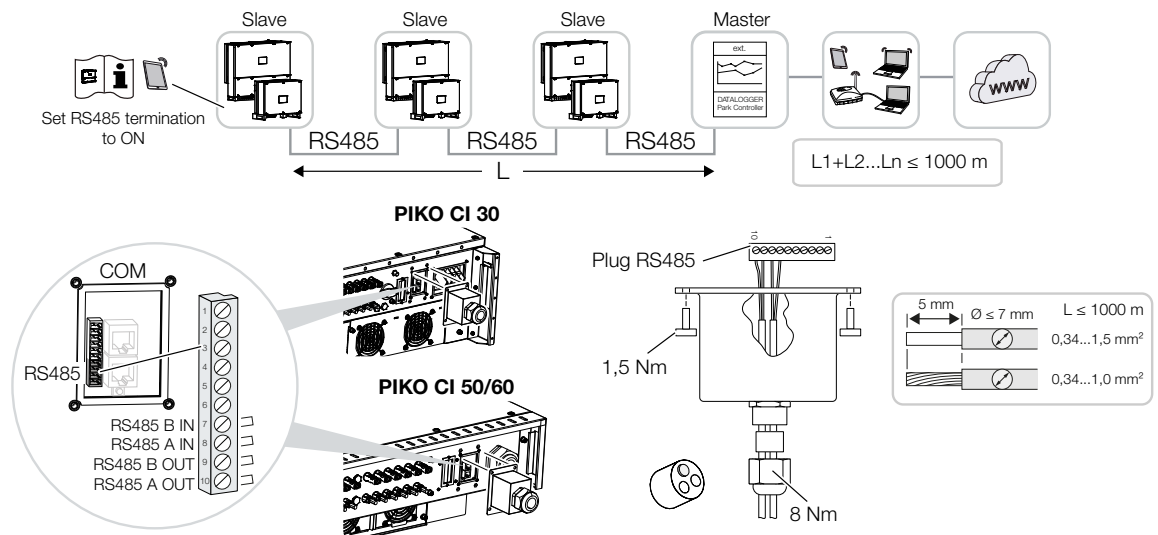

Εκτέλεση σύνδεσης RS485

i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Προδιαγραφές για το καλώδιο επικοινωνίας:

Διατομή σύρματος από $0,34 - 1,5 \text{ mm}^2$ (άκαμπτο) ή $0,34 - 1,0 \text{ mm}^2$ (εύκαμπτο)

Μέγ. μήκος διαύλου 1000

Μήκος μόνωσης περ. 5 mm

1. Περάστε το καλώδιο RS485 στο κάλυμμα COM2 και στεγανοποιήστε το με τον στεγανοποιητικό δακτύλιο και το παξιμάδι-ρακόρ.
 2. Σφίξτε το παξιμάδι-ρακόρ με την προδιαγραφόμενη ροπή σύσφιξης.
Ροπή σύσφιξης: 8 Nm (M25).
 3. Τοποθετήστε το καλώδιο RS485 στο παρεχόμενο βύσμα (RS485 x in) και συνδέστε το στη διεπαφή στο πεδίο σύνδεσης COM2. Το RS485 out χρησιμεύει στην επέκταση της σύνδεσης δικτύου σε άλλους αντιστροφείς.
 4. Συνδέστε το καλώδιο RS485 στην εξωτερική συσκευή (π.χ. καταγραφικό δεδομένων).
- ✓ Το καλώδιο RS485 έχει συνδεθεί.

Μετά την έναρξη λειτουργίας




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Μετά την έναρξη λειτουργίας πρέπει να πραγματοποιηθούν στο KOSTAL PIKO CI Conf App οι ρυθμίσεις για τη σύνδεση RS485.

Σε αυτές περιλαμβάνεται π.χ. η ρύθμιση της ταχύτητας μετάδοσης.

1. Ο τερματισμός RS485 του τελευταίου αντιστροφέα πρέπει να ρυθμίζεται στο **ON** στο KOSTAL PIKO CI Conf App. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις επικοινωνίας > Ρυθμίσεις RS485 > Αντίσταση τερματισμού**.
 2. Για κάθε αντιστροφέα πρέπει να εκχωρείται μια άλλη διεύθυνση Modbus μέσω του KOSTAL PIKO CI Conf App.
Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις επικοινωνίας > Ρυθμίσεις RS485 > Διεύθυνση Modbus**.
 3. Προαιρετικά, μπορεί να διαμορφωθεί ακόμα ένας ρυθμιστής πάρκου μέσω του KOSTAL PIKO CI Conf App.
Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αντιστροφέα > Προσαρμογή/ρύθμιση ισχύος > Ρυθμιστής πάρκου**.
- ✓ Οι ρυθμίσεις πραγματοποιήθηκαν

6.9 Επικοινωνία μέσω WiFi

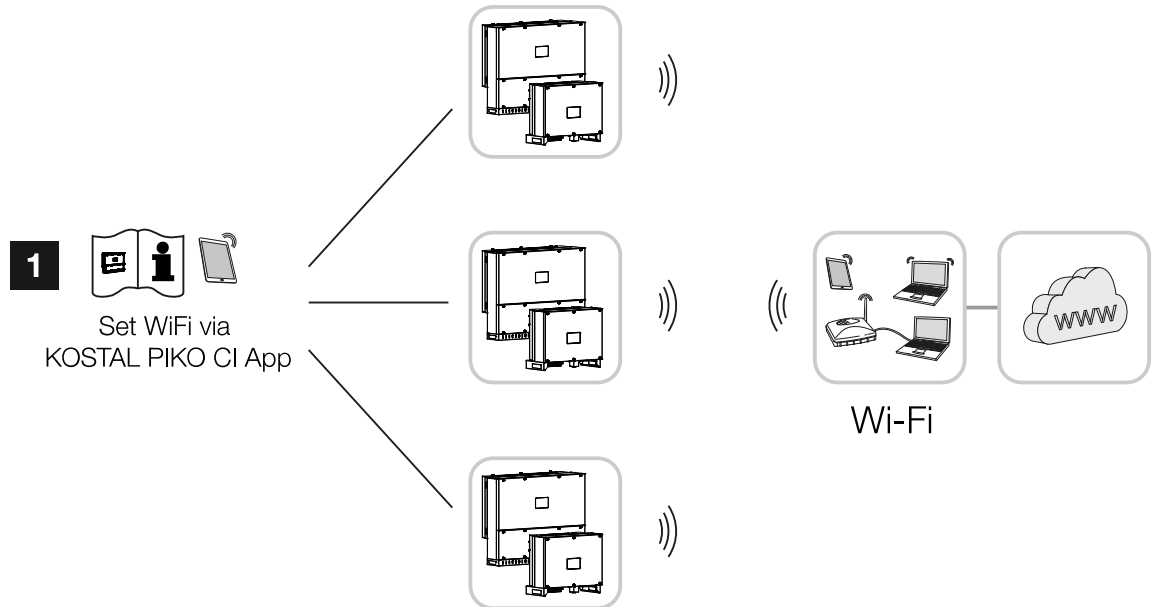

1 Ρυθμίσεις WiFi

Σύνδεση αντιστροφέα μέσω WiFi

i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό WLAN, μπορείτε μέσω του πλήκτρου επαναφοράς κάτω από το κάλυμμα του πεδίου σύνδεσης COM2 να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη τιμή **12345678** για τον κωδικό.

1. Οι ρυθμίσεις WiFi πρέπει να πραγματοποιηθούν στο KOSTAL PIKO CI Conf App για κάθε αντιστροφέα.
 2. Ανοίξετε για αυτόν τον σκοπό το ακόλουθο στοιχείο μενού και πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις:
Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις επικοινωνίας > Ρυθμίσεις WLAN > Επιλογή σύνδεσης WLAN
- ✓ Ο αντιστροφέας έχει συνδεθεί μέσω WiFi.

6.10 Σύνδεση KOSTAL Smart Energy Meter

Η σύνδεση ενός επιτρέπει την καταγραφή των δεδομένων παραγωγής και κατανάλωσης ή επίσης τον έλεγχο της ισχύος εξόδου του αντιστροφέα στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Επιπλέον, το μπορεί να αποστέλλει δεδομένα στο . Για το σκοπό αυτό, το πρέπει να ρυθμιστεί επιπλέον του στην ίδια εγκατάσταση στο .

Η εγκατάσταση του μετρητή ενέργειας γίνεται στον πίνακα μετρητή ή στον κύριο διανομέα. Λάβετε επίσης υπόψη σας για το σκοπό αυτό την τεκμηρίωση λειτουργίας του .



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι μετρητές ενέργειας που είναι εγκεκριμένοι για τον συγκεκριμένο αντιστροφέα.

Μπορείτε να βρείτε έναν επικαιροποιημένο κατάλογο με τους εγκεκριμένους μετρητές ενέργειας στον ιστότοπο της KOSTAL, στη σελίδα λήψης αρχείων του προϊόντος.

Προς το παρόν είναι εγκεκριμένοι οι εξής μετρητές ενέργειας:




Η σύνδεση του στο μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο τρόπος σύνδεσης πρέπει, στη συνέχεια, να ρυθμιστεί μέσω του KOSTAL PIKO CI Conf App.

-  Σύνδεση επικοινωνίας του KOSTAL Smart Energy Meter μέσω LAN, Πλευρά 72
-  Σύνδεση επικοινωνίας του KOSTAL Smart Energy Meter μέσω RS485, Πλευρά 75

6.10.1 Σύνδεση επικοινωνίας του KOSTAL Smart Energy Meter μέσω LAN

Σχεδιάγραμμα σύνδεσης μετρητή ενέργειας μέσω σύνδεσης δικτύου LAN

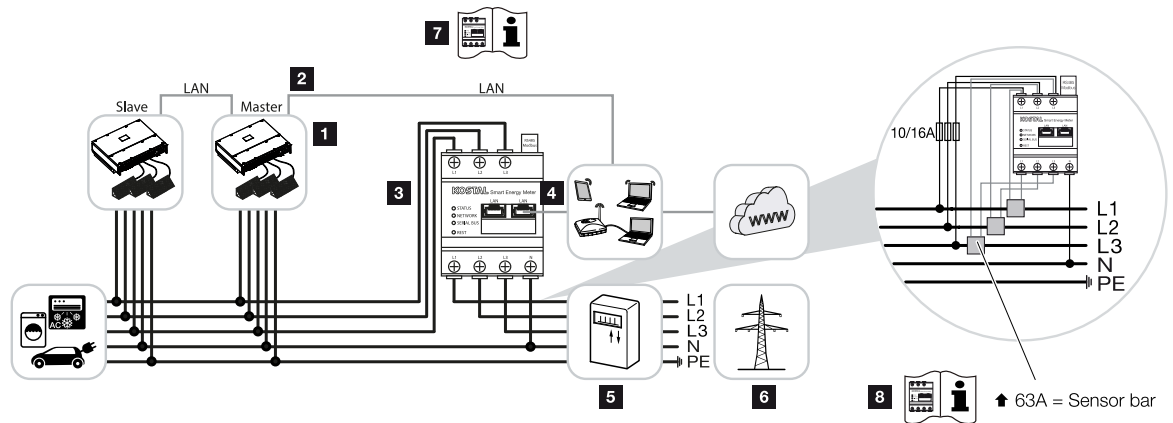

- 1 Αντιστροφέας
- 2 Διεπαφή LAN του αντιστροφέα
- 3
- 4 Διεπαφή LAN
- 5 Μετρητής τροφοδοσίας
- 6 Δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο
- 7 Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας του .
- 8 Για ένταση ρεύματος πάνω από 63 A χρησιμοποιήστε μετασχηματιστή ρεύματος. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας του .

Σύνδεση



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία και ηλεκτρική εκφόρτιση!


Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία όλων των συσκευών, ασφαλίστε τις από επανενεργοποίηση.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Ως καλώδιο δικτύου (Ethernet 10BaseT, 10/100 MBit/s) χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet της κατηγορίας 7 (Cat 7, FTP) με μέγ. μήκος 100 m.

1. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του αγωγού τροφοδοσίας δικτύου.
2. Εγκαταστήστε το στο σημείο σύνδεσης δικτύου στο οικιακό δίκτυο, όπως φαίνεται στις εικόνες, .
3. Περάστε το καλώδιο Ethernet στον αντιστροφέα μέσα από το κάλυμμα COM2 και στεγανοποιήστε το με τον στεγανοποιητικό δακτύλιο και το παξιμάδι-ρακόρ. Σφίξτε το παξιμάδι-ρακόρ με την προδιαγραφόμενη ροπή σύσφιξης.
Ροπή σύσφιξης: 8 Nm (M25).

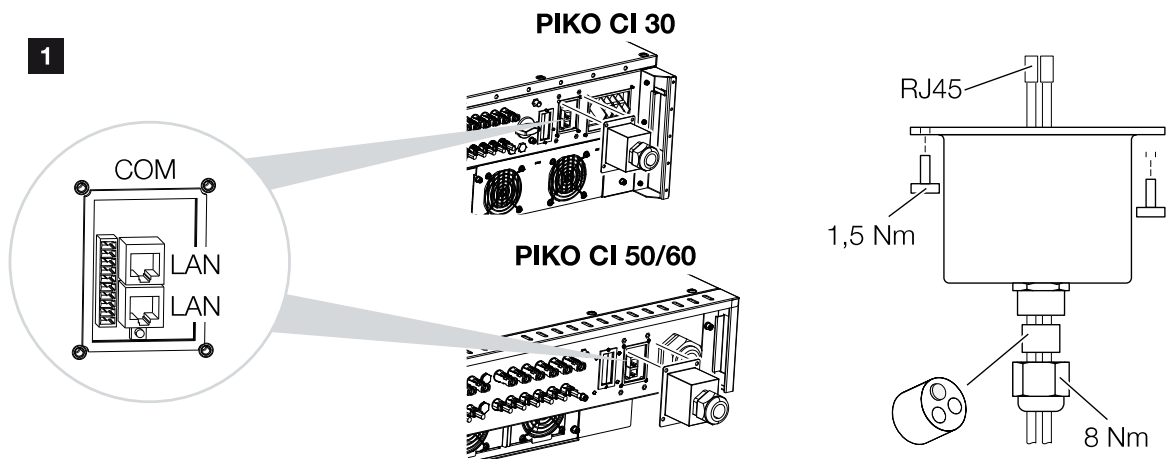

4. Συνδέστε το καλώδιο Ethernet σε μία από τις υποδοχές LAN στο πεδίο σύνδεσης COM2. Η δεύτερη υποδοχή LAN χρησιμεύει για τη επέκταση της σύνδεσης δικτύου σε άλλους αντιστροφείς.
 5. Τοποθετήστε το κάλυμμα του πεδίου σύνδεσης COM 2.
Ροπή σύσφιξης: 1,5 Nm
 6. Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου Ethernet στο router.
 7. Δημιουργήστε μια σύνδεση LAN από το στο δρομολογητή.
- ✓ Ο αντιστροφέας συνδέθηκε με το KSEM.

Μετά την έναρξη λειτουργίας

Μετά την έναρξη λειτουργίας πρέπει να γίνουν επιπρόσθετα οι παρακάτω ρυθμίσεις στο KOSTAL PIKO CI Conf App.

i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Αν εκτελείται περιορισμός ισχύος σε συνδυασμό με το , ο περιορισμός ισχύος μέσω ενός δέκτη κεντρικού ελέγχου (RSE) δεν είναι δυνατός και πρέπει να απενεργοποιηθεί.

Ρυθμίσεις μέσω της επιφάνειας χρήστη του KOSTAL Smart Energy Meter

1. Στο επιλέξτε στο μενού **Ρυθμίσεις Modbus > Modbus TCP > Slave (Ενεργοποίηση TCP)** τη θέση **ON**.
2. Για να μπορείτε να δείτε την οικιακή κατανάλωση στο , επιλέξτε στο , στο μενού **Αντιστροφέας > Πύλη Φ/B συστημάτων > Ενεργοποίηση πύλης Φ/B συστημάτων** τη θέση **ON**.


Το σε αυτήν την παραλλαγή λειτουργεί ως slave και στέλνει δεδομένα στον αντιστροφέα.

Ρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής KOSTAL PIKO CI

1. Η χρήση του (KSEM) πρέπει να ρυθμιστεί στον αντιστροφέα **Master** στο KOSTAL PIKO CI Conf App.
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αντιστροφέα > Προσαρμογή/ρύθμιση ισχύος > Διαχείριση KSEM > Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση KSEM > Ενεργοποίηση**.
 2. Η σύνδεση μεταξύ KSEM και αντιστροφέα ρυθμίζεται επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αντιστροφέα > Προσαρμογή/ρύθμιση ισχύος > Διαχείριση KSEM > Σύνδεση μεταξύ KSEM και αντιστροφέα Master > LAN**.
 3. Η θέση τοποθέτησης ρυθμίζεται επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αντιστροφέα > Προσαρμογή/ρύθμιση ισχύος > Διαχείριση KSEM > Θέση αισθητήρα > Σημείο σύνδεσης δικτύου**.
 4. Η διεύθυνση Modbus του KSEM ρυθμίζεται επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αντιστροφέα > Προσαρμογή/ρύθμιση ισχύος > Διαχείριση KSEM > Διεύθυνση Modbus μετρητή ενέργειας > 1** (προεπιλεγμένη τιμή στο KSEM).
 5. Ο περιορισμός ισχύος της τροφοδοσίας δικτύου (π.χ. στο 70%) πρέπει να καταχωριστεί σε Watt στον αντιστροφέα **Master**.
Καταχωρήστε τον περιορισμό της ενεργού ισχύος επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αντιστροφέα > Προσαρμογή/ρύθμιση ισχύος > Διαχείριση KSEM > Περιορισμός της ενεργούς ισχύος σε (W) >**.
 6. Καταχωρήστε τη διεύθυνση IP KSEM επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αντιστροφέα > Προσαρμογή/ρύθμιση ισχύος > Διαχείριση KSEM > Διεύθυνση IP μετρητή ενέργειας > Καταχώρηση διεύθυνσης IP KSEM**.
 7. Όλοι οι άλλοι αντιστροφείς, οι οποίοι συνδέονται με τον αντιστροφέα Master, έχουν διαμορφωθεί ως **Slave**. Δεν χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω ρυθμίσεις στους αντιστροφείς Slave.
- ✓ Ο αντιστροφέας ρυθμίστηκε.

6.10.2 Σύνδεση επικοινωνίας του KOSTAL Smart Energy Meter μέσω RS485

Σχεδιάγραμμα σύνδεσης μετρητή ενέργειας RS485 μέσω σύνδεσης δικτύου

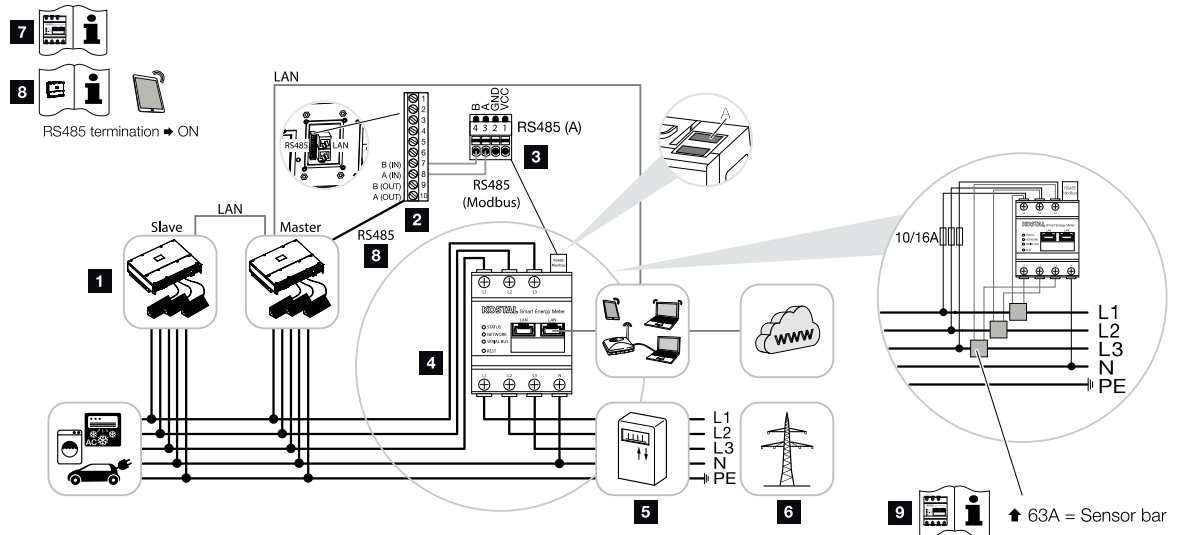

- 1 Αντιστροφέας
- 2 Διεπαφή RS485 του αντιστροφέα
- 3 Διεπαφή RS485
- 4
- 5 Μετρητής τροφοδοσίας
- 6 Δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο
- 7 Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας του .
- 8 Ρυθμίστε τον τερματισμό RS485 στη θέση **ON** στο KOSTAL PIKO CI Conf App
- 9 Για ένταση ρεύματος πάνω από 63 A χρησιμοποιήστε μετασχηματιστή ρεύματος. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας του .

Σύνδεση



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία και ηλεκτρική εκφόρτιση!


Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία όλων των συσκευών, ασφαλίστε τις από επανενεργοποίηση.

i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Προδιαγραφές για το καλώδιο επικοινωνίας:

- Διατομή σύρματος από 0,34 - 1,5 mm² (άκαμπτο) ή 0,34 - 1,0 mm² (εύκαμπτο)
- Μέγ. μήκος διαύλου 1000 m
- Μήκος μόνωσης περ. 5 mm

1. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του αγωγού τροφοδοσίας δικτύου.
2. Εγκαταστήστε το στο σημείο σύνδεσης δικτύου στο οικιακό δίκτυο, όπως φαίνεται στις εικόνες, .
3. Δρομολογήστε σωστά το καλώδιο επικοινωνίας από τον αντιστροφέα μέχρι τον ηλεκτρικό πίνακα και συνδέστε το στο σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας του κατασκευαστή.
4. Περάστε το καλώδιο επικοινωνίας μέσα από το κάλυμμα του αντιστροφέα και συνδέστε το στο πεδίο σύνδεσης COM2. Μονώστε τη σύνδεση με στεγανοποιητικό δακτύλιο και παξιμάδι-ρακόρ.

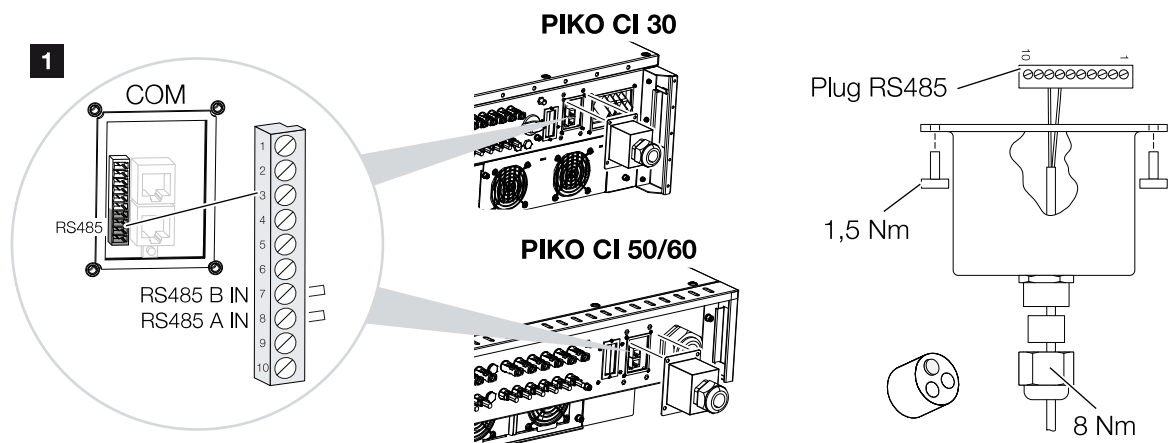

5. Συνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας στο βύσμα για τη θύρα επικοινωνίας. Προσέξτε την αντιστοίχιση των ακίδων.
Ροπή σύσφιξης: 0,2 Nm.
6. Συνδέστε το βύσμα του αντιστροφέα στη θύρα επικοινωνίας στο πεδίο σύνδεσης COM2.
7. Συνδέστε μέσω LAN τον και τον αντιστροφέα στο διαδίκτυο.
- ✓ Ο αντιστροφέας συνδέθηκε με το KSEM.

Μετά την έναρξη λειτουργίας

Μετά την έναρξη λειτουργίας πρέπει να γίνουν επιπρόσθετα οι παρακάτω ρυθμίσεις στο KOSTAL PIKO CI Conf App.

Σε αυτές περιλαμβάνεται π.χ. η ρύθμιση της σύνδεσης RS485.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ**

Αν εκτελείται περιορισμός ισχύος σε συνδυασμό με το , ο περιορισμός ισχύος μέσω ενός δέκτη κεντρικού ελέγχου (RSE) δεν είναι δυνατός και πρέπει να απενεργοποιηθεί.

Ρυθμίσεις μέσω της επιφάνειας χρήστη του KOSTAL Smart Energy Meter

1. Στο στην ενότητα **Ρυθμίσεις Modbus** πρέπει να επιλεγεί το PIKO CI για τη διεπαφή RS485 A. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του .


Το σε αυτήν την παραλλαγή λειτουργεί ως slave και στέλνει δεδομένα στον αντιστροφέα.

Ρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής KOSTAL PIKO CI

1. Στον αντιστροφέα **Master**, στον οποίο είναι συνδεδεμένο το καλώδιο επικοινωνίας RS485, πρέπει να ρυθμιστεί ο τερματισμός RS485 στο KOSTAL PIKO CI Conf App στη θέση **ON**.
Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις επικοινωνίας > Ρυθμίσεις RS485 > Αντίσταση τερματισμού**.
 2. Η χρήση του (KSEM) πρέπει να ρυθμιστεί στον αντιστροφέα **Master** στο KOSTAL PIKO CI Conf App.
Αυτή η ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αντιστροφέα > Προσαρμογή/ρύθμιση ισχύος > Διαχείριση KSEM > Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση KSEM > Ενεργοποίηση**.
 3. Η σύνδεση μεταξύ KSEM και αντιστροφέα ρυθμίζεται επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αντιστροφέα > Προσαρμογή/ρύθμιση ισχύος > Διαχείριση KSEM > Σύνδεση μεταξύ KSEM και αντιστροφέα Master > RS485**.
 4. Η θέση τοποθέτησης ρυθμίζεται επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αντιστροφέα > Προσαρμογή/ρύθμιση ισχύος > Διαχείριση KSEM > Θέση αισθητήρα > Σημείο σύνδεσης δικτύου**.
 5. Η διεύθυνση Modbus του KSEM ρυθμίζεται επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αντιστροφέα > Προσαρμογή/ρύθμιση ισχύος > Διαχείριση KSEM > Διεύθυνση Modbus μετρητή ενέργειας > 1** (προεπιλεγμένη τιμή στο KSEM).
 6. Ο περιορισμός ισχύος της τροφοδοσίας δικτύου (π.χ. στο 70%) πρέπει να καταχωριστεί σε Watt στον αντιστροφέα **Master**.
Καταχωρήστε τον περιορισμό της ενεργού ισχύος επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αντιστροφέα > Προσαρμογή/ρύθμιση ισχύος > Διαχείριση KSEM > Περιορισμός της ενεργούς ισχύος σε (W) >**.
 7. Όλοι οι άλλοι αντιστροφείς, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τον κύριο αντιστροφέα (Master) μέσω LAN, έχουν διαμορφωθεί ως **Slave**. Δεν χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω ρυθμίσεις στους αντιστροφείς Slave.
- ✓ Ο αντιστροφέας ρυθμίστηκε.

6.11 Σύνδεση κεντρικής προστασίας δικτύου και εγκατάστασης

Κεντρική προστασία δικτύου και εγκατάστασης με συζεύκτη

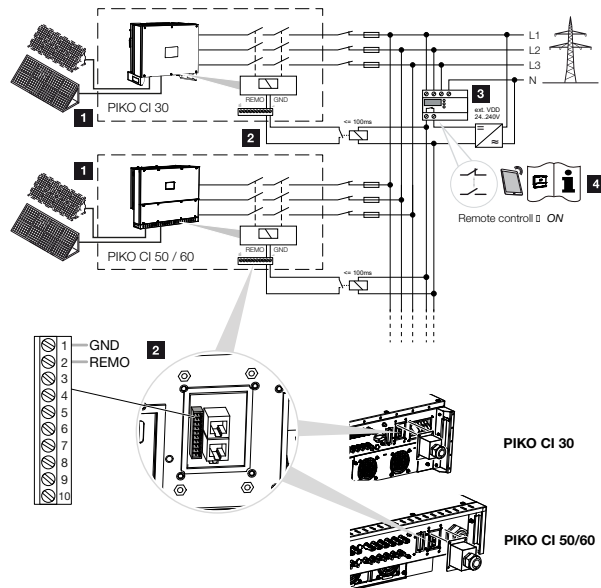

- 1 Αντιστροφέας
- 2 Σύνδεση
- 3 Προστασία δικτύου και εγκατάστασης
 Διακόπτης κλειστός: Τροφοδοσία
 Διακόπτης ανοικτός: Διακοπή τροφοδοσίας
- 4 Ενεργοποίηση της προστασίας δικτύου και εγκατάστασης μέσω KOSTAL PIKO CI Conf App.

Σε ορισμένες χώρες απαιτείται μια κεντρική προστασία δικτύου και εγκατάστασης, η οποία παρακολουθεί την τάση και τη συχνότητα στο δίκτυο και σε περίπτωση σφάλματος απενεργοποιεί τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μέσω ενός συζεύκτη.

Αν η επιχείρηση ηλεκτρισμού απαιτεί μια κεντρική προστασία δικτύου και εγκατάστασης για τη Φ/Β εγκατάστασή σας, εγκαταστήστε μια εξωτερική διάταξη εποπτείας που απενεργοποιεί τον αντιστροφέα μέσω μιας επαφής σύνδεσης ή μιας επαφής διακοπής. Δεν χρειάζεται πρόσθετος συζεύκτης, διότι αυτό δεν είναι απαραίτητο λόγω των εσωτερικών διακοπών στον αντιστροφέα.

Σύνδεση



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία και ηλεκτρική εκφόρτιση!

Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία όλων των συσκευών, ασφαλίστε τις από επανενεργοποίηση.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Προδιαγραφές για το καλώδιο επικοινωνίας:

- Διατομή σύρματος από 0,34 - 1,5 mm² (άκαμπτο) ή 0,34 - 1,0 mm² (εύκαμπτο)
- Μέγ. μήκος 30
- Μήκος μόνωσης περ. 5 mm


1. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του αγωγού τροφοδοσίας δικτύου.
2. Εγκαταστήστε τη διάταξη εποπτείας στον ηλεκτρικό πίνακα ή στον διανομέα ρεύματος.
3. Δρομολογήστε σωστά το καλώδιο επικοινωνίας από τον αντιστροφέα μέχρι τον ηλεκτρικό πίνακα και συνδέστε το σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας του κατασκευαστή.
4. Περάστε το καλώδιο επικοινωνίας μέσα από το κάλυμμα και συνδέστε το στο πεδίο σύνδεσης COM2. Μονώστε τη σύνδεση με στεγανοποιητικό δακτύλιο και παξιμάδι-ρακόρ.
5. Συνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας στο βύσμα για τη θύρα επικοινωνίας. Προσέξτε την αντιστοίχιση των ακίδων:
Ροπή σύσφιξης: 0,2 Nm.
6. Συνδέστε το βύσμα του αντιστροφέα στη θύρα επικοινωνίας στο πεδίο σύνδεσης COM2.

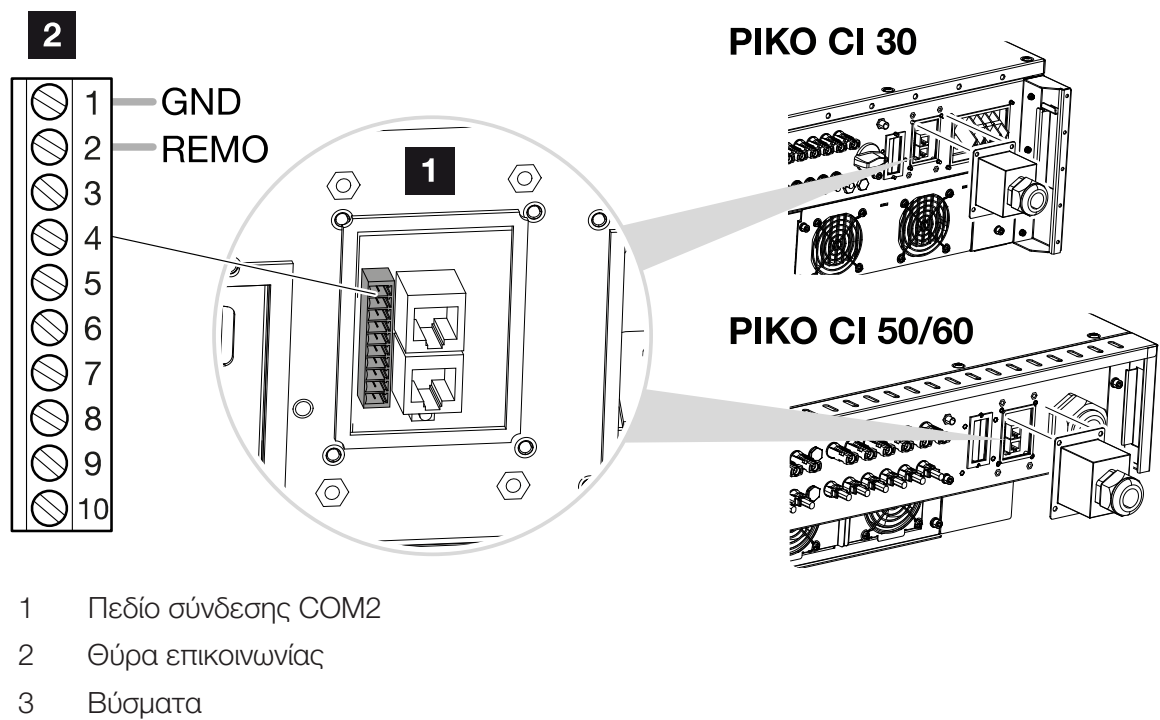

Μετά την έναρξη λειτουργίας

1. Μετά την έναρξη λειτουργίας, πρέπει να ενεργοποιείται η λειτουργία σε κάθε αντιστροφέα μέσω του KOSTAL PIKO CI Conf App.
Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω της επιλογής **Ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις > Εξωτερική απενεργοποίηση > ON**.
✓ Ο αντιστροφέας είναι ρυθμισμένος για τη λειτουργία NAS.

6.12 Σύνδεση δέκτη κεντρικού ελέγχου

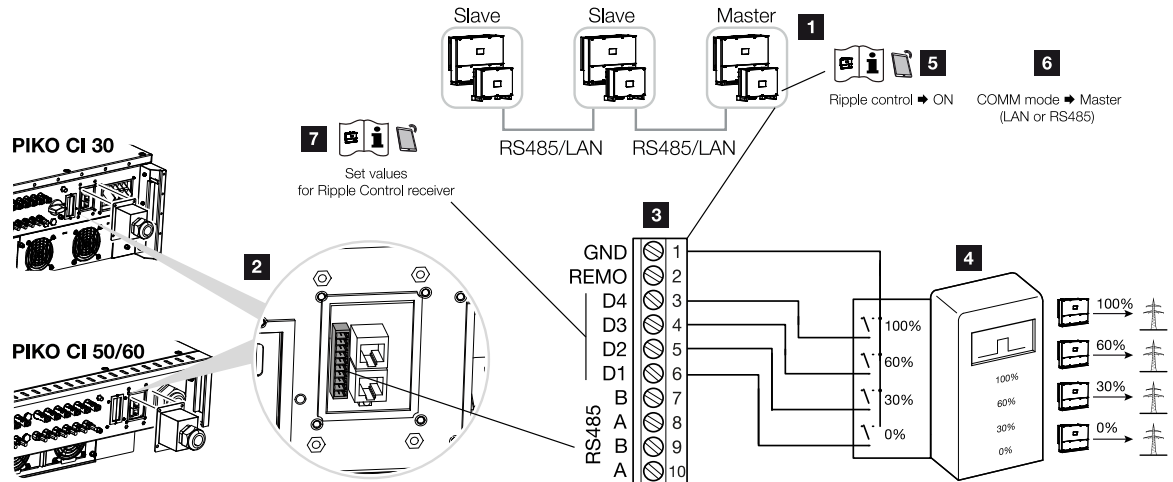

- 1 Ο αντιστροφέας, στον οποίο συνδέεται ο δέκτης κεντρικού ελέγχου
- 2 Πεδίο σύνδεσης COM2
- 3 Βύσμα θύρας επικοινωνίας
- 4 Δέκτης κεντρικού ελέγχου
- 5 Ενεργοποιήστε τον δέκτη κεντρικού ελέγχου στο KOSTAL PIKO CI Conf App
- 6 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία επικοινωνίας (LAN ή RS485) στο KOSTAL PIKO CI Conf App
- 7 Ενεργοποιήστε τις τιμές λειτουργίας για τον δέκτη κεντρικού ελέγχου στο KOSTAL PIKO CI Conf App

Ορισμένες επιχειρήσεις ηλεκτρισμού παρέχουν στους ιδιοκτήτες Φ/Β εγκαταστάσεων τη δυνατότητα να ελέγχουν την εγκατάστασή τους με μεταβλητό έλεγχο της πραγματικής ισχύος και να αυξάνουν την τροφοδοσία στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο έως και 100%.

i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Σε ορισμένες περιπτώσεις εφαρμογών, ο ψηφιακός μετρητής ενέργειας αποτελεί μια οικονομική εναλλακτική επιλογή αντί για τον δέκτη κεντρικού ελέγχου. Σε αυτήν την περίπτωση, η τροφοδοσία περιορίζεται μεν από την επιχείρηση ηλεκτρισμού, ωστόσο ο αντιστροφέας ελέγχει τη ροή ενέργειας κατά τέτοιον τρόπο (ιδιοκατανάλωση στο δίκτυο κατοικίας και τροφοδοσία στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο), ώστε να προκύπτει η μικρότερη δυνατή ή καθόλου απώλεια από την παραγόμενη ενέργεια.

Ενημερωθείτε από την επιχείρηση ηλεκτρισμού ή τον εγκαταστάτη σας για τον κανόνα εφαρμογής που ισχύει για εσάς ή αν υπάρχει μια άλλη, πιο κατάλληλη εναλλακτική επιλογή (π.χ. Smart Meter) για εσάς.

Εάν στο δίκτυο κατοικίας είναι ήδη συνδεδεμένος ένας δέκτης κεντρικού ελέγχου σε έναν άλλο αντιστροφέα KOSTAL, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης των σημάτων ελέγχου αυτού του δέκτη κεντρικού ελέγχου.

Σύνδεση



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία και ηλεκτρική εκφόρτιση!

Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία όλων των συσκευών, ασφαλίστε τις από επανενεργοποίηση.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Προδιαγραφές για το καλώδιο επικοινωνίας:

- Διατομή σύρματος από 0,34 - 1,5 mm² (άκαμπτο) ή 0,34 - 1,0 mm² (εύκαμπτο)
- Μέγ. μήκος 30
- Μήκος μόνωσης περ. 5 mm

1. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του αγωγού τροφοδοσίας δικτύου.
 2. Εγκαταστήστε τον δέκτη κεντρικού ελέγχου στον ηλεκτρικό πίνακα ή στον διανομέα ρεύματος.
 3. Δρομολογήστε σωστά το καλώδιο επικοινωνίας από τον αντιστροφέα μέχρι τον ηλεκτρικό πίνακα και συνδέστε το σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας του κατασκευαστή.
 4. Περάστε το καλώδιο επικοινωνίας μέσα από το κάλυμμα και συνδέστε το στο πεδίο σύνδεσης COM2. Μονώστε τη σύνδεση με στεγανοποιητικό δακτύλιο και παξιμάδι-ρακόρ.
 5. Συνδέστε το καλώδιο επικοινωνίας στο βύσμα για τη θύρα επικοινωνίας. Προσέξτε την αντιστοίχιση των ακίδων:
Ροπή σύσφιξης: 0,2 Nm.
 6. Συνδέστε το βύσμα του αντιστροφέα στη θύρα επικοινωνίας στο πεδίο σύνδεσης COM2.
- ✓ Ο δέκτης κεντρικού ελέγχου είναι συνδεδεμένος.

Μετά την έναρξη λειτουργίας



1. Ανοίξτε το KOSTAL PIKO CI Conf App και συνδεθείτε με τον αντιστροφέα, στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης κεντρικού ελέγχου.
 2. Ενεργοποιήστε τον δέκτη κεντρικού ελέγχου στο KOSTAL PIKO CI Conf App επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αντιστροφέα > Προσαρμογή/ρύθμιση ισχύος > Δέκτης κεντρικού ελέγχου (RSE) > Ενεργοποίηση δέκτη κεντρικού ελέγχου > ON**.
 3. Στον κύριο αντιστροφέα (Master) ρυθμίστε τον τύπο σύνδεσης μεταξύ των αντιστροφών Master και Slave (LAN ή RS485) επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αντιστροφέα > Προσαρμογή/ρύθμιση ισχύος > Δέκτης κεντρικού ελέγχου (RSE) > Σύνδεση μεταξύ αντιστροφέα Master και Slave > LAN ή RS485**.
 4. Ρυθμίστε τις τιμές λειτουργίας για τον δέκτη κεντρικού ελέγχου επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αντιστροφέα > Προσαρμογή/ρύθμιση ισχύος > Δέκτης κεντρικού ελέγχου (RSE) > Ενεργός ισχύς RSE / Άεργη ισχύς RSE / Συντελεστής ισχύος RSE**.
- ✓ Ο δέκτης κεντρικού ελέγχου ρυθμίστηκε.

6.13 Κλείσιμο αντιστροφέα

1. Σφίξτε όλες τις βιδωτές συνδέσεις καλωδίων και ελέγξτε αν εξασφαλίζεται καλή στεγανότητα.
2. Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή των συνδεδεμένων συρμάτων και καλωδίων.
3. Αφαιρέστε από τον αντιστροφέα όλα τα ενδεχόμενα ξένα σώματα (εργαλεία, υπολείμματα συρμάτων, κτλ.).
4. Τοποθετήστε και βιδώστε το κάλυμμα.
5. Τοποθετήστε και βιδώστε (1,5 Nm) το καπάκι στο 50 / 60.

6.14 Σύνδεση Φ/Β πλαισίων

Πιθανά Φ/Β πλαίσια

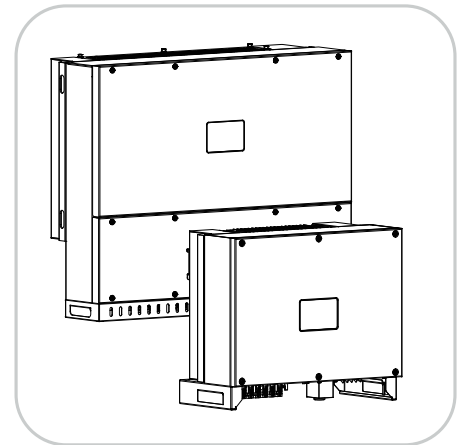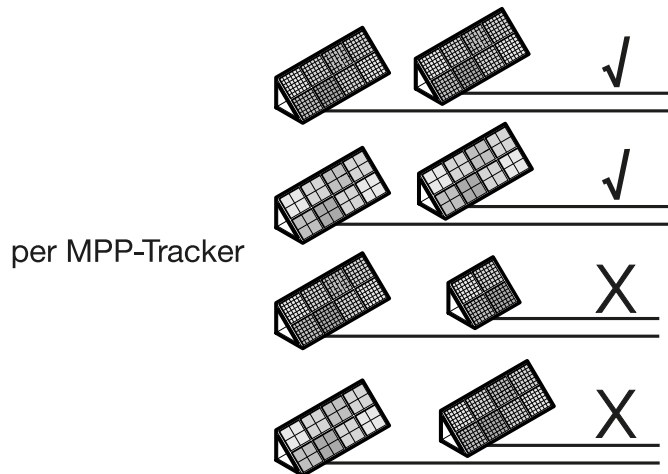

Φ/Β πλαίσια με δυνατότητα σύνδεσης

Για την επιλογή των Φ/Β πλαισίων που πρόκειται να συνδεθούν σε έναν αντιστροφέα από τη σειρά προσέξτε τα εξής :

- Συνδέετε μόνο Φ/Β πλαίσια σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61730 Κατηγορία A
- Μην γειώνετε τους Φ/Β αγωγούς.
- Για τη σύνδεση των Φ/Β πλαισίων χρησιμοποιείτε κατάλληλα καλώδια με τη μεγαλύτερη δυνατή διατομή!



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Χρησιμοποιήστε εύκαμπτους και επικασσιτερωμένους αγωγούς με διπλή μόνωση σύμφωνα με το EN50618.

Συνιστούμε μία διατομή 6 mm². Λάβετε υπόψη σας τα στοιχεία του κατασκευαστή του βύσματος και τα τεχνικά στοιχεία του αντιστροφέα.

■ Ανά MPP-Tracker:

- Συνδέστε σε ένα MPP-Tracker μόνο Φ/Β πλαίσια ίδιου τύπου, δηλ.
- ίδιου κατασκευαστή,
- ίδιου τύπου,
- ίδιας ισχύος,
- ίδιου μεγέθους.

Σε διαφορετικά MPP-Tracker μπορούν να συνδεθούν διάφοροι τύποι Φ/Β πλαισίων, με ποικίλο μέγεθος και ισχύ, καθώς και με ποικίλο πλήθος Φ/Β πλαισίων.

Εδώ θα πρέπει να προσέξετε ώστε να μην προκύπτει υπέρβαση του μέγιστου ρεύματος εισόδου (I_{DCmax}) ανά MPPT και του μέγιστου ρεύματος DC ανά βύσμα DC ($I_{Stringmax}$).

🔌 Τεχνικά χαρακτηριστικά, Πλευρά 161

Βλέπε σχετικά επίσης

📄 Τεχνικά χαρακτηριστικά [► 161]

6.14.1 Συνδέσεις Φ/Β πλαισίου



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία και ηλεκτρική εκφόρτιση!

Οι Φ/Β αγωγοί/γεννήτριες μπορεί να βρίσκονται υπό τάση όταν εκτίθενται σε φως.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος σοβαρών εγκαυμάτων λόγω βολταϊκών τόξων στην πλευρά DC!

Κατά τη λειτουργία, μπορεί με τη σύνδεση ή την αποσύνδεση των συνδέσεων DC να προκύψουν επικίνδυνα βολταϊκά τόξα.

Πριν από τη σύνδεση του βύσματος DC, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία στην πλευρά DC. Ο διακόπτης DC πρέπει να βρίσκεται στη θέση OFF.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από ακατάλληλη εγκατάσταση!

Τα βύσματα και οι υποδοχές μπορεί να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν φωτιά αν δεν συνδεθούν σωστά.

Στην εγκατάσταση πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρηθούν οι προδιαγραφές και οι οδηγίες του κατασκευαστή. Συνδέστε σωστά τα βύσματα και τις υποδοχές.

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ****Κίνδυνος ζημιάς στον αντιστροφέα από σύνδεση Φ/Β πλαισίων χωρίς τη σωστή πολικότητα**

Τα Φ/Β πλαίσια που δεν έχουν συνδεθεί με τη σωστή πολικότητα μπορεί να προκαλέσουν θερμικές ζημιές στον αντιστροφέα.

- Μετρήστε τα καλώδια DC από τα Φ/Β πλαίσια και συνδέστε τα στον αντιστροφέα με τη σωστή πολικότητα.
- Τηρείτε το μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά στοιχειοσειρά για τον αντιστροφέα σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του μέγιστου ρεύματος εισόδου ακόμη και σε περίπτωση χρήσης βυσμάτων Y ή T.

Πριν από τη σύνδεση των Φ/Β πλαισίων λάβετε υπόψη τα παρακάτω σημεία:

- Για τη βέλτιστη διαμόρφωση των Φ/Β πλαισίων και τη μέγιστη δυνατή απόδοση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα διαστασιολόγησης .
- Ελέγξτε τη λογικότητα του σχεδιασμού και της συνδεσμολογίας των πλαισίων.
- Μετρήστε και πρωτοκολλήστε την τάση χωρίς φορτίο DC και την πολικότητα των Φ/Β πλαισίων. Η τάση χωρίς φορτίο των Φ/Β πλαισίων πρέπει να βρίσκεται μεταξύ $U_{DCstart}$ και U_{DCmax} .

	$U_{DCstart}$	U_{DCmax}
30	$\geq 250 \text{ V}$	$\leq 1000 \text{ V}$
50/60	$\geq 250 \text{ V}$	$\leq 1100 \text{ V}$

- Βεβαιωθείτε ότι το μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης των Φ/Β πλαισίων είναι μικρότερο από την επιτρεπόμενη τιμή.
- Βεβαιωθείτε ότι τα Φ/Β πλαίσια δεν βραχυκυκλώνονται.
- Βεβαιωθείτε ότι ο αντιστροφέας είναι κλειστός για τη σύνδεση των Φ/Β πλαισίων.
- Αν συνδέονται πολλοί αντιστροφέες, βεβαιωθείτε ότι δεν προκύπτει διασταυρούμενη συνδεσμολογία των Φ/Β πλαισίων.

Σε περίπτωση μη τήρησης, ενδεχόμενες αξιώσεις εγγύησης, όπως και η ανάληψη ευθύνης από τον κατασκευαστή, αποκλείονται.

6.14.2 Προετοιμασία Φ/Β βύσματος

Ο αντιστροφέας χρησιμοποιεί βύσματα DC τύπου Helios H4 της εταιρείας Amphenol.

Για την εγκατάσταση χρησιμοποιήστε τα βύσματα DC που παρέχονται με τον αντιστροφέα. Η χρήση μη συμβατών θετικών και αρνητικών μεταλλικών επαφών και βυσμάτων DC μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Οι ζημιές που θα προκληθούν για αυτόν τον λόγο στη συσκευή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

- Κατά την τοποθέτηση λάβετε οπωσδήποτε υπόψη τις επίκαιρες οδηγίες του κατασκευαστή.
Πληροφορίες για την προδιαγραφή εγκατάστασης του Amphenol μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: www.amphenol.com
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εργαλεία τοποθέτησης του κατασκευαστή.
- Στην τοποθέτηση των υποδοχών και των βυσμάτων προσέξτε τη σωστή πολικότητα των Φ/Β πλαισίων. Τα Φ/Β πλαίσια που δεν έχουν συνδεθεί με τη σωστή πολικότητα μπορεί να προκαλέσουν θερμικές ζημιές στον αντιστροφέα.

6.14.3 Τοποθέτηση Φ/Β βύσματος



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία και ηλεκτρική εκφόρτιση!

Αποσυνδέστε τα καλώδια DC, αποσυνδέοντας τις συνδέσεις με τα Φ/Β πλαίσια.


Αν δεν είναι δυνατή η αποσύνδεση των καλωδίων DC, λάβετε υπόψη τους κανόνες για την εργασία με ηλεκτρική τάση.

Χρησιμοποιείτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας, κράνος, προσωπίδα ή γυαλιά προστασίας, ρουχισμό προστασίας, μονωμένα γάντια.


Χρησιμοποιείτε ως βάση ένα μονωμένο προστατευτικό πατάκι.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μονωμένα εργαλεία.


1. Απογυμνώστε το Φ/Β καλώδιο περ. κατά 9 mm.

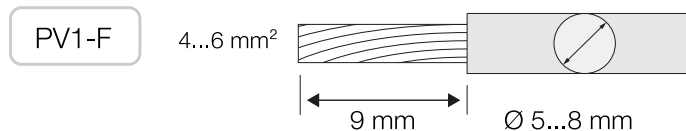

2. Περάστε τη μονωμένη απόληξη του καλωδίου στο κολάρο σύνδεσης της επαφής.

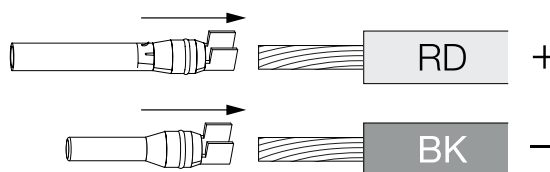


3. Σφίξτε την επαφή με μια κατάλληλη πένσα σύσφιξης.

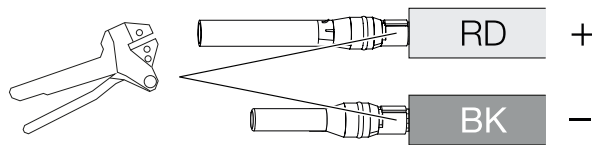


4. Συνδέστε την επαφή στο βύσμα, μέχρι η επαφή να κουμπώσει αισθητά και με χαρακτηριστικό ήχο.

i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Μόλις η επαφή κουμπώσει στο περίβλημα, δεν μπορεί πλέον να αποσυνδεθεί από το βύσμα.

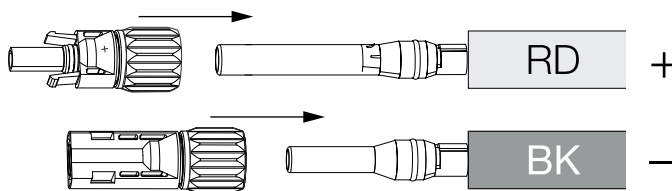

5. Σφίξτε το παξιμάδι στο βύσμα (3 Nm).

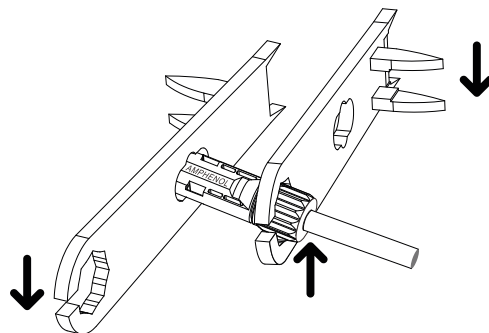

- ✓ Το Φ/Β βύσμα έχει τοποθετηθεί

6.14.4 Επιλογή Φ/Β εισόδων

Αν δεν χρησιμοποιήσετε όλες τις εισόδους DC του αντιστροφέα, διαμοιράστε τις κατειλημμένες εισόδους σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες. Εδώ θα πρέπει να προσέξετε ώστε να μην προκύπτει υπέρβαση του μέγιστου ρεύματος εισόδου (I_{DCmax}) ανά MPPT και του μέγιστου ρεύματος DC ανά είσοδο DC ($I_{Stringmax}$).

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ**

Συνδέστε σε ένα MPP-Tracker μόνο Φ/Β πλαίσια ίδιου τύπου, δηλ.

- ίδιου κατασκευαστή,
- ίδιου τύπου,
- ίδιας ισχύος,
- ίδιου μεγέθους.

Οι παρακάτω πίνακες ισχύουν από τον αύξοντα αριθμό:

- 30: 10534223
- 50: 10534084
- 60: 10534085

Μέγιστο ρεύμα εισόδου

	U_{DCmax}	I_{DCmax} ανά MPP-Tracker	$I_{Stringmax}$
30	$\leq 1000\text{ V}$	$\leq \text{DC 1-3: } 40,5\text{ A}$ $\leq \text{DC 4-6: } 40,5\text{ A}$	$\leq 14\text{ A}$
50/60	$\leq 1100\text{ V}$	$\leq \text{DC 2-4: } 39\text{ A}$ $\leq \text{DC 6-8: } 39\text{ A}$ $\leq \text{DC 10-11: } 26\text{ A}$ $\leq \text{DC 13-14: } 26\text{ A}$	$\leq 18\text{ A}$
50/60	$\leq 1100\text{ V}$	$\leq \text{DC 2-4: } 39\text{ A}$ $\leq \text{DC 6-8: } 39\text{ A}$ $\leq \text{DC 9-11: } 39\text{ A}$ $\leq \text{DC 12-14: } 39\text{ A}$	$\leq 18\text{ A}$

Αντιστοίχιση συνδέσεων DC του 30 με αύξοντα αριθμό 10534223

Συνδεδεμένες Φ/Β στοιχειοσειρές		MPP-Tracker	
		1	2
		Χρησιμοποιούμενη είσοδος DC	
30	1	1...6	
	2	1	4

Συνδεδεμένες Φ/Β στοιχειοσειρές		MPP-Tracker	
		1	2
		Χρησιμοποιούμενη είσοδος DC	
	3	1, 2	4
	4	1, 2	4, 5
	5	1, 2, 3 ⁽¹⁾	4, 5
	6	1, 2, 3 ⁽¹⁾	4, 5, 6 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Για 3 συνδεδεμένες στοιχειοσειρές DC, $I_{Stringmax} \leq 13,5$ A ανά είσοδο DC.

Αντιστοίχιση συνδέσεων DC του 50 με αύξοντα αριθμό 10534084 και του 60 με αύξοντα αριθμό 10534085

Συνδεδεμένες Φ/Β στοιχειοσειρές		MPP-Tracker			
		1	2	3	4
		Χρησιμοποιούμενη είσοδος DC			
50/60	1	2...10/12			
	2	2	6		
	3	2	6	10	
	4	2	6	10	13
	5	2, 3	6	10	13
	6	2, 3	6, 7	10	13
	7	2, 3	6, 7	10, 11 ⁽²⁾	13
	8	2, 3	6, 7	10, 11 ⁽²⁾	13, 14 ⁽²⁾
	9	2, 3, 4 ⁽¹⁾	6, 7	10, 11 ⁽²⁾	13, 14 ⁽²⁾
	10	2, 3, 4 ⁽¹⁾	6, 7, 8 ⁽¹⁾	10, 11 ⁽²⁾	13, 14 ⁽²⁾
60	11	2, 3, 4 ⁽¹⁾	6, 7, 8 ⁽¹⁾	9, 10, 11 ⁽¹⁾	12, 13 ⁽²⁾
	12	2, 3, 4 ⁽¹⁾	6, 7, 8 ⁽¹⁾	9, 10, 11 ⁽¹⁾	12, 13, 14 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Για 3 συνδεδεμένες στοιχειοσειρές DC, $I_{Stringmax} \leq 13$ A ανά είσοδο DC.

⁽²⁾ Αν στον 50 είναι συνδεδεμένες 2 στοιχειοσειρές DC, τότε θα πρέπει να είναι $I_{Stringmax} \leq 13$ A ανά είσοδο DC.

Οι παρακάτω πίνακες ισχύουν για τους αύξοντες αριθμούς:

- 30: 10523267
- 50: 10523268
- 60: 10523269

Μέγιστο ρεύμα εισόδου

	U_{DCmax}	I_{DCmax} ανά MPP-Tracker	$I_{Stringmax}$
30	$\leq 1000\text{ V}$	$\leq \text{DC 1-3: } 37,5\text{ A}$ $\leq \text{DC 4-6: } 37,5\text{ A}$	$\leq 14\text{ A}$
50/60	$\leq 1100\text{ V}$	$\leq \text{DC 2-4: } 33\text{ A}$ $\leq \text{DC 6-8: } 33\text{ A}$ $\leq \text{DC 10-11: } 22\text{ A}$ $\leq \text{DC 13-14: } 22\text{ A}$	$\leq 14\text{ A}$
50/60	$\leq 1100\text{ V}$	$\leq \text{DC 2-4: } 33\text{ A}$ $\leq \text{DC 6-8: } 33\text{ A}$ $\leq \text{DC 9-11: } 33\text{ A}$ $\leq \text{DC 12-14: } 33\text{ A}$	$\leq 14\text{ A}$

Αντιστοίχιση συνδέσεων DC του 30 με αύξοντα αριθμό 10523267

	Συνδεδεμένες Φ/Β στοιχειοσειρές	MPP-Tracker	
		1	2
		Χρησιμοποιούμενη είσοδος DC	
30	1	1...6	
	2	1	4
	3	1, 2	4
	4	1, 2	4, 5
	5	1, 2, 3 ⁽¹⁾	4, 5
	6	1, 2, 3 ⁽¹⁾	4, 5, 6 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Για 3 συνδεδεμένες στοιχειοσειρές DC, $I_{Stringmax} \leq 12,5\text{ A}$ ανά είσοδο DC.

Αντιστοίχιση συνδέσεων DC του 50 με αύξοντα αριθμό 10523268 και του 60 με αύξοντα αριθμό 10523269

Συνδεδεμένες Φ/Β στοιχειο- σειρές		MPP-Tracker			
		1	2	3	4
Χρησιμοποιούμενη είσοδος DC					
50/60	1	2...10/12			
	2	2	6		
	3	2	6	10	
	4	2	6	10	13
	5	2, 3	6	10	13
	6	2, 3	6, 7	10	13
	7	2, 3	6, 7	10, 11 ⁽²⁾	13
	8	2, 3	6, 7	10, 11 ⁽²⁾	13, 14 ⁽²⁾
	9	2, 3, 4 ⁽¹⁾	6, 7	10, 11 ⁽²⁾	13, 14 ⁽²⁾
	10	2, 3, 4 ⁽¹⁾	6, 7, 8 ⁽¹⁾	10, 11 ⁽²⁾	13, 14 ⁽²⁾
60	11	2, 3, 4 ⁽¹⁾	6, 7, 8 ⁽¹⁾	9, 10, 11 ⁽¹⁾	12, 13 ⁽²⁾
	12	2, 3, 4 ⁽¹⁾	6, 7, 8 ⁽¹⁾	9, 10, 11 ⁽¹⁾	12, 13, 14 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Για 3 συνδεδεμένες στοιχειοσειρές DC, $I_{Stringmax} \leq 11$ A ανά είσοδο DC.

⁽²⁾ Αν στον 50 είναι συνδεδεμένες 2 στοιχειοσειρές DC, τότε θα πρέπει να είναι $I_{Stringmax} \leq 11$ A ανά είσοδο DC.

6.14.5 Σύνδεση Φ/Β πλαισίων στον αντιστροφέα

Τα καλώδια DC των Φ/Β πλαισίων δεν επιτρέπεται να συνδέονται υπό φορτίο στον αντιστροφέα.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία και ηλεκτρική εκφόρτιση!

Απενεργοποιήστε τον αντιστροφέα στην πλευρά AC και στην πλευρά DC.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ


Τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς! Ειδικότερα, στη Γαλλία πρέπει να τοποθετούνται π.χ. σημάνσεις στον αντιστροφέα και στα καλώδια τροφοδοσίας.

Η προμήθεια και η τοποθέτηση των προδιαγραφόμενων σημάτων αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη.

i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ


Φυλάξτε τα προστατευτικά καλύμματα των Φ/Β συνδέσεων για μελλοντική χρήση.

1. Αποσυνδέστε τη σύνδεση AC του αντιστροφέα, απενεργοποιώντας τον διακόπτη προστασίας αγωγών.
2. Ρυθμίστε τον διακόπτη DC του αντιστροφέα στη θέση "OFF".
3. Μετρήστε τα καλώδια DC των Φ/Β πλαϊσίων πριν από τη σύνδεσή τους στον αντιστροφέα με τη σωστή πολικότητα. Τα Φ/Β πλαίσια που δεν έχουν συνδεθεί με τη σωστή πολικότητα μπορεί να προκαλέσουν θερμικές ζημιές στον αντιστροφέα. Η υπέρβαση του μέγιστου ρεύματος εισόδου ανά στοιχειοσειρά μπορεί να προκαλέσει ζημιές στον αντιστροφέα. Δεν επιτρέπεται επομένως να υπερβαίνετε το μέγιστο ρεύμα εισόδου ανά στοιχειοσειρά για τον αντιστροφέα σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.


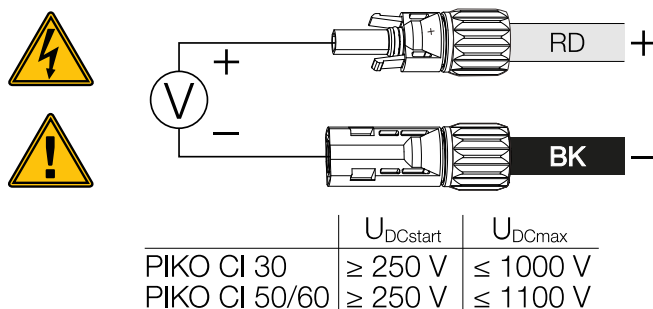


4. Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από τους ακροδέκτες εισόδου.
5. Συνδέστε τα βύσματα των επιμέρους Φ/Β στοιχειοσειρών κατά ζεύγη στις εισόδους DC PV+ και PV-, μέχρι να ακούσετε και να αισθανθείτε ότι έχουν κουμπώσει.

PIKO CI 30

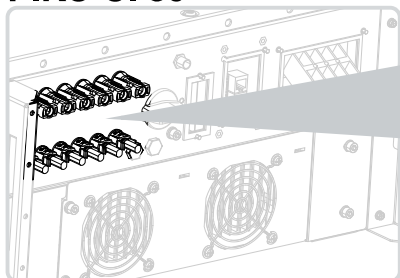

PIKO CI 50/60

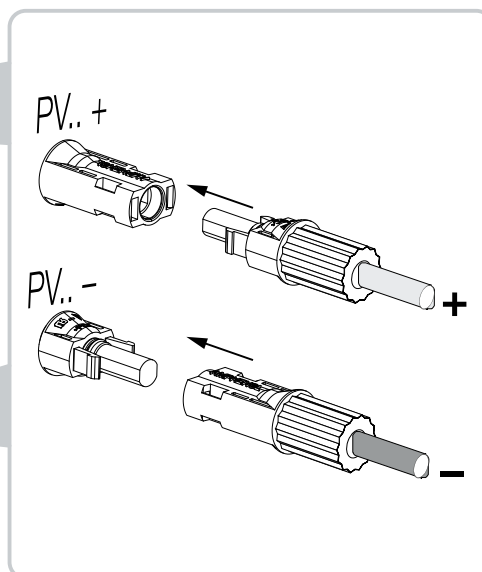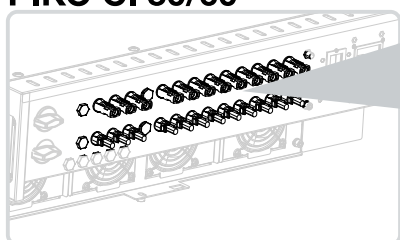

✓ Τα Φ/Β πλαίσια έχουν συνδεθεί.

7. Πρώτη έναρξη λειτουργίας

Η έναρξη λειτουργίας και η ρύθμιση των απαιτούμενων παραμέτρων λειτουργίας πραγματοποιούνται ασύρματα μέσω του KOSTAL PIKO CI Conf App και ενός tablet ή ενός smartphone.

Περιεχόμενα

7.1	Εγκατάσταση εφαρμογής KOSTAL PIKO CI.....	97
7.2	Σύνδεση αντιστροφέα με την εφαρμογή.....	98
7.3	Διαδικασία για την πρώτη έναρξη λειτουργίας	100
7.4	Παράδοση στον ιδιοκτήτη.....	102

7.1 Εγκατάσταση εφαρμογής KOSTAL PIKO CI

1. Κατεβάστε το KOSTAL PIKO CI Conf App από το Apple App Store ή το Google Play Store στο tablet ή στο smartphone.



7.2 Σύνδεση αντιστροφέα με την εφαρμογή

1. Ενεργοποιήστε στο Tablet ή στο Smartphone τη λειτουργία WiFi/WLAN.
2. Εμφανίστε τις ρυθμίσεις WiFi/WLAN.
3. Ενεργοποιήστε τον αντιστροφέα.
4. Σημειώστε τον τύπο και τον σειριακό αριθμό του αντιστροφέα, τον οποίο θέλετε να θέσετε σε λειτουργία. Αυτές οι πληροφορίες αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.
5. Αναζητήστε στο tablet ή στο smartphone το δίκτυο WLAN του αντιστροφέα σας και επιλέξτε το.
Το SSID του αντιστροφέα αποτελείται από τον τύπο και τον σειριακό αριθμό του αντιστροφέα.
Παράδειγμα: PIKO_CI_50_12345678

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Αν στο περιβάλλον τοποθέτησης του αντιστροφέα είναι εγκατεστημένα πολλά μεταλλικά αντικείμενα, π.χ. σκελετοί στήριξης, καλώδια σύνδεσης, περιβλήματα, η εμβέλεια της ασύρματης σύνδεσης μπορεί να επηρεαστεί. Σε περίπτωση προβλημάτων σύνδεσης, μετακινηθείτε σε άλλο σημείο.

6. Καταχωρίστε ως κωδικό: **12345678** και επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι: **12345678**. Αυτός πρέπει να αλλάξει μετά την πρώτη έναρξη λειτουργίας.

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό WLAN, μπορείτε να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη τιμή για τον κωδικό μέσω του πλήκτρου επαναφοράς κάτω από το κάλυμμα του πεδίου σύνδεσης COM2.

7. Στην ερώτηση εάν επιθυμείτε να παραμείνετε μόνιμα συνδεδεμένοι στο δίκτυο, απαντήστε με ναι.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Η ερώτηση δεν εμφανίζεται πάντα και εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα του smartphone/tablet.

8. Ξεκινήστε την εφαρμογή.

→ Η εφαρμογή παρουσιάζει τους εντοπισμένους αντιστροφείς.

9. Επιλέξτε τον αντιστροφέα που θέλετε να θέσετε σε λειτουργία.

✓ Όταν η εφαρμογή εμφανίσει το μήνυμα **Connect**, ο αντιστροφέας έχει συνδεθεί.

7.3 Διαδικασία για την πρώτη έναρξη λειτουργίας



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Η διαδικασία της εγκατάστασης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του αντιστροφέα.

Πληροφορίες για τα μενού: Εφαρμογή KOSTAL PIKO CI - Δομή μενού



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης για τον εγκαταστάτη/διαχειριστή είναι **superadmin**.

Με αυτόν τον χρήστη, μπορούν να πραγματοποιούνται διάφορες ρυθμίσεις, αντίθετα από αυτές για τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, όπως π.χ. ρυθμίσεις δικτύου, περιορισμοί ισχύος ή προδιαγραφές δικτύου.

Αυτός ο κωδικός πρέπει να αλλάξει μετά την πρώτη έναρξη λειτουργίας. Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε να τον επαναφέρετε μέσω της τεχνικής υποστήριξης.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Τηρείτε τους εθνικούς κανονισμούς! Ειδικότερα, στη Γαλλία πρέπει να τοποθετούνται π.χ. σημάνσεις στον αντιστροφέα και στα καλώδια τροφοδοσίας.

Η προμήθεια και η τοποθέτηση των προδιαγραφόμενων σημάτων αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη.

1. Επιλέξτε στην εφαρμογή τη σελίδα **Ρυθμίσεις**.
→ Η εφαρμογή παρουσιάζει στη σελίδα **Ρυθμίσεις** διάφορα μενού, στα οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις.
 2. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις σχετικές ρυθμίσεις επιλέξτε το στοιχείο μενού **Διαχείριση χρηστών** και στη συνέχεια **Αλλαγή χρήστη**.
 3. Επιλέξτε **Σύνδεση** ως **Εγκαταστάτης**.
 4. Καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης **superadmin** και επιλέξτε **Σύνδεση**.
 5. Εκτελέστε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία του αντιστροφέα και επιλέξτε στη σελίδα **Ρυθμίσεις** το στοιχείο μενού **Ρυθμίσεις αντιστροφέα**.
- ✓ Ο αντιστροφέας λειτουργεί και ο χειρισμός του είναι τώρα δυνατός. Η πρώτη έναρξη λειτουργίας έχει ολοκληρωθεί.

Μετά την έναρξη λειτουργίας

Μετά την πρώτη έναρξη λειτουργίας πρέπει επιπλέον να διενεργηθούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Ρυθμίσεις αντιστροφes από τον εγκαταστάτη
- Προδιαγραφόμενες ρυθμίσεις της επιχείρησης ηλεκτρισμού για την τροφοδοσία δικτύου
- Αλλαγή του κωδικού ή ενημέρωση του λογισμικού του αντιστροφes

7.4 Παράδοση στον ιδιοκτήτη

Μετά την επιτυχή εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας πρέπει να παραδίδετε όλα τα έγγραφα στον ιδιοκτήτη.

Ενημερώστε τον υπεύθυνο της εγκατάστασης για τη χρήση της Φ/Β εγκατάστασης και του αντιστροφέα.

Επισημάνετε στον υπεύθυνο εγκατάστασης τα παρακάτω σημεία:

- Θέση και λειτουργία του διακόπτη DC
- Θέση και λειτουργία του διακόπτη προστασίας αγωγών AC
- Διαδικασία για την ενεργοποίηση της συσκευής
- Ασφάλεια κατά τον χειρισμό της συσκευής
- Σωστή διαδικασία κατά τον έλεγχο και τη συντήρηση της συσκευής
- Σημασία των LED και των ενδείξεων οθόνης
- Αρμόδιος σε περίπτωση βλάβης
- Παράδοση τεκμηρίωσης συστήματος και ελέγχου κατά το DIN EN 62446 (VDE 0126-23) (προαιρετικά).

Ζητήστε ως **εγκαταστάτης και αρμόδιος για την έναρξη λειτουργίας** από τον υπεύθυνο της εγκατάστασης να επιβεβαιώσει τη σωστή παράδοση με την υπογραφή του.


Ζητήστε ως **υπεύθυνος** της εγκατάστασης – από τον εγκαταστάτη και αρμόδιο για την έναρξη λειτουργίας να επιβεβαιώσει τη συμμορφούμενη με τα πρότυπα και ασφαλή εγκατάσταση του αντιστροφέα και της Φ/Β εγκατάστασης με την υπογραφή του.

8. Λειτουργία και χειρισμός

8.1	Ενεργοποίηση αντιστροφέα	104
8.2	Απενεργοποίηση αντιστροφέα	105
8.3	Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του αντιστροφέα	106
8.3.1	Αποσύνδεση αντιστροφέα στην πλευρά AC.....	106
8.3.2	Αποσύνδεση αγωγών DC	107
8.4	Καταστάσεις λειτουργίας του αντιστροφέα	108
8.5	LED κατάστασης	109
8.6	Ένδειξη κατάστασης μέσω της εφαρμογής.....	111

8.1 Ενεργοποίηση αντιστροφέα

1. Ενεργοποιήστε την τάση δικτύου μέσω του διακόπτη προστασίας αγωγών.

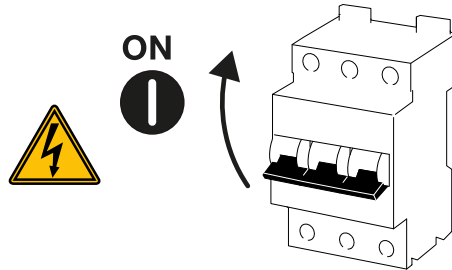

2. Ρυθμίστε τον διακόπτη DC του αντιστροφέα στη θέση **ON**.

i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Μόλις ένας από τους δύο διακόπτες DC ρυθμιστεί στη θέση **ON** στον 50/60, ο αντιστροφέας ενεργοποιείται.

Ο διακόπτης DC SW1 ενεργοποιεί τις εισόδους DC DC2-8. **☑ Διαγράμματα συνδεσμολογίας, Πλευρά 165**

Ο διακόπτης DC SW2 ενεργοποιεί τις εισόδους DC DC10-16. **☑ Διαγράμματα συνδεσμολογίας, Πλευρά 165**

- Ο αντιστροφέας τίθεται σε λειτουργία.
- Κατά την ενεργοποίηση, οι λυχνίες LED ανάβουν σύντομα.
- Μετά την ενεργοποίηση, οι λυχνίες LED δείχνουν την κατάσταση λειτουργίας του αντιστροφέα.

i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Στην πρώτη έναρξη λειτουργίας, ο αντιστροφέας μεταβαίνει στην κατάσταση **Απενεργοποίηση (Shutdown)**.

Σε αυτήν την περίπτωση, εκτελέστε αρχικά την πρώτη έναρξη λειτουργίας.

- ✓ Ο αντιστροφέας λειτουργεί.


8.2 Απενεργοποίηση αντιστροφέα

i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ


Για εργασίες συντήρησης στον αντιστροφέα, αποσυνδέστε πλήρως τη συσκευή. **❑ Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του αντιστροφέα, Πλευρά 106**

Για να απενεργοποιήσετε τον αντιστροφέα, εκτελέστε τις παρακάτω ενέργειες:

1. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη προστασίας αγωγών.

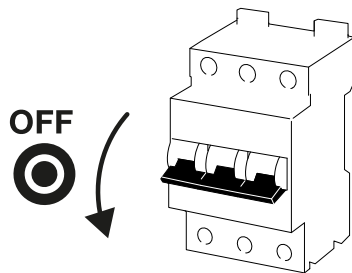

2. Ρυθμίστε τον διακόπτη DC του αντιστροφέα στη θέση **OFF**.

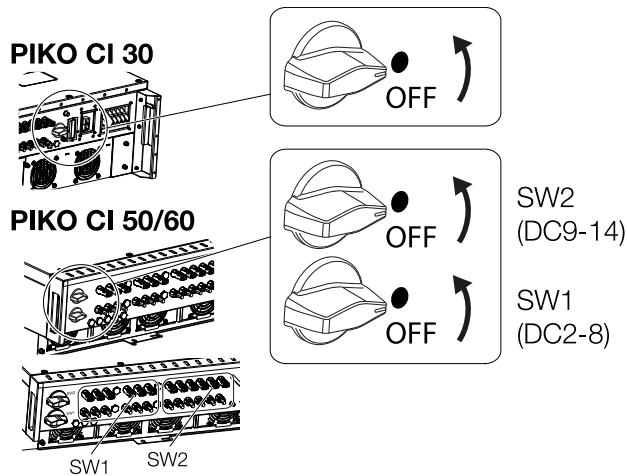

- ✓ Ο αντιστροφέας έχει απενεργοποιηθεί.

Ο αντιστροφέας εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τάση και η εποπτεία συνεχίζει να εκτελείται.


8.3 Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του αντιστροφέα

Για εργασίες συντήρησης στον αντιστροφέα, ιδιαίτερα στις συνδέσεις, πρέπει να διακοπεί η ηλεκτρική τροφοδοσία του.


- Για εργασίες στην πλευρά AC, π.χ. στον μετρητή ενέργειας, στο σύστημα γείωσης ή στις συνδέσεις επικοινωνίας, αρκεί να αποσυνδεθεί η σύνδεση AC.
- Για εργασίες στα Φ/Β πλαίσια ή στα καλώδια τροφοδοσίας DC, αποσυνδέστε τις συνδέσεις DC.
- Για εργασίες στον χώρο συνδέσεων του αντιστροφέα, πρέπει να διακοπεί πλήρως η ηλεκτρική τροφοδοσία του αντιστροφέα στην πλευρά AC και στην πλευρά DC.

8.3.1 Αποσύνδεση αντιστροφέα στην πλευρά AC

1. Αποσυνδέστε τον διακόπτη προστασίας αγωγών AC και ασφαλίστε τον από επανεργοποίηση.

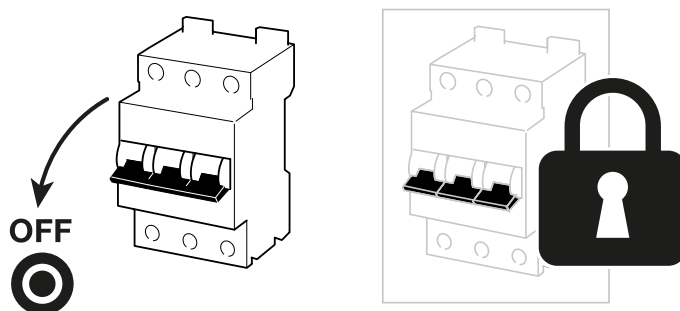

2. Ρυθμίστε τον διακόπτη DC στον αντιστροφέα στη θέση **OFF** και ασφαλίστε τον από επανεργοποίηση.

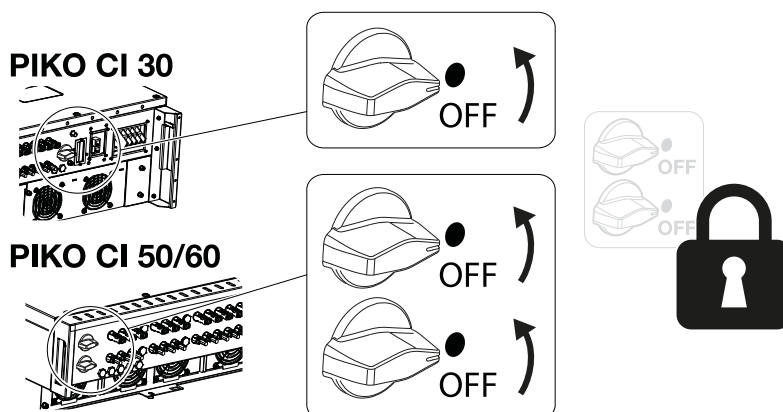

- ✓ Ο αντιστροφέας είναι χωρίς τάση στην πλευρά AC.

8.3.2 Αποσύνδεση αγωγών DC

Προηγουμένως πρέπει να έχει διακοπεί η ηλεκτρική τροφοδοσία στην πλευρά AC. Στη συνέχεια, μπορούν να αποσυνδεθούν όλες οι συνδέσεις DC από τον αντιστροφέα. Για τη διαδικασία αυτή χρειάζεστε το παρεχόμενο εργαλείο αποσυναρμολόγησης.




ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία και ηλεκτρική εκφόρτιση!

Για εργασίες στον χώρο συνδέσεων, στα καλώδια τροφοδοσίας DC ή στα Φ/Β πλαίσια, τα καλώδια τροφοδοσίας DC πρέπει να αποσυνδεθούν.

1. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία όλων των συσκευών, ασφαλίστε τις από επανενεργοποίηση.
2. Αποσυνδέστε τα καλώδια DC, αποσυνδέοντας τις συνδέσεις με τα Φ/Β πλαίσια. Αν δεν είναι δυνατή η αποσύνδεση των καλωδίων DC, λάβετε υπόψη σας τους κανόνες για την εργασία με ηλεκτρική τάση:
 - Χρησιμοποιείτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας, κράνος, προσωπίδα ή γυαλιά προστασίας, ρουχισμό προστασίας, μονωμένα γάντια.
 - Χρησιμοποιείτε ως βάση ένα μονωμένο προστατευτικό πατάκι.
3. Τοποθετήστε το εργαλείο αποσυναρμολόγησης στα πλευρικά ανοίγματα απασφάλισης του βύσματος, έτσι ώστε το βύσμα να απασφαλιστεί και να αποσυνδεθεί από την υποδοχή περ. κατά 1,5 mm.

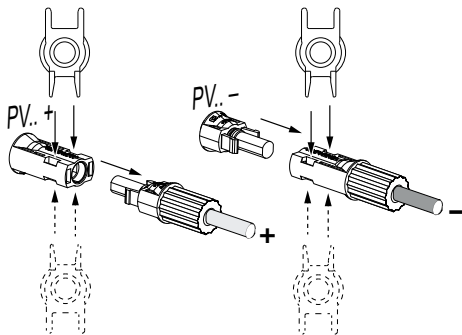


4. Αποσυνδέστε το βύσμα από την υποδοχή.
5. Φροντίστε ώστε τα αποσυνδεδεμένα καλώδια DC να προστατεύονται τόσο από τις καιρικές συνθήκες (βροχή), όσο και από την πρόσβαση τρίτων, μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.
6. Ελέγξτε εάν έχει διακοπεί η τάση σε όλες τις συνδέσεις του αντιστροφέα.
7. Πριν από τη συνέχιση των εργασιών στον αντιστροφέα, περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά για να εκφορτιστούν οι διαθέσιμοι πυκνωτές.
- ✓ Ο αντιστροφέας έχει αποσυνδεθεί στην πλευρά DC και είναι χωρίς τάση.

8.4 Καταστάσεις λειτουργίας του αντιστροφέα

Μετά την ενεργοποίησή του, ο αντιστροφέας βρίσκεται πάντα σε μία από τις παρακάτω καταστάσεις λειτουργίας:

Κατάσταση λειτουργίας	Περιγραφή
Αναμονή	Τα συνδεδεμένα Φ/Β πλαίσια δεν παρέχουν αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσουν το ηλεκτρικό δίκτυο. Μόλις εκπληρωθούν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, ο αντιστροφέας μεταβαίνει στην κατάσταση Τροφοδοσία.
Τροφοδοσία	Ο αντιστροφέας παράγει ηλεκτρική ενέργεια και τροφοδοτεί με αυτήν το συνδεδεμένο ηλεκτρικό δίκτυο.
Απενεργοποίηση (Shutdown)	Ο αντιστροφέας είναι απενεργοποιημένος λόγω μιας εντολής απενεργοποίησης ή ενός προκύπτοντος σφάλματος. Μόλις ο αντιστροφέας λάβει μια εντολή ενεργοποίησης ή όταν το σφάλμα αποκατασταθεί, ο αντιστροφέας μεταβαίνει στην κατάσταση Αναμονή.

8.5 LED κατάσταση

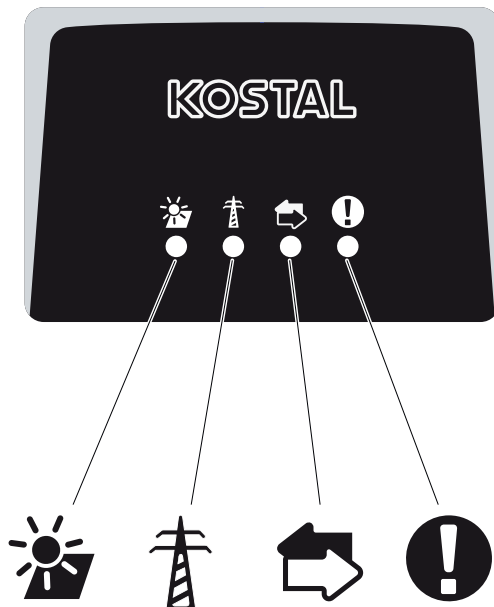

Οι LED στην πρόσθια πλευρά παρουσιάζουν την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση παρουσιάζονται στο KOSTAL PIKO CI Conf App ή στο .

Οι ενέργειες για την αποκατάσταση σε περίπτωση συμβάντων περιγράφονται στο κεφάλαιο **Κωδικοί συμβάντων, Πλευρά 148**.

Σημασία	Κατάσταση	Περιγραφή
	Φ/Β εισόδοι	Ανάβει Η τάση εισόδου κυμαίνεται εντός της περιοχής ισχύος
		Αναβοσβήνει Υπερβολική/ελλιπής τάση
	Τροφοδοσία	Απενεργοποίηση Ο αντιστροφέας δεν εκτελεί την τροφοδοσία
		Ανάβει Ο αντιστροφέας τροφοδοτεί το ηλεκτρικό δίκτυο με ενέργεια. Ο αντιστροφέας δηλώνει την τρέχουσα ισχύ του κάθε 30 δευτερόλεπτα: 1× αναλαμπή: < 20 % 2× αναλαμπή: < 40 % 3× αναλαμπή: < 60 % 4× αναλαμπή: < 80 % 5× αναλαμπή: < 100 %

Σημασία	Κατάσταση	Περιγραφή
	Συνεχείς αναλαμπές	Η κατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου δεν επιτρέπει την τροφοδοσία.
	Επικοινωνία	Απενεργοποίηση
	Αναβοσβήνει	Δεν είναι ενεργή η σύνδεση ή δεν υπάρχει επικοινωνία Ο αντιστροφέας επικοινωνεί με μια άλλη συσκευή.
	Βλάβη	Απενεργοποίηση
	Ανάβει ή αναβοσβήνει	Καμία βλάβη Υπάρχει μια βλάβη

Βλέπε σχετικά επίσης


 Κωδικοί συμβάντων [► 148]

8.6 Ένδειξη κατάστασης μέσω της εφαρμογής

Η εφαρμογή για smartphone KOSTAL PIKO CI Conf App παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας, την καταναλισκόμενη ισχύ και τις τρέχουσες τιμές μέτρησης κατά τη λειτουργία του αντιστροφέα.

i ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Η επιφάνεια χρήστη στο KOSTAL PIKO CI Conf App εξαρτάται από το εγκατεστημένο υλικολογισμικό (FW) και τη χρησιμοποιούμενη έκδοση της εφαρμογής και μπορεί να διαφέρει από αυτήν την περιγραφή.

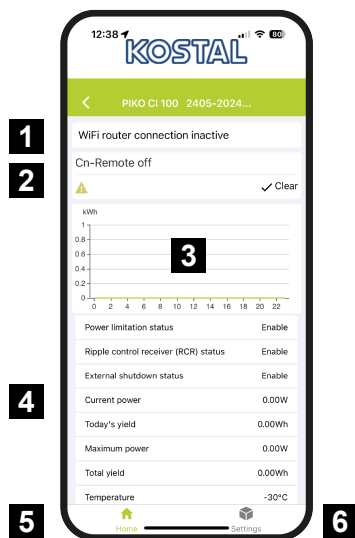

- 1 Κατάσταση σύνδεσης με τον δρομολογητή
- 2 Μηνύματα συμβάντων
- 3 Παραγόμενη ενέργεια
- 4 Τρέχουσες τιμές μέτρησης
- 5 Επιλογή της αρχικής σελίδας
- 6 Επιλογή της σελίδας Ρυθμίσεις

Περαιτέρω πληροφορίες για το KOSTAL PIKO CI Conf App: **📄 Εφαρμογή KOSTAL PIKO CI, Πλευρά 113.**

9. Εφαρμογή KOSTAL PIKO CI

9.1	Εφαρμογή KOSTAL PIKO CI	113
9.2	Εγκατάσταση της εφαρμογής KOSTAL PIKO CI	114
9.3	Σύνδεση αντιστροφέα με την εφαρμογή KOSTAL PIKO CI	115
9.4	Σύνδεση ως εγκαταστάτης	117
9.5	Εφαρμογή KOSTAL PIKO CI - Περιγραφή μενού	118
9.5.1	Αρχική σελίδα	119
9.5.2	Ρυθμίσεις	121
9.5.3	Μηνύματα συμβάντων	121
9.5.4	Παραγωγή ρεύματος	121
9.5.5	Βασικές ρυθμίσεις	122
9.5.6	Διαχείριση χρηστών	124
9.5.7	Ρυθμίσεις επικοινωνίας	124
9.5.8	Ρυθμίσεις αντιστροφέα	126

9.1 Εφαρμογή KOSTAL PIKO CI

Με το KOSTAL PIKO CI Conf App που παρέχεται δωρεάν, είναι διαθέσιμη μια εικονική διεπαφή χρήστη.

Μέσω της εφαρμογής, ο αντιστροφέας τίθεται σε λειτουργία, διαμορφώνεται και εμφανίζεται η κατάσταση:

- Σύνδεση στον αντιστροφέα
- Ενημέρωση Firmware αντιστροφέα
- Σύνδεση ως χρήστης ή διαχειριστής
- Εμφάνιση κατάστασης
- Τρέχουσες τιμές τροφοδοσίας στη σύνδεση δικτύου
- Προβολή ιστορικού λειτουργίας
- Προβολή έκδοσης αντιστροφέα
- Διαμόρφωση του αντιστροφέα
(π.χ. σύνδεση LAN, ρύθμιση μετρητή ενέργειας, κτλ.)

9.2 Εγκατάσταση της εφαρμογής KOSTAL PIKO CI



Κατεβάστε την εφαρμογή KOSTAL PIKO CI Conf App από το Apple App Store ή το Google Play Store στο tablet ή στο smartphone και εγκαταστήστε την.

9.3 Σύνδεση αντιστροφέα με την εφαρμογή KOSTAL PIKO CI

Το KOSTAL PIKO CI Conf App ανοίγει μέσω smartphone ή tablet. Για τον σκοπό αυτό, το smartphone ή το tablet πρέπει να βρίσκεται στην εμβέλεια του ασύρματου δικτύου WiFi του αντιστροφέα.

Σύνδεση smartphone με αντιστροφή μέσω WLAN

1. Ενεργοποιήστε στο Tablet ή στο Smartphone τη λειτουργία WiFi/WLAN.
2. Εμφανίστε τις ρυθμίσεις WiFi/WLAN.
3. Ενεργοποιήστε τον αντιστροφή.
4. Σημειώστε τον τύπο και τον σειριακό αριθμό του αντιστροφέα, τον οποίο θέλετε να θέσετε σε λειτουργία. Αυτές οι πληροφορίες αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.
5. Αναζητήστε στο tablet ή στο smartphone το δίκτυο WLAN του αντιστροφέα σας και επιλέξτε το.

Το SSID του αντιστροφέα αποτελείται από τον τύπο και τον σειριακό αριθμό του αντιστροφέα.

Παράδειγμα: PIKO_CI_50_12345678

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Αν στο περιβάλλον τοποθέτησης του αντιστροφέα είναι εγκατεστημένα πολλά μεταλλικά αντικείμενα, π.χ. σκελετοί στήριξης, καλώδια σύνδεσης, περιβλήματα, η εμβέλεια της ασύρματης σύνδεσης μπορεί να επηρεαστεί. Σε περίπτωση προβλημάτων σύνδεσης, μετακινηθείτε σε άλλο σημείο.

6. Καταχωρίστε ως κωδικό: **12345678** και επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι: **12345678**. Αυτός πρέπει να αλλάξει μετά την πρώτη έναρξη λειτουργίας.

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό WLAN, μπορείτε να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη τιμή για τον κωδικό μέσω του πλήκτρου επαναφοράς κάτω από το κάλυμμα του πεδίου σύνδεσης COM2.

7. Απαντήστε στην ερώτηση **Check** με **Stay**.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Η ερώτηση δεν εμφανίζεται πάντα και εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα του smartphone/tablet.

Εκκίνηση εφαρμογής KOSTAL PIKO CI

1. Ξεκινήστε την εφαρμογή.
 2. Επιλέξτε το στοιχείο **WLAN** ως τρόπο σύνδεσης.
→ Η εφαρμογή εμφανίζει τον αντιστροφέα που είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο WLAN του tablet ή του smartphone.
 3. Επιλέξτε τον αντιστροφέα για να δημιουργήσετε τη σύνδεση.
- ✓ Όταν η εφαρμογή εμφανίσει το μήνυμα **Connect**, ο αντιστροφέας έχει συνδεθεί.

9.4 Σύνδεση ως εγκαταστάτης

Όταν το KOSTAL PIKO CI Conf App συνδεθεί σε έναν αντιστροφέα, μπορείτε να δείτε όλες τις τιμές. Μπορείτε όμως να αλλάξετε ορισμένες ρυθμίσεις μόνο ως εγκαταστάτης/διαχειριστής. Για αυτόν τον σκοπό πρέπει να αλλάξετε τον χρήστη.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε στην εφαρμογή τη σελίδα **Ρυθμίσεις**.
→ Η εφαρμογή παρουσιάζει στη σελίδα **Ρυθμίσεις** διάφορα μενού, στα οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις.
2. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις σχετικές ρυθμίσεις, επιλέξτε το στοιχείο μενού **Διαχείριση χρηστών** και στη συνέχεια το πλήκτρο **Αλλαγή χρήστη**.
3. Επιλέξτε **Εγκαταστάτης**.
4. Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Σύνδεση**.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης για τον εγκαταστάτη/διαχειριστή είναι **superadmin**.

Με αυτόν τον χρήστη, μπορούν να πραγματοποιούνται διάφορες ρυθμίσεις, αντίθετα από αυτές για τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, όπως π.χ. ρυθμίσεις δικτύου, περιορισμοί ισχύος ή προδιαγραφές δικτύου.

Αυτός ο κωδικός πρέπει να αλλάξει μετά την πρώτη έναρξη λειτουργίας. Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε να τον επαναφέρετε μέσω της τεχνικής υποστήριξης.

- ✓ Έχετε πλέον συνδεθεί ως Εγκαταστάτης.

Διεξαγωγή ρυθμίσεων

Εκτελέστε τώρα τις απαιτούμενες ρυθμίσεις στον αντιστροφέα.

9.5 Εφαρμογή KOSTAL PIKO CI - Περιγραφή μενού

Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του τα παρακάτω μενού στο KOSTAL PIKO CI Conf App.

Παράμετρος	Επεξήγηση
ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	Λήψη των αρχείων ενημέρωσης από τον διακομιστή. Αυτά τα αρχεία αποθηκεύονται στο smartphone/tablet στον φάκελο KOSTAL PIKO CI . Σε αυτήν την περίπτωση, το smartphone/tablet δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το WLAN του αντιστροφέα, διαφορετικά δεν είναι δυνατή η σύνδεση στο Internet.
WLAN	Συνδέστε το smartphone/tablet με το WLAN του αντιστροφέα.
Bluetooth	Συνδέστε το smartphone/tablet με το Bluetooth του αντιστροφέα.

9.5.1 Αρχική σελίδα

Στην αρχική σελίδα παρουσιάζεται στον χρήστη μια επισκόπηση της κατάστασης του αντιστροφέα. Εδώ περιλαμβάνονται τα εξής:

- Κατάσταση αντιστροφέα
- Κατάσταση σύνδεσης WLAN μεταξύ δρομολογητή και αντιστροφέα
- Μηνύματα συμβάντων
- Διάγραμμα ισχύος
- Τρέχουσες τιμές μέτρησης

Παράμετρος	Επεξήγηση
Κατάσταση περιορισμού ισχύος	Κατάσταση / τρέχων περιορισμός ισχύος
Κατάσταση δέκτη κεντρικού ελέγχου (RSE)	Κατάσταση / τρέχουσα ρύθμιση του δέκτη κεντρικού ελέγχου (RCD)
Κατάσταση εξωτερικής απενεργοποίησης	Κατάσταση της κεντρικής προστασίας δικτύου και εγκατάστασης (NAS)
Κατάσταση μείωσης ισχύος	Κατάσταση / τρέχουσα μείωση ισχύος
Τρέχουσα ισχύς	Τιμή μέτρησης της τρέχουσας παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος σε Kilowatt (kW)
Απόδοση σήμερα	Τιμή μέτρησης της παραγόμενης ενέργειας την τρέχουσα ημερομηνία σε κιλοβατώρες (kWh)
Μέγιστη ισχύς	Τιμή μέτρησης της μέγιστης παραγόμενης ισχύος μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία (kW)
Απόδοση συνολικά	Τιμή μέτρησης της παραγόμενης ενέργειας μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία
Θερμοκρασία	Τρέχουσα θερμοκρασία περιβάλλοντος του αντιστροφέα
MPPTx	Τιμή μέτρησης της τρέχουσας τάσης εισόδου/ρεύματος εισόδου των ομάδων MPPT. Ένα MPPT περιέχει πολλές στοιχειοσειρές.
Stringx	Τιμή μέτρησης της τρέχουσας τάσης εισόδου/ρεύματος εισόδου των στοιχειοσειρών
Τάση εξόδου Lx-Ly	Τάση των φάσεων L1-L3
Ρεύμα εξόδου Lx	Ρεύμα των φάσεων L1-L3
Συντελεστής ισχύος	Συντελεστής ισχύος (cosφ) της τρέχουσας τροφοδοτούμενης ηλεκτρικής ισχύος

Παράμετρος	Επεξήγηση
Συχνότητα δικτύου	Συχνότητα εξόδου του τρέχοντος παραγόμενου εναλλασσόμενου ρεύματος
Ενεργός ισχύς	Τιμή μέτρησης της τρέχουσας παραγόμενης ενεργής ισχύος
Άεργη ισχύς	Τιμή μέτρησης της τρέχουσας παραγόμενης άεργης ισχύος

9.5.2 Ρυθμίσεις

Αυτό το στοιχείο μενού επιτρέπει την προσπέλαση των δεδομένων του αντιστροφέα και τη διαμόρφωση του αντιστροφέα. Εδώ περιλαμβάνονται τα εξής:

- Μηνύματα συμβάντων
(εμφάνιση μηνυμάτων/συμβάντων αντιστροφέα)
- Παραγωγή
(εμφάνιση των δεδομένων παραγωγής για ημέρα/μήνα/έτος)
- Βασικές ρυθμίσεις
(εμφάνιση των πληροφοριών συσκευής, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αντιστροφέα ή επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, εξαγωγή ιστορικού λειτουργίας)
- Διαχείριση χρηστών
(αλλαγή χρήστη για σύνδεση, αλλαγή κωδικού)
- Ρύθμιση επικοινωνίας
(π.χ. Ethernet (LAN)/WLAN/WiFi/ρυθμίσεις RS485)
- Ρύθμιση αντιστροφέα
(π.χ. ώρα/ημερομηνία, οδηγία δικτύου κ.λπ.)

9.5.3 Μηνύματα συμβάντων

Παράμετρος	Επεξήγηση
Πληροφορίες μηνυμάτων συμβάντων	Προβολή των συμβάντων στον αντιστροφέα. Περισσότερες πληροφορίες για τα συμβάντα και την ενδεχόμενη αποκατάσταση σφαλμάτων:  Κωδικοί συμβάντων, Πλευρά 148.

9.5.4 Παραγωγή ρεύματος

Παράμετρος	Επεξήγηση
Ενέργεια ημέρας/μήνα/έτους	Προβολή της παραγόμενης ενέργειας ημέρας/μήνα/έτους σε διάγραμμα.

9.5.5 Βασικές ρυθμίσεις

Βασικές πληροφορίες

Παράμετρος	Επεξήγηση
Τύπος	Μοντέλο του αντιστροφέα.
Σειριακός αριθμός	Σειριακός αριθμός του αντιστροφέα.
Έκδοση υλικολογισμικού	Έκδοση firmware ασφαλείας του αντιστροφέα. Περιλαμβάνει τις λειτουργίες ασφαλείας, διασύνδεσης και απενεργοποίησης, οι οποίες απαιτούνται για την ασφάλεια της συσκευής και τις λειτουργίες υπηρεσίας δικτύου.
Εσωτερικός κωδικός	Έκδοση firmware της πλακέτας ελεγκτή (CB).
Έκδοση Modbus	Έκδοση Modbus που χρησιμοποιείται στον αντιστροφέα.
Έκδοση πλακέτας επικοινωνίας	Έκδοση firmware της πλακέτας επικοινωνίας.
Εκτέλεση ενημέρωσης του υλικολογισμικού CSB	Ενημέρωση του firmware για την πλακέτα επικοινωνίας (CSB). Πρέπει να προηγηθεί λήψη του firmware μέσω του πλήκτρου οθόνης Download Updates Files στην οθόνη έναρξης.
Εκτέλεση ενημέρωσης του υλικολογισμικού CB	Ενημέρωση του firmware για την πλακέτα ελεγκτή (CB). Πρέπει να προηγηθεί λήψη του firmware μέσω του πλήκτρου οθόνης Download Updates Files στην οθόνη έναρξης.

Χειρισμός

Παράμετρος	Επεξήγηση
Ενεργοποίηση αντιστροφέα	Ενεργοποιήστε τον αντιστροφέα.
Απενεργοποίηση αντιστροφέα	Απενεργοποιήστε τον αντιστροφέα.
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων για τις παραμέτρους του αντιστροφέα.
Ενεργοποίηση εξωτερικής απενεργοποίησης	Ενεργοποίηση της επιτήρησης της κεντρικής προστασίας δικτύου και εγκατάστασης στον αντιστροφέα. Άλλες πληροφορίες  Εφαρμογή KOSTAL PIKO CI, Πλευρά 113.

Διαχείριση δεδομένων

Παράμετρος	Επεξήγηση
<i>Εξαγωγή μηνυμάτων συμβάντων</i>	Εξαγωγή ιστορικού λειτουργίας (μηνύματα συμβάντων / δεδομένα παραγωγής ρεύματος / δεδομένα διαμόρφωσης του αντιστροφέα)  Ανάκτηση ιστορικού λειτουργίας, Πλευρά 136. Αυτά αποθηκεύονται στον πηγαίο κατάλογο του smartphone.
<i>Εξαγωγή δεδομένων παραγωγής ενέργειας</i>	
<i>Εξαγωγή διαμόρφωσης</i>	
<i>Εισαγωγή διαμόρφωσης</i>	Εισαγωγή δεδομένων διαμόρφωσης του αντιστροφέα.

Πληροφορίες εφαρμογής

Παράμετρος	Επεξήγηση
<i>Έκδοση εφαρμογής</i>	Έκδοση του KOSTAL PIKO CI Conf App.

9.5.6 Διαχείριση χρηστών

Παράμετρος	Επεξήγηση
Αλλαγή χρήστη	Αλλαγή του χρήστη (Εγκαταστάτης ή Ιδιοκτήτης εγκατάστασης).
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης εισόδου εγκαταστάτη	Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Εγκαταστάτη . Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό είναι superadmin .

9.5.7 Ρυθμίσεις επικοινωνίας

Ρυθμίσεις WLAN

Παράμετρος	Επεξήγηση
WLAN IP	Διεύθυνση IP WLAN της μονάδας WiFi του αντιστροφέα.
Επιλογή σύνδεσης WLAN	Επιλογή του δρομολογητή WLAN με κωδικό (σύνδεση αντιστροφέα με τον δρομολογητή WLAN)
Αλλαγή κωδικού τοπικού WLAN	Αλλαγή κωδικού WLAN του αντιστροφέα. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 12345678

Ρυθμίσεις LAN

Παράμετρος	Επεξήγηση
Τρόπος λειτουργίας IP	Με την εργοστασιακή ρύθμιση, η επιλογή DHCP είναι ενεργοποιημένη. Αυτό σημαίνει ότι ο αντιστροφέας λαμβάνει τη δική του διεύθυνση IP από έναν διακομιστή DHCP. Όταν επιλέγετε Σταθερή IP, ορίζετε οι ίδιοι τη διεύθυνση IP στο πεδίο Διεύθυνση IP. Αυτή πρέπει φυσικά να είναι διαθέσιμη στο σύστημά σας.
Διεύθυνση IP	Εισαγωγή της διεύθυνσης IP του αντιστροφέα. Αν στον αντιστροφέα δεν εκχωρείται αυτόματα μια διεύθυνση IP μέσω ενός διακομιστή DHCP, ο αντιστροφέας μπορεί να διαμορφωθεί χειροκίνητα. Για τα απαιτούμενα στοιχεία για τη διαμόρφωση, όπως διευθύνσεις IP, μάσκα υποδικτύου, διευθύνσεις δρομολογητή και DNS, ανατρέξτε στον δρομολογητή/στο Gateway.

Παράμετρος	Επεξήγηση
Μάσκα υποδικτύου	Εισαγωγή της μάσκας υποδικτύου π.χ. 255.255.255.0
Δρομολογητής/Πύλη	Εισαγωγή της διεύθυνσης IP του δρομολογητή
DNS αυτόματα	Από προεπιλογή είναι ενεργοποιημένη η επιλογή DNS αυτόματα . Αυτό σημαίνει ότι οι αντιστροφείς μπορούν να ενεργοποιηθούν και μέσω μιας ονομασίας αντί μιας διεύθυνσης IP. Για αυτό, θα πρέπει να καταχωριστούν οι διευθύνσεις IP των διακομιστών DNS.
Διακομιστής DNS 1	Εισαγωγή της διεύθυνσης IP του διακομιστή DNS (Domain Name System)
Διακομιστής DNS 2	Εισαγωγή της διεύθυνσης IP του εφεδρικού διακομιστή DNS (Domain Name System)
Τελευταία ώρα επικοινωνίας	Εμφανίζεται πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία επικοινωνία με τον αντιστροφέα.
Έναρξη διαγνωστικού ελέγχου δικτύου	Έναρξη της διάγνωσης δικτύου. Στη συνέχεια εμφανίζεται το αποτέλεσμα.
Κατάσταση επικοινωνίας	Εμφανίζεται η κατάσταση της επικοινωνίας με το δίκτυο.

Ρυθμίσεις RS485

Παράμετρος	Επεξήγηση
Ρυθμός μετάδοσης	Ρυθμός μετάδοσης RS485
Bit δεδομένων	Bit δεδομένων RS485
Bit διακοπής	Bit διακοπής RS485
Bit ισοτιμίας	Bit ισοτιμίας RS485
Αντίσταση τερματισμού	Ενεργοποίηση αντίστασης τερματισμού για τον δίαυλο RS485. Αυτή η ενεργοποίηση πρέπει να εκτελεστεί στον τελευταίο αντιστροφέα που συνδέεται με τον δίαυλο RS485.
Διεύθυνση Modbus	Διεύθυνση Modbus

9.5.8 Ρυθμίσεις αντιστροφέα

Με τα ακόλουθα στοιχεία μενού μπορούν να ρυθμιστούν οι παράμετροι στον αντιστροφέα.

Ρύθμιση ώρας

Συγχρονισμός ώρας από τον αντιστροφέα.

Παράμετρος	Επεξήγηση
Συγχρονισμός ώρας αντιστροφέα	Συγχρονισμός ώρας αντιστροφέα με την ώρα του Smartphone.

Ρυθμίσεις δικτύου

Με τα ακόλουθα στοιχεία μενού μπορούν να ρυθμιστούν στον αντιστροφέα οι παράμετροι που προβλέπει ο πάροχος δικτύου. Η αλλαγή των παραμέτρων στον αντιστροφέα μπορεί να διενεργηθεί μόνο από καταρτισμένο ηλεκτρολόγο, ο οποίος είναι εξοικειωμένος με την εγκατάσταση, καθώς και από τον πάροχο δικτύου κατόπιν αιτήματος. Σε περίπτωση ακατάλληλων ρυθμίσεων, μπορεί να προκληθούν σωματικές και θανατηφόρες βλάβες στον χρήστη ή σε τρίτους. Επιπλέον, μπορεί να προκληθούν βλάβες στη συσκευή, αλλά και άλλες υλικές ζημιές.

Παράμετρος	Επεξήγηση
Παρακολούθηση συχνότητας του επιπέδου 1 ενεργοποιημένη	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση παρακολούθησης συχνότητας επιπέδου 1
Επιτήρηση Φ/B στοιχειοσειρών	Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται μία τιμή ανά Φ/B στοιχειοσειρά στην αρχική σελίδα. Επιπλέον, εάν η πολικότητα της Φ/B στοιχειοσειράς αντιστραφεί, εμφανίζεται ένα συμβάν.
Οδηγία δικτύου	Επιλογή οδηγίας δικτύου (π.χ. VDE-AR-N 4105)
Χρόνος εκκίνησης (s)	Χρόνος έναρξης μετά την ενεργοποίηση του αντιστροφέα
Χρόνος εκκίνησης μετά από σφάλμα δικτύου (s)	Χρόνος έναρξης μετά από σφάλμα δικτύου του αντιστροφέα
Κατηγορία ισχύος (%/min)	Κατηγορία ισχύος μετά την ενεργοποίηση του αντιστροφέα
Κατηγορία ισχύος μετά από σφάλμα δικτύου (%/min)	Κατηγορία ισχύος μετά από σφάλμα δικτύου του αντιστροφέα
Οριακή τιμή υπερσυχνότητας x (Hz)	Ρύθμιση οριακής τιμής υπερσυχνότητας

Παράμετρος	Επεξήγηση
Οριακή τιμή υποσυχνότητας x (Hz)	Ρύθμιση οριακής τιμής προστασίας από υποσυχνότητα
Οριακή τιμή υπέρτασης x (V)	Ρύθμιση οριακής τιμής προστασίας από υπέρταση
Οριακή τιμή υπότασης x (V)	Ρύθμιση οριακής τιμής προστασίας από υπόταση
Χρόνος απενεργοποίησης σε υπερσυχνότητα x χρόνος (s)	Ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης σε υπερσυχνότητα
Χρόνος απενεργοποίησης σε υποσυχνότητα x χρόνος (s)	Ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης σε υποσυχνότητα
Χρόνος απενεργοποίησης σε υπέρταση x χρόνος (s)	Ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης σε υπέρταση
Χρόνος απενεργοποίησης σε υπόταση x χρόνος (s)	Ρύθμιση χρόνου απενεργοποίησης σε υπόταση
Μέγ. τάση έναρξης δικτύου (V)	Αν η τάση δικτύου μετά από μια απενεργοποίηση λόγω σφάλματος του αντιστροφέα για προστασία είναι μεγαλύτερη από την επάνω οριακή τιμή της τάσης επανασύνδεσης, ο αντιστροφέας δεν επιτρέπεται να συνδεθεί ξανά στο δίκτυο.
Ελάχ. τάση έναρξης δικτύου (V)	Αν η τάση δικτύου μετά από μια απενεργοποίηση λόγω σφάλματος του αντιστροφέα για προστασία είναι μικρότερη από την κάτω οριακή τιμή της τάσης επανασύνδεσης, ο αντιστροφέας δεν επιτρέπεται να συνδεθεί ξανά στο δίκτυο.
Μέγ. συχνότητα έναρξης δικτύου (Hz)	Αν η συχνότητα δικτύου μετά από μια απενεργοποίηση λόγω σφάλματος του αντιστροφέα για προστασία είναι μεγαλύτερη από την επάνω οριακή τιμή της συχνότητας επανασύνδεσης, ο αντιστροφέας δεν επιτρέπεται να συνδεθεί ξανά στο δίκτυο.
Ελάχ. συχνότητα έναρξης δικτύου (Hz)	Αν η συχνότητα δικτύου μετά από μια απενεργοποίηση λόγω σφάλματος του αντιστροφέα για προστασία είναι μικρότερη από την κάτω οριακή τιμή της συχνότητας επανασύνδεσης, ο αντιστροφέας δεν επιτρέπεται να συνδεθεί ξανά στο δίκτυο.
Κινητή μέση τιμή	Ρύθμιση μέσης τιμής υπέρτασης 10 λεπτών

Προσαρμογή/ρύθμιση ισχύος

Υπάρχουν διάφορες επιλογές για τη ρύθμιση και τη διαμόρφωση της ισχύος του PIKO CI. Επιλέξτε αυτή που είναι κατάλληλη για εσάς και έχει καθοριστεί από την επιχείρηση ηλεκτρισμού.

Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός διαφορετικών ρυθμιστών, π.χ. ρυθμιστές πάρκου, δέκτες KSEM και δέκτες κεντρικού ελέγχου. Η προτεραιότητα πρέπει στη συνέχεια να ρυθμιστεί στον ρυθμιστή πάρκου.

Ρύθμιση ενεργής ισχύος

Εάν η επιχείρηση ηλεκτρισμού επιτρέπει μόνο την τροφοδοσία μια συγκεκριμένης ποσότητας ενεργού ισχύος στο δημόσιο δίκτυο ρεύματος, οι σχετικές τιμές μπορούν να καθοριστούν εδώ. Σε περίπτωση υπέρβασης των καθορισμένων οριακών τιμών, η Φ/Β παραγωγή μειώνεται από τον αντιστροφέα.

Παράμετρος	Επεξήγηση
Ρύθμιση $P(U)$	Παράμετρος της χαρακτηριστικής καμπύλης $P(U)$ που μειώνει την ενεργή ισχύ όταν η τάση εξόδου υπερβαίνει μια καθορισμένη τιμή.
Ρύθμιση $P(f)$	Παράμετρος της χαρακτηριστικής καμπύλης $P(f)$ που μειώνει την ενεργή ισχύ σε περίπτωση υπερσυχνότητας ή αυξάνει την ενεργή ισχύ σε περίπτωση υποσυχνότητας.
Λειτουργία $P(f)$: Αύξηση ισχύος σε υποσυχνότητα (LFSM-U)	Η λειτουργία $P(f)$ ενεργοποιείται εάν απαιτείται ταχεία αύξηση της παραγωγής ενεργού ισχύος σε περίπτωση υποσυχνότητας.
Κατηγορία ισχύος (%/s)	Ρυθμίστε την κατηγορία ισχύος. Η κατηγορία ισχύος δηλώνει πόσο γρήγορα πρέπει να αυξάνεται ή να μειώνεται η ισχύς.
Μέγιστη ισχύς τροφοδοσίας (W)	Ρύθμιση της μέγιστης ενεργής ισχύος του αντιστροφέα
Μέγιστη ενεργός ισχύς (%)	Ρύθμιση της μέγιστης ισχύος εξόδου του αντιστροφέα

Ρύθμιση άεργης ισχύος

Παράμετρος	Επεξήγηση
Χρόνος απόκρισης συντονισμού της άεργης ισχύος	Καθορίζει τον χρόνο απόκρισης συντονισμού της άεργης ισχύος (3 T_{ao} , συμπεριφορά PT-1)

Παράμετρος	Επεξήγηση
Τρόπος λειτουργίας άεργης ισχύος	Καθορίζει τον τρόπο ρύθμισης της άεργης ισχύος. ■ Αμιγής ενεργός ισχύς ■ Cosphi ■ Σταθερή άεργος ισχύς ■ Cosphi(P) ■ Q(U) ■ Q(P) Μετά την επιλογή του τρόπου λειτουργίας, πρέπει να γίνουν περαιτέρω ρυθμίσεις για τον έλεγχο της άεργης ισχύος σύμφωνα με την επιχείρηση ηλεκτρισμού.

Διαχείριση KSEM

Διαμορφώστε εδώ τον περιορισμό ισχύος μέσω του .

Παράμετρος	Επεξήγηση
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση KSEM	Ενεργοποίηση: Δεν συνδέεται μετρητής ενέργειας στον αντιστροφέα. Απενεργοποίηση: Ένα είναι συνδεδεμένο στον αντιστροφέα.
Σύνδεση μεταξύ KSEM και κύριου αντιστροφέα (Master)	LAN: Το KOSTAL Smart Energy Meter συνδέεται με τον αντιστροφέα μέσω σύνδεσης LAN. RS485: Το KOSTAL Smart Energy Meter είναι συνδεδεμένο με τον αντιστροφέα μέσω σύνδεσης RS485.
Θέση αισθητήρα	Θέση τοποθέτησης του μετρητή ενέργειας (σημείο σύνδεσης δικτύου ή καταναλωτής). Από προεπιλογή, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται στο σημείο σύνδεσης δικτύου.
Διεύθυνση Modbus μετρητή ενέργειας	Διεύθυνση Modbus του μετρητή ενέργειας
Περιορισμός ενεργής ισχύος σε (W)	Καταχωρήστε εδώ τον περιορισμό ισχύος.
Διεύθυνση IP του μετρητή ενέργειας	Διεύθυνση Modbus IP του μετρητή ενέργειας
Ισχύς δικτύου L1-3	Δείχνει την ισχύ δικτύου στις επιμέρους φάσεις

Παράμετρος	Επεξήγηση
Συνολική ενέργεια	Δείχνει τη λήψη ενέργειας από το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο
Συνολική ενέργεια τροφοδοσίας	Δείχνει την τροφοδοσία του δημόσιου ηλεκτρικού δικτύου
Ισχύς καταναλωτών L1-3	Δείχνει την ισχύ των καταναλωτών στις επιμέρους φάσεις
Συνολική κατανάλωση	Δείχνει τη συνολική κατανάλωση
Ισχύς αντιστροφέα L1-3	Δείχνει την ισχύ του αντιστροφέα στις επιμέρους φάσεις
Συνολική ισχύς αντιστροφέα	Δείχνει τη συνολική παραγόμενη ενέργεια του αντιστροφέα

Δέκτης κεντρικού ελέγχου (RSE)

Παράμετρος	Επεξήγηση
Ενεργοποίηση δέκτη κεντρικού ελέγχου	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας δέκτη κεντρικού ελέγχου.
Σύνδεση μεταξύ αντιστροφέν με ενεργό δέκτη κεντρικού ελέγχου	LAN: Οι αντιστροφείς συνδέονται μεταξύ τους μέσω σύνδεσης LAN. RS485: Οι αντιστροφείς συνδέονται μεταξύ τους μέσω σύνδεσης RS485.
Ενεργός ισχύς RSE (%)	Ρύθμιση της τιμής ενεργής ισχύος του δέκτη κεντρικού ελέγχου
Άεργη ισχύς RSE	Ρύθμιση της τιμής άεργης ισχύος του δέκτη κεντρικού ελέγχου ή του συντελεστή ισχύος $\cos \phi$

Ρυθμιστής πάρκου

Εάν στο σύστημά σας έχουν εγκατασταθεί πολλοί PIKO CI, μπορούν να επιτηρούνται και να ελέγχονται μέσω ενός ρυθμιστή πάρκου. Εδώ είναι σημαντική η προτεραιότητα του ρυθμιστή πάρκου της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας. Αυτή μπορεί να είναι υψηλή ή χαμηλή. Εάν η προτεραιότητα είναι υψηλή, οι αντιστροφείς ελέγχονται μέσω του ρυθμιστή πάρκου, εάν η προτεραιότητα είναι χαμηλή, άλλοι ρυθμιστές έχουν την υψηλότερη προτεραιότητα.

Παράμετρος	Επεξήγηση
Διαμόρφωση ρυθμιστή πάρκου	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ρυθμιστή πάρκου της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας Ενεργοποίηση με υψηλή προτεραιότητα: Ο ρυθμιστής πάρκου της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας αναλαμβάνει τον έλεγχο του αντιστροφέα. Ο περιορισμός ισχύος μπορεί να διαμορφωθεί στον ρυθμιστή πάρκου της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας. Οι ρυθμίσεις μέσω δεκτών κεντρικού ελέγχου, ενός KOSTAL Smart Energy Meter ή της λειτουργίας LFSM-U απενεργοποιούνται. Ενεργοποίηση με χαμηλή προτεραιότητα: Σημαίνει ότι προσδιορίζεται μια τιμή ρύθμισης για τον περιορισμό της ισχύος για έναν συνδυασμό συνδεδεμένων ρυθμιστών (π.χ. RSE, KOSTAL Smart Energy Meter, ρυθμιστής πάρκου εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας). Κατά κανόνα η χαμηλότερη τιμή.
Σύνδεση μεταξύ ρυθμιστή πάρκου και αντιστροφέα	LAN: Ο κύριος αντιστροφέας (Master) είναι συνδεδεμένος με τον ρυθμιστή πάρκου της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας μέσω μιας σύνδεσης LAN. RS485: Ο κύριος αντιστροφέας (Master) είναι συνδεδεμένος με τον ρυθμιστή πάρκου της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας μέσω μιας σύνδεσης RS485.
Χρονική υπέρβαση χρόνου επικοινωνίας (s)	Ρυθμίστε εδώ τον χρόνο σε δευτερόλεπτα, κατά τον οποίο ενεργοποιείται η ρυθμισμένη συμπεριφορά σε απουσία ρυθμιστή μετά από διακοπή μεταξύ του αντιστροφέα και του ρυθμιστή πάρκου της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας. Προεπιλογή 60 δευτερόλεπτα
Συμπεριφορά σε απουσία μέτρησης τροφοδοσίας	Επιλέξτε τη συμπεριφορά σε περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας. Τελευταία έγκυρη τιμή: Η τελευταία αποθηκευμένη τιμή για τον περιορισμό ισχύος θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται. Περιορισμός [%]: Διαμορφώστε εδώ τον περιορισμό ενεργού ισχύος, εάν δεν υπάρχει ρυθμιστής.

Άλλες ρυθμίσεις

Παράμετρος	Επεξήγηση
Αναγνώριση απομονωμένου δικτύου	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναγνώρισης απομονωμένου δικτύου. Φροντίζει ώστε ο μετατροπέας να μην ενεργοποιείται ή να απενεργοποιείται σε περίπτωση σφαλμάτων τάσης δικτύου.
Επιτήρηση ρεύματος διαφυγής	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση επιτήρησης ρεύματος διαφυγής. Αν η λειτουργία είναι ενεργή, ο αντιστροφέας αναγνωρίζει το πεδίο ρεύματος διαφυγής.
Συμβατότητα RCD τύπου A	ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Αυτό το στοιχείο μενού εξαρτάται από την ισχύ του αντιστροφέα και δεν εμφανίζεται σε όλους τους αντιστροφείς. Εάν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, τα RCD τύπου A μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διατάξεις προστασίας από ρεύμα διαφυγής. Εδώ ο αντιστροφέας απενεργοποιείται, εάν το ρεύμα διαφυγής δεν είναι συμβατό με ένα RCD τύπου A. Εάν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα RCD τύπου B ως διάταξη προστασίας από ρεύμα διαφυγής, εφόσον προδιαγράφεται ένα RCD.
Διαχείριση σκίασης	Σε περίπτωση μερικής σκίασης των Φ/Β στοιχειοσειρών, η σχετική Φ/Β στοιχειοσειρά δεν επιτυγχάνει τη βέλτιστη ισχύ. Αν η διαχείριση σκίασης είναι ενεργοποιημένη, ο αντιστροφέας προσαρμόζει το MPP-Tracker έτσι ώστε να λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή ισχύ.
Περιοδικό χρονικό διάστημα διαχείρισης σκίασης (s)	Ρύθμιση του διαστήματος για τον ρυθμό ανίχνευσης των MPP-Tracker
Αντίσταση μόνωσης (kOhm)	Αν η προσδιορισμένη τιμή της αντίστασης μόνωσης είναι μικρότερη από την προρυθμισμένη τιμή, ο αντιστροφέας δεν συνδέεται στο δίκτυο.
Όριο ρεύματος διαφυγής (mA)	Οριακή τιμή για την αναγνώριση ρεύματος διαφυγής. Αν η προσδιορισμένη τιμή είναι μεγαλύτερη από την προρυθμισμένη τιμή, ο αντιστροφέας απενεργοποιείται.
Οριακή τιμή για ασυμμετρία τάσης (%)	Ρύθμιση οριακής τιμής για την ασυμμετρία τάσης DC

Δυναμική υποστήριξη δικτύου (FRT)	Δυναμική υποστήριξη δικτύου (FRT = Fault Ride Through)
Συντελεστής Κ συστήματος θετικής ακολουθίας	Ρυθμίσεις για την παράκαμψη σφαλμάτων δικτύου χωρίς διακοπές
Συντελεστής Κ συστήματος αρνητικής ακολουθίας	FRT (Fault Ride Through)
Παρακολούθηση της τάσης τροφοδοσίας	
Παράκαμψη υπότασης (V) UVRT	
Παράκαμψη υπέρτασης (V) OVRT	
Τρόπος υποστήριξης δικτύου	
Περιορισμένη υποστήριξη δικτύου (%)	
Ακανόνιστη αλλαγή τάσης (%)	
Παρακολούθηση προστασίας από υπέρταση	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της παρακολούθησης των εσωτερικών μονάδων προστασίας από υπέρταση (SPD - Surge Protective Device).
Λειτουργία AFCI	Ενεργοποίηση της ανίχνευσης τόξου.
Επαναφορά σφαλμάτων βολταϊκού τόξου	Επαναφορά σφαλμάτων βολταϊκού τόξου. Αυτό θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν η αιτία έχει διασαφηνιστεί.
Τιμή ρύθμισης ευαισθησίας σφάλματος βολταϊκού τόξου	Ρυθμίστε την ευαισθησία (προεπιλεγμένη τιμή 40).
Τιμή ρύθμισης ανίχνευσης τόξου	Ρυθμίστε την τιμή για την ανίχνευση τόξου ή χρησιμοποιήστε την προεπιλεγμένη τιμή (προεπιλεγμένη τιμή 16)
Τιμή ρύθμισης της στιγμιαίας έντασης τόξου	Ρυθμίστε την τιμή για τη στιγμιαία ένταση τόξου ή χρησιμοποιήστε την προεπιλεγμένη τιμή (προεπιλεγμένη τιμή 800)
Τιμή ρύθμισης της μέσης έντασης τόξου	Ρυθμίστε την τιμή για τη μέση ένταση τόξου ή χρησιμοποιήστε την προεπιλεγμένη τιμή (προεπιλεγμένη τιμή 200)

10. Εποπτεία εγκατάστασης

10.1	Ιστορικό λειτουργίας	135
10.2	Ανάκτηση ιστορικού λειτουργίας	136
10.2.1	Παραλλαγή 1: Λήψη του ιστορικού λειτουργίας από το διαδίκτυο και προβολή του μέσω της εφαρμογής KOSTAL PIKO CI	136
10.2.2	Παραλλαγή 2: Μεταφορά και προβολή του ιστορικού λειτουργίας στο KOSTAL Solar Portal.....	137
10.3	KOSTAL Solar Portal.....	138
10.4	Ρύθμιση πάρκου	139

10.1 Ιστορικό λειτουργίας

Ο αντιστροφέας διαθέτει ιστορικό λειτουργίας, το οποίο καταγράφει τακτικά τα δεδομένα της εγκατάστασης. Το ιστορικό λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους παρακάτω σκοπούς:

- Έλεγχος λειτουργικής συμπεριφοράς της εγκατάστασης
- Εξακρίβωση και ανάλυση σφαλμάτων
- Λήψη και απεικόνιση των δεδομένων απόδοσης

10.2 Ανάκτηση ιστορικού λειτουργίας

Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες ανάκτησης και μόνιμης αποθήκευσης του ιστορικού λειτουργίας:

- **Δυνατότητα 1:** Λήψη του ιστορικού λειτουργίας από το διαδίκτυο και προβολή του μέσω του KOSTAL PIKO CI Conf App
- **Δυνατότητα 2:** Μεταφορά και προβολή του ιστορικού λειτουργίας σε μια πύλη Φ/Β συστημάτων

10.2.1 Παραλλαγή 1: Λήψη του ιστορικού λειτουργίας από το διαδίκτυο και προβολή του μέσω της εφαρμογής KOSTAL PIKO CI

Μπορεί να γίνει εξαγωγή διαφόρων δεδομένων του αντιστροφέα.

- Μηνύματα συμβάντων
 - Δεδομένα παραγωγής ενέργειας
 - Δεδομένα διαμόρφωσης αντιστροφέα
1. Στο KOSTAL PIKO CI Conf App ανοίξτε το στοιχείο μενού **Ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις > Εξαγωγή μηνυμάτων συμβάντων**. Εφαρμογή KOSTAL PIKO CI - Δομή μενού
 2. Επιβεβαιώστε τη λήψη αρχείων.
- ✓ Μπορείτε να αποθηκεύσετε το ιστορικό λειτουργίας σε έναν υπολογιστή, να το προβάλετε με ένα συνηθισμένο πρόγραμμα λογιστικών φύλλων (π.χ. Excel) και να το επεξεργαστείτε περαιτέρω.

10.2.2 Παραλλαγή 2: Μεταφορά και προβολή του ιστορικού λειτουργίας στο KOSTAL Solar Portal

Μια πύλη Φ/Β συστημάτων επιτρέπει την επιτήρηση της Φ/Β εγκατάστασης και των τιμών ισχύος μέσω του Internet.

Το διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πύλη:

- Γραφική απεικόνιση των τιμών ισχύος
- Πρόσβαση στο Portal από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μέσω του διαδικτύου
- Ειδοποίηση με email σε περίπτωση σφαλμάτων
- Εξαγωγή δεδομένων (π.χ. αρχείο Excel)
- Μακροπρόθεσμη αποθήκευση του ιστορικού λειτουργίας

Μεταφορά δεδομένων στο :



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Προϋπόθεση για τη μεταφορά δεδομένων αποτελεί η σωστή ενσωμάτωση δικτύου / σύνδεση στο διαδίκτυο.

Μετά την ενεργοποίηση, η εξαγωγή δεδομένων στο ενδέχεται να εμφανιστεί μετά από 20 λεπτά.

Για την πρόσβαση στο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:
www.kostal-solar-portal.com.

- Ο αντιστροφέας διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο.
- Ο αντιστροφέας έχει συνδεθεί στο .
- Η μεταφορά δεδομένων είναι ενεργοποιημένη στον αντιστροφέα από προεπιλογή.

10.3 KOSTAL Solar Portal

Η πύλη Φ/Β συστημάτων της είναι μια δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα για την επιτήρηση της Φ/Β εγκατάστασης.

Τα δεδομένα απόδοσης και τα μηνύματα συμβάντων της Φ/Β εγκατάστασης αποστέλλονται από τον αντιστροφέα στο μέσω του διαδικτύου.

Οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο . Η προβολή και η προσπέλαση αυτών των πληροφοριών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του διαδικτύου.



Προϋποθέσεις για τη χρήση


- Ο αντιστροφέας πρέπει να διαθέτει σύνδεση στο Internet.
- Ο αντιστροφέας δεν πρέπει να έχει συνδεθεί στο .
- Ο αντιστροφέας δεν πρέπει να έχει αντιστοιχιστεί σε κάποια Φ/Β εγκατάσταση.

Για τη χρήση του απαιτούνται τρία βήματα:

- Ενεργοποιήστε στον αντιστροφέα τη μεταφορά δεδομένων στο . Στο η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
- Ολοκληρώστε τη δωρεάν εγγραφή στον ιστότοπο για τη χρήση του .
- Εάν το είναι συνδεδεμένο σε ένα , το πρέπει επίσης να ρυθμιστεί στο για να εμφανίζονται οι τιμές ιδιοκατανάλωσης.

10.4 Ρύθμιση πάρκου

Εάν ο αντιστροφέας ελέγχεται κεντρικά μέσω ενός ρυθμιστή πάρκου εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας, ο ρυθμιστής πάρκου μπορεί να ενεργοποιηθεί και να διαμορφωθεί μέσω της εφαρμογής KOSTAL PIKO CI ή του KOSTAL PIKO CI Conf Tool.

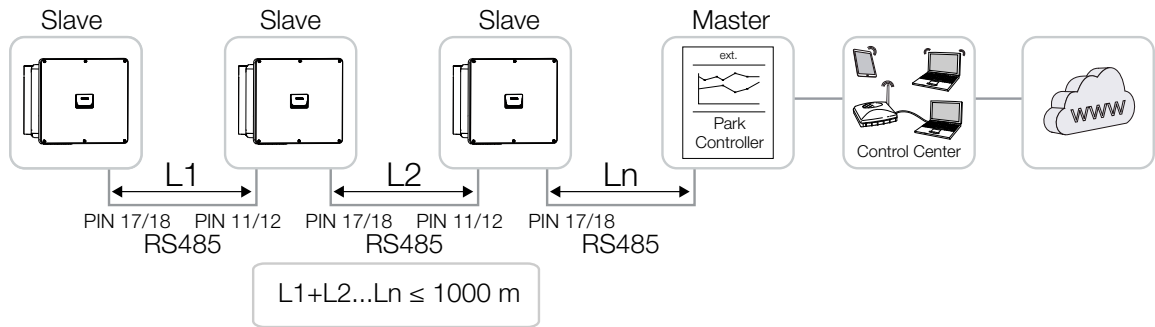

Πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

Οι ρυθμίσεις στην εφαρμογή KOSTAL PIKO CI εκτελούνται στον αντιστροφέα, στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο ρυθμιστής πάρκου της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας. Η εκτέλεση των ρυθμίσεων είναι δυνατή μόνο ως εγκαταστάτης.

1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή KOSTAL Solar App με τον αντιστροφέα, στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο ρυθμιστής πάρκου.
 2. Αλλάξτε τον χρήστη και συνδεθείτε ως εγκαταστάτης.
Ρυθμίσεις > Διαχείριση χρηστών > Αλλαγή χρήστη > Σύνδεση ως εγκαταστάτης
 3. Ενεργοποιήστε τον ρυθμιστή πάρκου της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας **επιλέγοντας Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αντιστροφέα > Προσαρμογή/ρύθμιση ισχύος > Ρυθμιστή πάρκου > Διαμόρφωση ρυθμιστή πάρκου.**
 - **Ενεργοποίηση με υψηλή προτεραιότητα** σημαίνει ότι ο ρυθμιστής πάρκου της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας αναλαμβάνει τον έλεγχο.
 - **Ενεργοποίηση με χαμηλή προτεραιότητα** σημαίνει ότι σε έναν συνδυασμό συνδεδεμένων ρυθμιστών καθορίζεται μια τιμή ρύθμισης (π.χ. RSE, KSEM, EZA). Κατά κανόνα η χαμηλότερη τιμή.
 4. Επιλέξτε τη **σύνδεση μεταξύ ρυθμιστή πάρκου και αντιστροφέα > LAN ή RS485.**
 5. Ρυθμίστε τη **Χρονική υπέρβαση χρόνου επικοινωνίας** ή αποδεχτείτε την προεπιλεγμένη τιμή των 60 δευτερολέπτων.
 6. Εάν διακοπεί η σύνδεση με τον ρυθμιστή πάρκου της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας, μπορείτε να επιλέξετε τη **Συμπεριφορά σε απουσία ρυθμιστή**. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ρυθμιστεί η **Τελευταία έγκυρη τιμή** ή σε **Περιορισμό [%]**. Εάν επιλεγεί ο **Περιορισμός [%]**, πρέπει να γίνουν περαιτέρω ρυθμίσεις για τη λειτουργία της ενεργού και άεργου ισχύος.
- ✓ Ο ρυθμιστής πάρκου της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας διαμορφώθηκε στον αντιστροφέα.

Περισσότερες ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες στον εξωτερικό ρυθμιστή πάρκου / Parkcontroller της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας, περιγράφονται στις οδηγίες του εκάστοτε ρυθμιστή πάρκου / Parkcontroller της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας.

11. Συντήρηση

11.1	Κατά τη λειτουργία	142
11.2	Συντήρηση και καθαρισμός	143
11.3	Καθαρισμός περιβλήματος.....	144
11.4	Ανεμιστήρας	145
11.5	Αντικατάσταση Φ/Β ασφαλειών	146
11.6	Κωδικοί συμβάντων.....	148
11.6.1	Μηνύματα συμβάντων.....	149
11.6.2	Αποκατάσταση σφαλμάτων	151

11.1 Κατά τη λειτουργία

Μετά τη σωστή εγκατάσταση, ο αντιστροφέας λειτουργεί σχεδόν χωρίς ανάγκη συντήρησης.

Για τη σωστή λειτουργία σε μια μεγάλη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, αρκούν απόλυτα τα κανονικά μέτρα για τη δέουσα εποπτεία της εγκατάστασης.

Ιδιαίτερα με την ιχνηλάτηση της παραγόμενης ενέργειας μέσω του ιστορικού λειτουργίας, του ή του μετρητή ενέργειας, οι ενδεχόμενες ανωμαλίες εμφανίζονται πολύ γρήγορα. Σε αυτή τη διαδικασία πρωτοκολλούνται ακόμα και συμβάντα κατά τη λειτουργία.

Για την ασφάλεια της εγκατάστασης συνιστάται η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης που περιγράφονται στις παρακάτω ενότητες.

11.2 Συντήρηση και καθαρισμός

Οι εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση του αντιστροφέα είναι οι εξής:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία και ηλεκτρική εκφόρτιση!

Στον αντιστροφέα υπάρχουν θανατηφόρες ηλεκτρικές τάσεις.

- Το άνοιγμα της συσκευής και οι εργασίες στη συσκευή επιτρέπεται να διενεργούνται μόνο από ηλεκτρολόγο.
- Πριν από τις εργασίες αποσυνδέστε τη συσκευή σε όλους τους πόλους.
- Μετά την αποσύνδεση περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά, μέχρι να εκφορτιστούν οι εσωτερικοί πυκνωτές.

Λίστα σημείων συντήρησης

Ενέργεια	Συχνότητα
Έλεγχος κατάστασης λειτουργίας ■ Κανονικός θόρυβος λειτουργίας ■ Λειτουργία όλων των συνδέσεων επικοινωνίας ■ Ζημιές ή παραμόρφωση του περιβλήματος	1 φορά κάθε μήνα
Ηλεκτρικές συνδέσεις ■ Έλεγχος επαφής και σταθερής εφαρμογής συνδέσεων καλωδίων και βυσμάτων ■ Έλεγχος συνδέσεων καλωδίων για ζημιές ή γήρανση ■ Έλεγχος γείωσης	1 φορά κάθε εξάμηνο
Καθαρισμός αντιστροφέα ■ Απομάκρυνση ρύπων ■ Έλεγχος, ενδεχομένως καθαρισμός των καναλιών αερισμού ■ Ενδεχομένως αφαίρεση και καθαρισμός ανεμιστήρων	1 φορά ετησίως

Τηρήστε τους καταλόγους συντήρησης, στους οποίους περιγράφονται οι εργασίες προς εκτέλεση.

Η μη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης συνεπάγεται αποκλεισμό της εγγύησης (για τον αποκλεισμό της εγγύησης ανατρέξτε στις πληροφορίες για την τεχνική υποστήριξη και στους όρους εγγύησης της εταιρείας μας).

11.3 Καθαρισμός περιβλήματος

Καθαρίστε το περίβλημα μόνο με ένα νωπό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά μέσα καθαρισμού.

Μην χρησιμοποιείτε συσκευές, με τις οποίες δημιουργείται νέφος ψεκασμού ή δέσμη νερού.

Ελέγξτε ιδιαίτερα την κατάσταση των καναλιών αερισμού και τη λειτουργία των ανεμιστήρων.

11.4 Ανεμιστήρας

Οι ανεμιστήρες δημιουργούν θερμότητα κατά τη λειτουργία, η οποία απομακρύνεται μέσω των εγκατεστημένων ψυκτρών και ανεμιστήρων. Για αυτόν τον λόγο, τα κανάλια αερισμού και οι ανεμιστήρες πρέπει να παραμένουν καθαρά από ρύπους.

Σε περίπτωση προβλημάτων, ελέγξτε εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος του αντιστροφέα υπερβαίνει την ανώτερη οριακή τιμή. Αν ναι, βελτιώστε τον αερισμό για να μειώσετε τη θερμοκρασία. Αν προκαλούνται αφύσικοι θόρυβοι από τους ανεμιστήρες, αντικαταστήστε τους σχετικούς ανεμιστήρες εγκαίρως. Για αυτό θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της KOSTAL.

Καθαρισμός καναλιών αερισμού με αναρρόφηση

Για τη μακροχρόνια απρόσκοπτη λειτουργία φροντίστε να καθαρίζετε τακτικά τα κανάλια αερισμού με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

Κίνδυνος ζημιάς από την εκτόξευση πεπιεσμένου αέρα.

Με τον καθαρισμό των καναλιών αερισμού με εκτόξευση πεπιεσμένου αέρα, μπορεί να εισχωρήσουν σωματίδια σκόνης στα έδρανα των εγκατεστημένων ανεμιστήρων και να τους προκαλέσουν ζημιά.


- Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα, αλλά χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης για τον καθαρισμό των καναλιών αέρα του αντιστροφέα.
-
- Απομακρύνετε τους ογκώδεις ρύπους, π.χ. φύλλα, σκόνη, έντομα, κτλ., ιδιαίτερα στην περιοχή των καναλιών αερισμού.
 - Χρησιμοποιήστε π.χ. μια ηλεκτρική σκούπα βιομηχανικής χρήσης και καθαρίστε με αναρρόφηση τα κανάλια αερισμού και το άμεσο περιβάλλον.

11.5 Αντικατάσταση Φ/Β ασφαλειών

Οι Φ/Β ασφάλειες μπορούν να αντικατασταθούν στον 50/60. Αν εμφανιστεί ένα σχετικό συμβάν, ο αντιστροφέας πρέπει να αποσυνδεθεί από το δίκτυο στην πλευρά AC και στην πλευρά DC.

Αντιστροφέας 50/ 60: Φ/Β ασφάλειες

PIKO CI 50/60

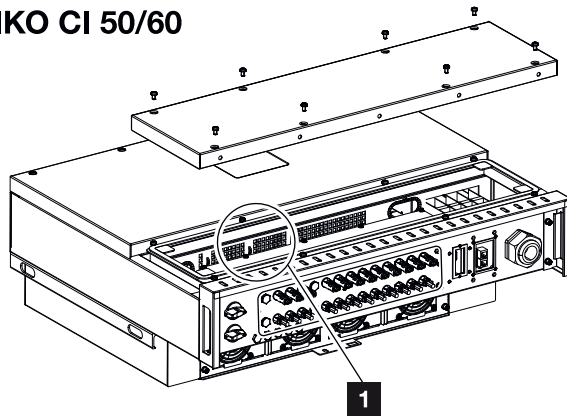

1 Φ/Β ασφάλειες

1. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του αντιστροφέα στην πλευρά AC και την πλευρά DC (☒ **Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του αντιστροφέα, Πλευρά 106**).



KΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία και ηλεκτρική εκφόρτιση!

Στον αντιστροφέα υπάρχουν θανατηφόρες ηλεκτρικές τάσεις.

- Το άνοιγμα της συσκευής και οι εργασίες στη συσκευή επιτρέπεται να διενεργούνται μόνο από ηλεκτρολόγο.
- Πριν από τις εργασίες αποσυνδέστε τη συσκευή σε όλους τους πόλους.
- Μετά την αποσύνδεση περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά, μέχρι να εκφορτιστούν οι εσωτερικοί πυκνωτές.

2. Περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά μετά την απενεργοποίηση του αντιστροφέα.
3. Ανοίξτε την κάτω περιοχή του αντιστροφέα.
4. Προσδιορίστε την ελαττωματική ασφάλεια τήξης με πολύμετρο και αντικαταστήστε την.

5. Τοποθετήστε και βιδώστε (3 Nm) το καπάκι.
6. Ενεργοποιήστε πάλι τον αντιστροφέα.
- ✓ Οι Φ/Β ασφάλειες έχουν αντικατασταθεί.

11.6 Κωδικοί συμβάντων

Αν ένα συμβάν παρουσιαστεί περιστασιακά ή βραχυπρόθεσμα και η συσκευή τεθεί ξανά σε λειτουργία, δεν απαιτείται κάποια ενέργεια. Αν ένα συμβάν εμφανίζεται συνεχώς και/ή επαναλαμβάνεται συχνά, η αιτία πρέπει να εξακριβωθεί και να αποκατασταθεί.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία και ηλεκτρική εκφόρτιση!

Στον αντιστροφέα υπάρχουν θανατηφόρες ηλεκτρικές τάσεις.

- Το άνοιγμα της συσκευής και οι εργασίες στη συσκευή επιτρέπεται να διενεργούνται μόνο από ηλεκτρολόγο.

Σε περίπτωση μόνιμου συμβάντος, ο αντιστροφέας διακόπτει την τροφοδοσία και απενεργοποιείται αυτόματα.

- Ελέγξτε αν ενδεχομένως έχει απενεργοποιηθεί ο διακόπτης DC ή ο εξωτερικός διακόπτης απόζευξης DC.
- Ελέγξτε αν το συμβάν οφείλεται σε μια διακοπή ρεύματος από την πλευρά του ηλεκτρικού δικτύου, ή αν έχει πέσει η ασφάλεια μεταξύ μετρητή τροφοδοσίας και αντιστροφέα.

Σε περίπτωση πτώσης της ασφάλειας, ενημερώστε τον εγκαταστάτη. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, περιμένετε έως ότου να αντιμετωπιστεί η βλάβη από τον πάροχο δικτύου.

Αν το συμβάν είναι προσωρινό (βλάβη δικτύου, υπερθέρμανση, υπερφόρτωση, κτλ.), ο αντιστροφέας τίθεται αυτόματα σε λειτουργία μόλις το συμβάν αποκατασταθεί.

Αν το συμβάν είναι μόνιμο, απευθυνθείτε στον εγκαταστάτη ή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Για τα στοιχεία επικοινωνίας ανατρέξτε στο κεφάλαιο **■ Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη, Πλευρά 174**.

Αναφέρετε τα παρακάτω στοιχεία:

- Τύπος συσκευής και σειριακός αριθμός. Θα βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην πινακίδα τύπου στην εξωτερική πλευρά του περιβλήματος.
- Περιγραφή σφάλματος (ένδειξη LED και μήνυμα στο KOSTAL PIKO CI Conf App).

Οι καταστάσεις λειτουργίας και οι αιτίες σφαλμάτων δηλώνονται ως συνδυασμός της ένδειξης LED και του κωδικού συμβάντος. Ο κωδικός συμβάντος εμφανίζεται στο KOSTAL PIKO CI Conf App, στο KOSTAL PIKO CI Conf Tool ή στο . Προσδιορίστε το είδος του συμβάντος με βάση τον παρακάτω πίνακα (**☑ Μηνύματα συμβάντων, Πλευρά 149**).

Αν ένα συμβάν προκύπτει πολλές φορές ή συνεχώς ή σε περίπτωση συμβάντων που δεν παραθέτονται στον πίνακα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της KOSTAL.

11.6.1 Μηνύματα συμβάντων

Υπόμνημα για LED/οθόνη

	Η λυχνία LED ανάβει		Κατάσταση Φ/Β πλαισίων
	Η λυχνία LED αναβοσβήνει		Κατάσταση δικτύου
	Αρχική κατάσταση		Κατάσταση επικοινωνίας
	LED σβηστό		Μήνυμα προειδοποίησης / συναγερμός

Κωδικοί συμβάντων

Κωδικός συμβάντος Portal	Κωδικός συμβάντος συσκευής	Σημασία	LED			
						
-	-	Κανονική κατάσταση				
-	-	Έναρξη λειτουργίας / εκκίνηση				
-	-	Επικοινωνία WLAN / WiFi / RS485				
-	-	Κανονική κατάσταση φωτοβολταϊκών				
30001	A0	Υπέρταση δικτύου				
30002	A1	Υπόταση δικτύου				
30003	A2	Απουσία δικτύου				

Κωδικός συμβάντος Portal	Κωδικός συμβάντος συσκευής	Σημασία	LED			
						
30004	A3	Υπερσυχνότητα δικτύου				
30005	A4	Υποσυχνότητα δικτύου				
30006	B0	Υπέρταση φωτοβολταϊκών				
30007	B1	Σφάλμα μόνωσης Φ/Β				
30008	B2	Σφάλμα ρεύματος διαφυγής				
30010	C0	Χαμηλή ισχύς ρύθμισης				
30011	B3	Σφάλμα Φ/Β στοιχειοσειράς				
30012	B4	Υπόταση φωτοβολταϊκών				
30013	B5	Μονάδα προστασίας από υπέρταση με βλάβη				
30014	A6	Σφάλμα δικτύου				
30017	C2	Πολύ υψηλή αναλογία ρεύματος DC δικτύου				
30018	C3	Σφάλμα ρελέ αντιστροφέα				
30020	C5	Υπερθέρμανση αντιστροφέα				
30021	C6	Σφάλμα επιτήρησης ρεύματος διαφυγής				
30022	B7	Αντίστροφη πολικότητα στα String				
30023	C7	Σφάλμα συστήματος				
30024	C8	Μπλοκάρισμα ανεμιστήρα				
30025	C9	Ασυμμετρία ενδιάμεσου κυκλώματος				
30026	CA	Υπέρταση ενδιάμεσου κυκλώματος				

Κωδικός συμβάντος Portal	Κωδικός συμβάντος συσκευής	Σημασία	LED			
						
30027	CB	Εσωτερικό σφάλμα επικοινωνίας				
30028	CC	Ασυμβατότητα λογισμικού				
30029	CD	Σφάλμα EEPROM				
30030	CE	Διαρκής προειδοποίηση				
30031	CF	Σφάλμα αντιστροφέα				
30032	CG	Σφάλμα ενισχυτή DC				
30038	CH	Απώλεια σύνδεσης Master				
30039	CJ	Απώλεια σύνδεσης μετρητή				

Αν ο αντιστροφέας μεταβεί στη λειτουργία απενεργοποίησης λόγω ενός συμβάντος που περιγράφεται παραπάνω, η λυχνία LED "Μήνυμα προειδοποίησης / συναγερμός" ανάβει. Στον πίνακα "Αποκατάσταση σφαλμάτων" ( **Αποκατάσταση σφαλμάτων, Πλευρά 151**) περιγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να διενεργούνται για τα πιο συνήθη σφάλματα.

11.6.2 Αποκατάσταση σφαλμάτων

Κωδικός συμβάντος	Αιτίες	Συνιστώμενες ενέργειες
Υπέρταση δικτύου	Η τάση δικτύου υπερβαίνει την επιτρεπόμενη περιοχή της ή το δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο.	Αν αυτός ο συναγερμός προκύπτει περιστασιακά, ενδεχομένως υπάρχει σφάλμα στο δίκτυο ρεύματος. Δεν απαιτούνται πρόσθετες ενέργειες. Αν αυτός ο συναγερμός προκύπτει επανειλημμένα, απευθυνθείτε στην τοπική επιχείρηση ηλεκτρισμού. Αν το σφάλμα δεν οφείλεται στο ηλεκτρικό δίκτυο, ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου του αντιστροφέα μέσω του KOSTAL PIKO CI Conf App.
Υπόταση δικτύου		
Απουσία δικτύου		
Υπερσυχνότητα δικτύου		
Υποσυχνότητα δικτύου		

Κωδικός συμβάντος	Αιτίες	Συνιστώμενες ενέργειες
Σφάλμα δικτύου		Αν αυτός ο συναγερμός προκύπτει για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελέγξτε αν ο διακόπτης ισχύος AC / οι ακροδέκτες AC έχουν αποσυνδεθεί, ή αν υπάρχει διακοπή ρεύματος στο δίκτυο.
Υπέρταση φωτοβολταϊκών	Η τάση εισόδου των Φ/Β πλαισίων υπερβαίνει το επιτρεπόμενο εύρος του αντιστροφέα.	Ελέγξτε το πλήθος των Φ/Β πλαισίων και ενδεχομένως προσαρμόστε το.
Υπόταση φωτοβολταϊκών	Η τάση εισόδου των Φ/Β πλαισίων κυμαίνεται κάτω από την προρυθμισμένη τιμή προστασίας του αντιστροφέα.	Αν η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι μικρή, η τάση των Φ/Β πλαισίων μειώνεται. Δεν απαιτούνται ενέργειες. Αν η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι μεγάλη, ελέγξτε αν στις Φ/Β στοιχειοσειρές υπάρχει βραχυκύκλωμα, ανοιχτό κύκλωμα ρεύματος, κτλ.
Σφάλμα μόνωσης Φ/Β	Υπάρχει βραχυκύκλωμα μεταξύ των Φ/Β στοιχειοσειρών και της γείωσης προστασίας. Οι Φ/Β στοιχειοσειρές είναι εγκατεστημένες σε περιβάλλον με υγρασία διαρκείας.	Αν αυτός ο συναγερμός προκύπτει συμπτωματικά, τα εξωτερικά κύκλωμα (Φ/Β στοιχειοσειρές) μεταβιβάζουν ασυνήθιστες τιμές. Μετά την αποκατάσταση του σφάλματος, ο αντιστροφέας επιστρέφει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας. Αν αυτός ο συναγερμός προκύπτει επανειλημμένα ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελέγξτε αν η αντίσταση μόνωσης των Φ/Β στοιχειοσειρών είναι πολύ μικρή σε σχέση με τη γείωση.
Σφάλμα ρεύματος διαφυγής	Η αντίσταση μόνωσης προς τη γείωση στην πλευρά εισόδου μειώνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του αντιστροφέα, κάτι που οδηγεί σε υψηλό ρεύμα διαφυγής.	Ελέγξτε την αντίσταση μόνωσης προς τη γείωση για τις Φ/Β στοιχειοσειρές. Αν έχει προκύψει βραχυκύκλωμα, αποκαταστήστε το σφάλμα. Αν η αντίσταση μόνωσης προς τη γη σε συνθήκες βροχής είναι μικρότερη από την προεπιλεγμένη τιμή, ρυθμίστε την αντίσταση μόνωσης στο KOSTAL PIKO CI Conf App.

Κωδικός συμβάντος	Αιτίες	Συνιστώμενες ενέργειες
Ασθενής ηλιακή ακτινοβολία Φ/Β	Οι Φ/Β στοιχειοσειρές είναι καλυμμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η συμπεριφορά των Φ/Β στοιχειοσειρών επιδεινώνεται	Ελέγξτε εάν η Φ/Β στοιχειοσειρά είναι καλυμμένη. Αν η Φ/Β στοιχειοσειρά είναι καθαρή και ακάλυπτη, ελέγξτε αν υπάρχει γήρανση στα Φ/Β πλαίσια ή αν η ισχύς έχει επιδεινωθεί.
Σφάλμα Φ/Β στοιχειοσειράς	Τα καλώδια των Φ/Β στοιχειοσειρών έχουν συνδεθεί με αντιμετάθεση κατά την εγκατάσταση του αντιστροφέα.	Ελέγξτε αν τα καλώδια των Φ/Β στοιχειοσειρών είναι συνδεδεμένα σωστά. Αν τα καλώδια είναι συνδεδεμένα ανάποδα, συνδέστε τα σωστά. ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Εάν τα καλώδια των Φ/Β στοιχειοσειρών είναι συνδεδεμένα ανάποδα και ο διακόπτης DC είναι στο ON, δεν επιτρέπονται επεμβάσεις στους διακόπτες ή στις Φ/Β συνδέσεις. Διαφορετικά μπορεί να προκληθούν ζημιές στη συσκευή. Περιμένετε μέχρι να εξασθενήσει η ηλιακή ακτινοβολία, π.χ. το βράδυ, και το ρεύμα της Φ/Β στοιχειοσειράς να πέσει κάτω από 0,5 A. Θέστε τους τρεις διακόπτες DC στο OFF και διορθώστε τις Φ/Β συνδέσεις.
Υπόταση διαύλου	Προέκυψε μια ασυνήθιστη εσωτερική ανισορροπία στον έλεγχο ενέργειας από τις Φ/Β στοιχειοσειρές, η οποία προκαλεί έντονη μεταβολή των συνθηκών λειτουργίας στο δίκτυο.	Αν αυτός ο συναγερμός προκύπτει περιστασιακά, ο αντιστροφέας μπορεί να επιστρέψει αυτόματα στην κανονική κατάσταση λειτουργίας μετά την αποκατάσταση του σφάλματος. Αν αυτός ο συναγερμός προκύπτει επανειλημμένα, απευθυνθείτε στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της KOSTAL για περαιτέρω βοήθεια.
Υπέρταση διαύλου		
Αντίστροφη πολικότητα στα String		
Σφάλμα ενισχυτή DC		
Σφάλμα EEPROM	Ελαττωματικό στοιχείο EEPROM	Απευθυνθείτε στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της KOSTAL. Αντικαταστήστε την κάρτα επιτήρησης.

Κωδικός συμβάντος	Αιτίες	Συνιστώμενες ενέργειες
Μηδενική παραγωγή ρεύματος και κίτρινη λυχνία συναγερμού, η οποία ανάβει στο σύστημα εποπτείας μέσω τηλεμετρίας	Διακοπή της επικοινωνίας	Αν χρησιμοποιείται ένα μοντέρνο ή ένα άλλο ιστορικό λειτουργίας, επανεκκινήστε το ιστορικό λειτουργίας. Σε περίπτωση που το σφάλμα εξακολουθεί να προκύπτει, απευθυνθείτε στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της KOSTAL.
Το σύστημα εποπτείας μέσω τηλεμετρίας εμφανίζει μηδενική παραγωγή ρεύματος	Διακοπή της επικοινωνίας	Αν χρησιμοποιείται ένα μοντέρνο ή ένα άλλο ιστορικό λειτουργίας, επανεκκινήστε το ιστορικό λειτουργίας. Σε περίπτωση που το σφάλμα εξακολουθεί να προκύπτει, απευθυνθείτε στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της KOSTAL.
Το σύστημα εποπτείας μέσω τηλεμετρίας δεν εμφανίζει τάση εξόδου	Διακόπτης DC στη θέση OFF	Ελέγξτε αν υπάρχει βλάβη στον διακόπτη DC και, αν δεν υπάρχει βλάβη, θέστε τον διακόπτη στη θέση ON . Σε περίπτωση που το σφάλμα εξακολουθεί να προκύπτει, απευθυνθείτε στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της KOSTAL.
Σφάλμα δικτύου	Βλάβη στο δίκτυο ρεύματος Διακόπτης DC στη θέση OFF	Περιμένετε, μέχρι να αποκατασταθεί η τροφοδοσία ρεύματος. Ρυθμίστε τον διακόπτη DC στη θέση ON . Σε περίπτωση που ο διακόπτης DC ενεργοποιείται συχνά, απευθυνθείτε στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της KOSTAL.
Απώλεια σύνδεσης Master	Η σύνδεση μεταξύ των αντιστροφών Slave και Master έχει διακοπεί.	Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή στο καλώδιο επικοινωνίας με τον αντιστροφή Master. Σε περίπτωση που το σφάλμα εξακολουθεί να προκύπτει, απευθυνθείτε στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της KOSTAL. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις επικοινωνίας στο KOSTAL PIKO CI Conf App.

Κωδικός συμβάντος	Αιτίες	Συνιστώμενες ενέργειες
Απώλεια σύνδεσης με- τρητή	Η σύνδεση επικοινωνίας με τον μετρητή ενέργειας (KSEM) έχει διακοπεί	Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή στο καλώδιο επικοινωνίας μεταξύ του κύριου αντιστροφέα (Master) και του μετρητή ενέργειας (KSEM). Σε περίπτωση που το σφάλμα εξακολουθεί να προκύπτει, απευθυνθείτε στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της KOSTAL. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις επικοινωνίας στο KOSTAL PIKO CI Conf App.

12. Ενημέρωση λογισμικού

Αν ο κατασκευαστής διαθέτει ένα επικαιροποιημένο λογισμικό για τον αντιστροφέα, το λογισμικό αυτό μπορεί να φορτωθεί στον αντιστροφέα. Σε αυτή την περίπτωση, το λογισμικό αναβαθμίζεται στην τελευταία έκδοση. Οι διαθέσιμες ενημερώσεις περιλαμβάνονται στη σελίδα λήψης αρχείων στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή.

Τα ακόλουθα αρχεία πρέπει να ενημερωθούν ανάλογα με τον αντιστροφέα:

- MCB (υλικολογισμικό Master Control Board)
- SCB (υλικολογισμικό Slave Control Board)
- CSB (υλικολογισμικό Communication Service Board)
- AFCI (ανίχνευση τόξου)
- WiFi/Bluetooth (μονάδα επικοινωνίας)

PIKO CI	MCB	SCB	CSB	AFCI	WiFi/Bluetooth
PIKO CI 30	m_9511-302000-xx-xxxxxx.bin	--	G711-0002200-xx-xxxxxx.bin	--	--
PIKO CI 50	m_9511-600900-xx-xxxxxx.bin	--	G711-0002200-xx-xxxxxx.bin	--	--
PIKO CI 60	m_9511-600900-xx-xxxxxx.bin	--	G711-0002200-xx-xxxxxx.bin	--	--

Η ενημέρωση για το PIKO CI μπορεί να εγκατασταθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

-  Ενημέρωση λογισμικού μέσω του PIKO CI Tool, Πλευρά 157
-  Ενημέρωση λογισμικού μέσω της εφαρμογής PIKO CI, Πλευρά 158

12.1 Ενημέρωση λογισμικού μέσω του PIKO CI Tool

Με το **KOSTAL PIKO CI Conf Tool** μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό πολύ εύκολα σε έναν αντιστροφέα PIKO CI ή σε πολλούς αντιστροφείς.

Για τον σκοπό αυτόν, ο αντιστροφέας πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο LAN. Το **KOSTAL PIKO CI Conf Tool** καθώς και η τεκμηρίωση για το εργαλείο διατίθεται στην περιοχή λήψεων του προϊόντος.

Σύνδεσμος προς τις οδηγίες του **KOSTAL PIKO CI Conf Tool**.

1. Κατεβάστε τα αρχεία ενημέρωσης στον υπολογιστή από την αρχική σελίδα της KOSTAL Solar από την περιοχή λήψεων του προϊόντος στην ενότητα Ενημέρωση.
 2. Εκκινήστε την εφαρμογή με διπλό κλικ στο **PIKO CI Conf**.
 3. Αναζητήστε τον αντιστροφέα που θέλετε να ενημερώσετε.
 4. Συνδεθείτε ως εγκαταστάτης.
 5. Επιλέξτε το στοιχείο μενού Ενημέρωση.
 6. Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας Single ή Multiple.
 7. Επιλέξτε τα αρχεία ενημέρωσης και ξεκινήστε την ενημέρωση.
 8. Ακολουθήστε τις οδηγίες.
- ✓ Η ενημέρωση εκτελέστηκε

12.2 Ενημέρωση λογισμικού μέσω της εφαρμογής PIKO CI

Εάν θέλετε να ενημερώσετε μόνο έναν ή δύο αντιστροφείς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **PIKO CI Conf App**. Η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης για τον εγκαταστάτη/διαχειριστή είναι **superadmin**.

Με αυτόν τον χρήστη, μπορούν να πραγματοποιούνται διάφορες ρυθμίσεις, αντίθετα από αυτές για τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, όπως π.χ. ρυθμίσεις δικτύου, περιορισμοί ισχύος ή προδιαγραφές δικτύου.

Αυτός ο κωδικός πρέπει να αλλάξει μετά την πρώτη έναρξη λειτουργίας. Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε να τον επαναφέρετε μέσω της τεχνικής υποστήριξης.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω του KOSTAL PIKO CI Conf App

Χρησιμοποιήστε ένα smartphone ή tablet με το εγκατεστημένο KOSTAL PIKO CI Conf App. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

1. Ξεκινήστε το KOSTAL PIKO CI Conf App στο smartphone ή το tablet σας, το οποίο χρησιμοποιείτε για την έναρξη λειτουργίας.
2. Κατεβάστε τα αρχεία ενημέρωσης από τον διακομιστή από το κουμπί **Λήψη αρχείων ενημέρωσης**.
3. Συνδεθείτε με το WLAN του αντιστροφέα.
4. Σημειώστε τον τύπο και τον σειριακό αριθμό του αντιστροφέα, στον οποίο πρέπει να εγκατασταθεί η ενημέρωση. Αυτές οι πληροφορίες αναγράφονται στην πινακίδα τύπου.
5. Ενεργοποιήστε στο smartphone/tablet τη λειτουργία WiFi/WLAN, ανοίγοντας τις ρυθμίσεις WiFi/WLAN.
6. Αναζητήστε στο tablet ή στο smartphone το δίκτυο WLAN του αντιστροφέα σας και επιλέξτε το.
Το SSID του αντιστροφέα αποτελείται από τον τύπο και τον σειριακό αριθμό του αντιστροφέα.
Παράδειγμα: PIKO_CI_50_12345678

7. Καταχωρίστε τον κωδικό του αντιστροφέα και επιβεβαιώστε την εισαγωγή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι: **12345678**. Αυτός πρέπει να αλλάξει μετά την πρώτη έναρξη λειτουργίας.

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό WLAN, μπορείτε να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη τιμή για τον κωδικό μέσω του πλήκτρου επαναφοράς κάτω από το κάλυμμα του πεδίου σύνδεσης COM2.

8. Στην ερώτηση εάν επιθυμείτε να παραμείνετε μόνιμα συνδεδεμένοι στο δίκτυο, απαντήστε με ναι.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Η ερώτηση δεν εμφανίζεται πάντα και εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα του smartphone/tablet.

9. Μεταβείτε ξανά στο KOSTAL PIKO CI Conf App και δημιουργήστε τη σύνδεση μεταξύ smartphone/tablet και αντιστροφέα, πατώντας **START** και επιλέγοντας τον αντιστροφέα.
10. Για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση, πρέπει να γίνει αλλαγή του χρήστη. Επιλέξτε το στοιχείο μενού **Ρυθμίσεις > Διαχείριση χρηστών > Αλλαγή χρήστη**.
11. Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Σύνδεση**.
12. Επιλέξτε το στοιχείο μενού **Ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις > Εκτέλεση ενημέρωσης του υλικολογισμικού CSB**.
- Ο αντιστροφέας βρίσκει αυτόματα το αρχείο ενημέρωσης (G711-xxxxxxx.bin) και ξεκινά την εγκατάσταση.
13. Μετά την εγκατάσταση περιμένετε περίπου 2 λεπτά, μέχρι να εγκαταστήσετε την ενημέρωση της πλακέτας ελέγχου.
14. Επιλέξτε το στοιχείο μενού **Ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις > Εκτέλεση ενημέρωσης του firmware CB**.
- Ο αντιστροφέας βρίσκει αυτόματα το αρχείο ενημέρωσης (m_G9511-xxxxxxx.bin) και ξεκινά την εγκατάσταση.
15. Ελέγξτε την έκδοση του λογισμικού στην εφαρμογή επιλέγοντας **Ρυθμίσεις > Βασικές ρυθμίσεις**.
- ✓ Η ενημέρωση έχει εγκατασταθεί.

13. Τεχνικές πληροφορίες

13.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά	161
13.2 Διαγράμματα συνδεσμολογίας.....	165

13.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών και σφαλμάτων.

Επίκαιρες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.kostal-solar-electric.com.

Πλευρά εισόδου (DC)

PIKO CI		30	50	60
Μέγ. Φ/Β ισχύς (cos(φ) = 1)	kWp	45	75	90
Ονομαστική ισχύς DC	kW	30	50	60
Ονομαστική τάση εισόδου (Udc,r)	V	620		
Τάση εισόδου εκκίνησης (Udc,start)	V	250		
Ελάχ. τάση συστήματος (Udc,min)	V			
Μέγ. τάση συστήματος (Udc,max)	V	1000	1100	
Εύρος τάσης MPP για ονομαστική ισχύ (Umpv,min)	V	480	540	
Εύρος τάσης MPP για ονομαστική ισχύ (Umpv,max)	V	800		
Εύρος τάσης λειτουργίας (Udc,workmin)	V	180	200	
Εύρος τάσης λειτουργίας (Udc,workmax)	V			
Μέγ. τάση λειτουργίας (Udc,workmax)	V	960		
Μέγ. ρεύμα εισόδου (Idc,max) ανά MPPT - από αύξοντα αριθμό: PIKO CI 30: 10534223, PIKO CI 50: 10534084, PIKO CI 60: 10534085	A	DC1-3: 40,5 DC4-6: 40,5	DC1-3: 39 DC4-6: 39 DC7-8: 26 DC9-10: 26	DC1-3: 39 DC4-6: 39 DC7-9: 39 DC9-12: 39
Μέγ. ρεύμα DC ανά είσοδο DC (IStringmax) - από αύξοντα αριθμό: PIKO CI 30: 10534223, PIKO CI 50: 10534084, PIKO CI 60: 10534085	A	14	18	
Μέγ. ρεύμα εισόδου (Idc,max) ανά MPPT - από αύξοντα αριθμό: PIKO CI 30: 10523267, PIKO CI 50: 10523268, PIKO CI 60: 10523269	A	DC1-3: 37,5 DC4-6: 37,5	DC2-4: 33 DC6-8: 33 DC10-11: 22 DC13-14: 22	DC2-4: 33 DC6-8: 33 DC9-11: 33 DC12-14: 33
Μέγ. ρεύμα DC ανά είσοδο DC (IStringmax) - από αύξοντα αριθμό: PIKO CI 30: 10523267, PIKO CI 50: 10523268, PIKO CI 60: 10523269	A	14		
Μέγ. ρεύμα βραχυκύκλωσης DC (Isc_pV)				
Εσωτερικές ασφάλειες String DC	A	20 (10 x 38 mm, gPV)		
Αριθμός εισόδων DC		6	10	12
Αριθμός ανεξάρτητων MPP-Tracker		2	4	

Πλευρά εξόδου (AC)

PIKO CI		30	50	60
Ονομαστική ισχύς, cos φ = 1 (P _{ac,r})	kW	30	50	60
Φαινόμενη ισχύς εξόδου (S _{ac,max})	kVA	33	55	66
Ονομαστική φαινόμενη ισχύς (S _{ac,nom})	kVA	30	50	60

ΡΙΚΟ CI		30	50	60
Ελάχ. τάση εξόδου (U _{ac,min})	V		277	
Μέγ. τάση εξόδου (U _{ac,max})	V		520	
Ονομαστικό ρεύμα (I _{l,nom})	A	43,3	72,2	86,6
Μέγ. ρεύμα εξόδου (I _{ac,max})	A	48	83	92
Ρεύμα βραχυκύκλωσης (Peak/RMS)	A	-/48	-/83	-/92
Σύνδεση δικτύου		3N~, 230/400 V, 50 Hz		
Ονομαστική συχνότητα (fr)	Hz		50	
Συχνότητα δικτύου (f _{min} - f _{max})	Hz		47/53	
Εύρος ρύθμισης του συντελεστή ισχύος (cos φ _{AC,r})			0,8...1...0,8	
Συντελεστής ισχύος σε ονομαστική ισχύ (cos φ _{AC,r})			1	
Συντελεστής παραμόρφωσης	%		<3	

Ιδιότητες συσκευής

ΡΙΚΟ CI		30	50	60
Αναμονή	W		<1	

Βαθμός απόδοσης

ΡΙΚΟ CI		30	50	60
Μέγ. βαθμός απόδοσης	%	98,2	98,3	
Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης	%	97,9	98,1	
Βαθμός απόδοσης προσαρμογής MPP	%		99,9	

Δεδομένα συστήματος

ΡΙΚΟ CI		30	50	60
Τοπολογία: Χωρίς γαλβανική απομόνωση - χωρίς μετασχηματιστή			ναι	
Βαθμός προστασίας κατά IEC 60529			IP 65	
Κατηγορία προστασίας κατά EN 62109-1			I	
Κατηγορία υπέρτασης κατά IEC 60664-1 πλευρά εισόδου (Φ/B γεννήτρια)			II	
Κατηγορία υπέρτασης κατά IEC 60664-1, πλευρά εξόδου (σύνδεση με το δίκτυο)			III	
Προστασία από υπέρταση DC/AC			τύπου 2	
Βαθμός ρύπανσης			4	
Περιβαλλοντική κατηγορία (εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο)			ναι	
Περιβαλλοντική κατηγορία (εγκατάσταση σε εσωτερικό χώρο)			ναι	
Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία			ναι	
Διάμετρος καλωδίου AC (ελάχ.-μέγ.)	mm	22...32		35...50

PIKO CI		30	50	60
Διατομή καλωδίου AC (ελάχ.-μέγ.)	mm ²	10...25	35...50	
Διατομή καλωδίου Φ/Β (ελάχ.-μέγ.)	mm ²	4...6		
Μέγ. ασφάλεια πλευράς εξόδου (AC) IEC 60898-1	A	B63 / C63	B125 / C125	
Προστασία ατόμων εσωτερικά κατά EN 62109-2		RCMU/RCCB τύπου B		
Αυτόματη μονάδα απενεργοποίησης κατά VDE V 0126-1-1		ναι		
Ύψος/Πλάτος/Βάθος	mm	470/555/270	710/855/285	
Βάρος	kg	41	83	
Αρχή ψύξης - ρυθμιζόμενοι ανεμιστήρες		ναι		
Μέγ. ροή αέρα	m ³ /h	185	411	
Επίπεδο θορύβου (τυπικό)	dB(A)	50	<63	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	°C	-25...60		
Μέγ. υψόμετρο λειτουργίας πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας	m	4000		
Σχετική υγρασία αέρα	%	0...100		
Τύπος σύνδεσης στην πλευρά DC		Βύσμα Amphenol H4		
Τύπος σύνδεσης στην πλευρά AC		M5	M8	

Διεπαφές

PIKO CI		30	50	60
Ethernet LAN TCP/IP (RJ45)			2	
WLAN (2,4 GHz [IEEE 802.11 b/g/n])			ναι	
RS485			1	
Ψηφιακές εισοδοί			4	

Οδηγίες/Πιστοποίηση

Οδηγίες / Πιστοποίηση	
PIKO CI 30	EN62109-1, EN62109-2, VDE-AR-N 4105:2018, VDE-AR-N 4110:2018, PO12.2, RD 244:2019, UNE 217001, EN 50549-1 -2, CEI0-16 2019, CEI0-21 2019 >11,08kW, UK G99/1-4 LV, IRR-DCC MV 2015, IEC61727/62116
PIKO CI 50	EN62109-1, EN62109-2, VDE-AR-N 4105:2018, VDE-AR-N 4110:2018, PO12.2, RD 244:2019, UNE 217001, EN 50549-1 -2, CEI0-16 2019, CEI0-21 2019 >11,08kW, UK G99/1-4 LV, IRR-DCC MV 2015, IEC61727/62116
PIKO CI 60	EN62109-1, EN62109-2, VDE-AR-N 4105:2018, VDE-AR-N 4110:2018, PO12.2, RD 244:2019, UNE 217001, EN 50549-1 -2, CEI0-16 2019, CEI0-21 2019 >11,08kW, UK G99/1-4 LV, IRR-DCC MV 2015, IEC61727/62116

Κατηγορία υπέρτασης II (είσοδος DC): Η συσκευή είναι κατάλληλη για σύνδεση σε Φ/Β στοιχειοσειρές. Τα μακριά καλώδια τροφοδοσίας στον εξωτερικό χώρο ή η ενδεχόμενη αντικεραυνική προστασία στη Φ/Β εγκατάσταση μπορεί να χρειαστούν συσκευές αντικεραυνικής προστασίας ή προστασίας από υπέρταση.


Κατηγορία υπέρτασης III (έξοδος AC): Η συσκευή είναι κατάλληλη για σταθερή σύνδεση στη διανομή δικτύου, πίσω από τον μετρητή και την ασφάλεια προστασίας αγωγών. Αν ο αγωγός σύνδεσης καλύπτει μεγάλες αποστάσεις στον εξωτερικό χώρο, μπορεί να χρειαστεί συσκευές προστασίας από υπέρταση.

Βαθμός ρυπαρότητας 4: Η ρυπαρότητα οδηγεί σε συνεχή αγωγιμότητα, π.χ. από την αγωγή σκόνη, τη βροχή ή το χιόνι, σε ανοιχτούς ή εξωτερικούς χώρους.

Μέτρηση με ονομαστική ισχύ σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 23 °C. Σε περίπτωση δυσμενούς σύνδεσης στοιχειοσειράς ή υψηλότερης θερμοκρασίας περιβάλλοντος, το επίπεδο θορύβου μπορεί να είναι υψηλότερο.


13.2 Διαγράμματα συνδεσμολογίας

Διάγραμμα συνδεσμολογίας 30

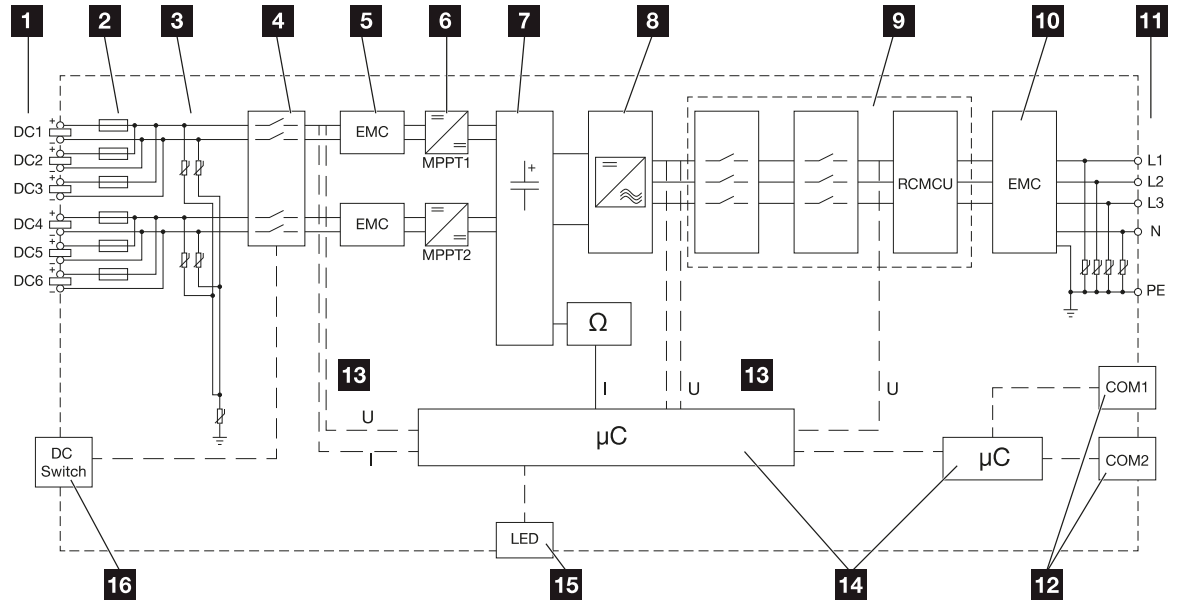


- 1 Είσοδοι DC για Φ/Β πλαίσια
- 2 Ασφάλειες DC
- 3 Ενσωματωμένη προστασία από υπέρταση (πλευρά DC)
- 4 Ηλεκτρονικός διακόπτης DC
- 5 Φίλτρο ΗΜΣ (πλευρά DC)
- 6 Ρυθμιστής DC
- 7 Ενδιάμεσο κύκλωμα
- 8 Κύκλωμα γεφύρωσης αντιστροφέα
- 9 Επιτήρηση και αποσύνδεση δικτύου
- 10 Φίλτρο ΗΜΣ (πλευρά AC)
- 11 Σύνδεση AC
- 12 Πεδία σύνδεσης COM1 και COM2 για διεπαφές επικοινωνίας
- 13 Μέτρηση τάσης και ρεύματος
- 14 Έλεγχος συστήματος και επικοινωνίας
- 15 LED κατάστασης
- 16 Διακόπτης DC

Διάγραμμα συνδεσμολογίας 50

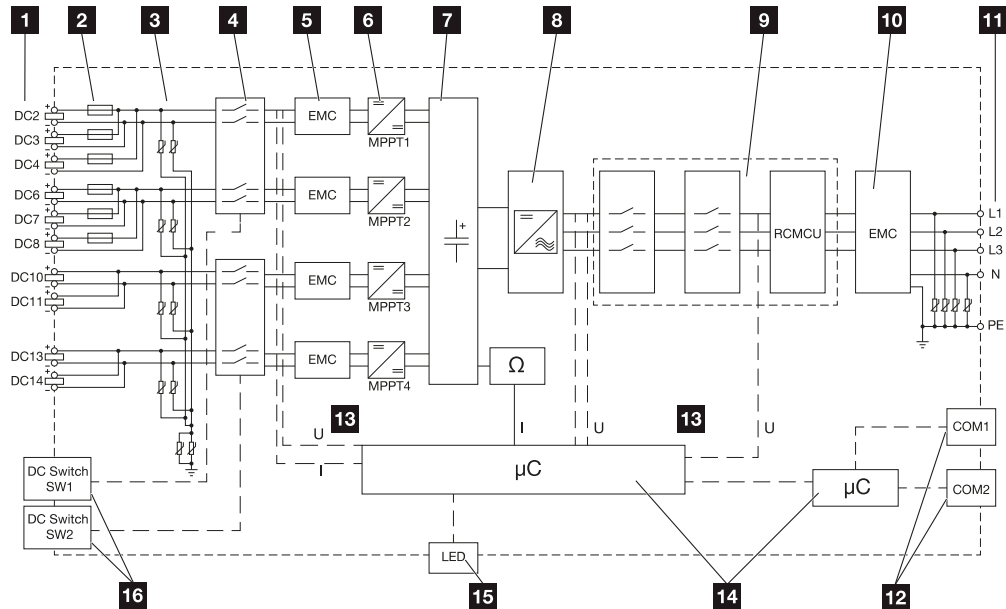

- 1 Είσοδοι DC για Φ/Β πλαίσια
- 2 Ασφάλειες DC
- 3 Ενσωματωμένη προστασία από υπέρταση (πλευρά DC)
- 4 Ηλεκτρονικός διακόπτης DC
- 5 Φίλτρο ΗΜΣ (πλευρά DC)
- 6 Ρυθμιστής DC
- 7 Ενδιάμεσο κύκλωμα
- 8 Κύκλωμα γεφύρωσης αντιστροφέα
- 9 Επιτήρηση και αποσύνδεση δικτύου
- 10 Φίλτρο ΗΜΣ (πλευρά AC)
- 11 Σύνδεση AC
- 12 Πεδία σύνδεσης COM1 και COM2 για διεπαφές επικοινωνίας
- 13 Μέτρηση τάσης και ρεύματος
- 14 Έλεγχος συστήματος και επικοινωνίας
- 15 LED κατάστασης
- 16 Διακόπτης DC

Διάγραμμα συνδεσμολογίας 60

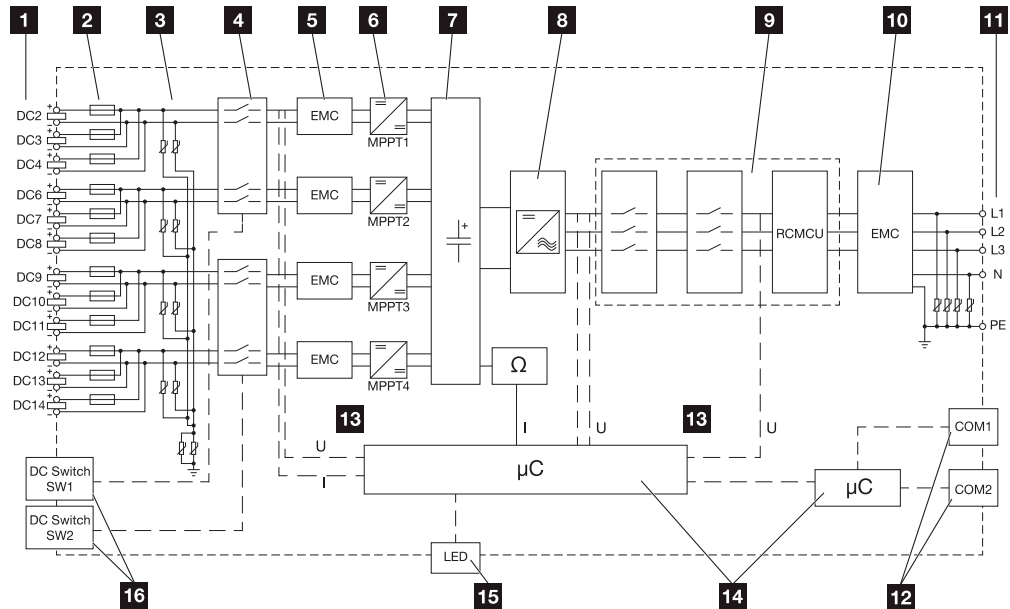

- 1 Είσοδοι DC για Φ/Β πλαίσια
- 2 Ασφάλειες DC
- 3 Ενσωματωμένη προστασία από υπέρταση (πλευρά DC)
- 4 Ηλεκτρονικός διακόπτης DC
- 5 Φίλτρο ΗΜΣ (πλευρά DC)
- 6 Ρυθμιστής DC
- 7 Ενδιάμεσο κύκλωμα
- 8 Κύκλωμα γεφύρωσης αντιστροφέα
- 9 Επιτήρηση και αποσύνδεση δικτύου
- 10 Φίλτρο ΗΜΣ (πλευρά AC)
- 11 Σύνδεση AC
- 12 Πεδία σύνδεσης COM1 και COM2 για διεπαφές επικοινωνίας
- 13 Μέτρηση τάσης και ρεύματος
- 14 Έλεγχος συστήματος και επικοινωνίας
- 15 LED κατάστασης
- 16 Διακόπτης DC

14. Πρόσθετος εξοπλισμός

- 14.1 KOSTAL Solar App 169
- 14.2 Εφαρμογή PIKO CI 170
- 14.3 PIKO CI Conf Tool..... 171
- 14.4 KOSTAL Solar Portal..... 172

14.1 KOSTAL Solar App

Η δωρεάν εφαρμογή KOSTAL Solar App σας προσφέρει μια επαγγελματική εποπτεία της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης. Μέσω της εφαρμογής KOSTAL Solar App μπορείτε να έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή σε όλες τις λειτουργίες μέσω του smartphone ή του tablet σας.

Για τη ρύθμιση και τη χρήση της εφαρμογής χρειάζεστε πρόσβαση στο και το KOSTAL Solar Portal και έναν αντιστροφέα που είναι ρυθμισμένος σε αυτό. Για να συνδεθείτε στην εφαρμογή, απαιτούνται τα ίδια στοιχεία πρόσβασης όπως και για το .

Με την εφαρμογή KOSTAL Solar App μπορείτε να επιτηρείτε τη φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης ή από το σπίτι και να προβάλετε τα σχετικά δεδομένα εγκατάστασης. Έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση, όπως και να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστορικό της φωτοβολταϊκής σας εγκατάστασης. Έτσι, με το KOSTAL Solar App είστε πάντα ενημερωμένοι.

Κατεβάστε τώρα το δωρεάν KOSTAL Solar App και επωφεληθείτε από τις νέες και διευρυμένες λειτουργίες.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.kostal-solar-electric.com στην ενότητα **Προϊόντα > Εργαλεία και εφαρμογές > KOSTAL Solar App**.



KOSTAL Solar App



14.2 Εφαρμογή PIKO CI

Χρειάζεστε το KOSTAL PIKO CI Conf App για τον χειρισμό και τη διαμόρφωση των αντιστροφέων PIKO CI.



Κατεβάστε την εφαρμογή KOSTAL PIKO CI Conf App από το Apple App Store ή το Google Play Store στο tablet ή στο smartphone και εγκαταστήστε την.

14.3 PIKO CI Conf Tool

Το KOSTAL PIKO CI Conf Tool είναι ένα εργαλείο διαμόρφωσης για τη διαμόρφωση του αντιστροφέα PIKO CI μέσω μιας απευθείας σύνδεσης LAN.

Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πλέον απαραίτητο να στέκεστε ακριβώς μπροστά από τον αντιστροφέα με το smartphone για να τον διαμορφώσετε.

Μέσω του εργαλείου διαμόρφωσης μπορούν να ενεργοποιηθούν και να διαμορφωθούν όλοι οι αντιστροφείς PIKO CI που βρίσκονται στο τοπικό δίκτυο LAN.

Η επιφάνεια χρήστη προσφέρει τις ίδιες δυνατότητες ρύθμισης που είναι διαθέσιμες από το KOSTAL PIKO CI Conf App σε smartphone.

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε υπολογιστή με ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα Windows.

Κατεβάστε την εφαρμογή από την περιοχή λήψεων.

Μπορείτε να τη βρείτε στην ενότητα **Λήψεις** > Εφαρμογές – Εργαλεία > **KOSTAL PIKO CI Conf Tool**.

14.4 KOSTAL Solar Portal

Το KOSTAL Solar Portal είναι μια δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα για την επιτήρηση της Φ/Β εγκατάστασης.

Το Solar Portal παρέχει τη δυνατότητα εποπτείας της λειτουργίας των αντιστροφών μέσω διαδικτύου. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα απόδοσης και τα μηνύματα συμβάντων της Φ/Β εγκατάστασης αποστέλλονται μέσω διαδικτύου από τον αντιστροφέα στο Solar Portal.

Στο Solar Portal αποθηκεύονται οι πληροφορίες. Μπορείτε να βλέπετε και να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μέσω του διαδικτύου.

Το KOSTAL Solar Portal προστατεύει έτσι την επένδυσή σας σε μια Φ/Β εγκατάσταση από απώλεια εσόδων, π.χ. με άμεση ειδοποίηση μέσω email σε περίπτωση συμβάντος.

Η εγγραφή στο KOSTAL Solar Portal πραγματοποιείται δωρεάν μέσω του στη διεύθυνση <https://terminal.kostal-solar-electric.com>.



Οι λειτουργίες του Solar Portal είναι οι εξής:

- Πρόσβαση στο Portal από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου μέσω του διαδικτύου
- Γραφική απεικόνιση των δεδομένων ισχύος και απόδοσης
- Οπτικοποίηση και δεδομένα αισθητήρων για βελτιστοποίηση της ιδιοκατανάλωσης
- Ειδοποίηση με email σε περίπτωση συμβάντων
- Εξαγωγή δεδομένων
- Αξιολόγηση αισθητήρων
- Ένδειξη και τεκμηρίωση μιας ενδεχόμενης μείωσης της ωφέλιμης ισχύος από τον φορέα εκμετάλλευσης δικτύου
- Αποθήκευση του ιστορικού λειτουργίας για μακροχρόνια και ασφαλή εποπτεία της Φ/Β εγκατάστασης
- Παροχή δεδομένων εγκατάστασης για το

Προϋποθέσεις για τη χρήση του Solar Portal:

- Ο αντιστροφέας πρέπει να διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο.
- Η μεταφορά δεδομένων στο KOSTAL Solar Portal πρέπει να ενεργοποιημένη στον αντιστροφέα.
- Ο αντιστροφέας δεν πρέπει να έχει εκχωρηθεί σε καμία άλλη Φ/Β εγκατάσταση στο KOSTAL Solar Portal.
- Ο αντιστροφέας πρέπει να είναι εκχωρημένος στο KOSTAL Solar Portal της δική σας Φ/Β εγκατάστασης.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας
www.kostal-solar-electric.com.



15. Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη

Πληροφορίες για τους όρους τεχνικής υποστήριξης και εγγύησης θα βρείτε στη σελίδα λήψης αρχείων του προϊόντος στη διεύθυνση www.kostal-solar-electric.com.

Για πληροφορίες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη και μια ενδεχόμενη μετέπειτα παράδοση εξαρτημάτων, χρειαζόμαστε από εσάς τον τύπο της συσκευής και τον σειριακό αριθμό της. Θα βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην πινακίδα τύπου στην εξωτερική πλευρά του περιβλήματος.

Σε περίπτωση που έχετε τεχνικά ερωτήματα, απλά καλέστε τη γραμμή τεχνικής υποστήριξης:

- Γερμανία και άλλες χώρες (γλώσσα: γερμανικά, αγγλικά):
+49 (0)761 477 44-222
- Ελβετία:
+41 32 5800 225
- Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο:
+33 16138 4117
- Ελλάδα:
+30 2310 477 555
- Ιταλία:
+39 011 97 82 420
- Πολωνία:
+48 22 153 14 98
- Ισπανία, Πορτογαλία (γλώσσα: ισπανικά, αγγλικά):
+34 961 824 927

Ανταλλακτικά

Εάν απαιτούνται ανταλλακτικά ή αξεσουάρ για την αποκατάσταση βλάβης, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά και μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ, τα οποία είναι κατασκευασμένα ή/και εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

16. Παράρτημα

16.1 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 176

16.2 Άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα 177

16.3 Τερματισμός λειτουργίας και απόρριψη..... 178

16.1 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η **KOSTAL Solar Electric GmbH** δηλώνει με την παρούσα ότι το που περιγράφεται σε αυτό το έγγραφο συμφωνεί με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς των ακόλουθων αναφερόμενων οδηγιών.

- Οδηγία 2011/65/ΕΕ
(RoHS) για τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων υλικών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές
- Οδηγία 2014/53/ΕΕ
(RED Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment) Διαθεσιμότητα ραδιοσυστημάτων

Την αναλυτική δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ θα βρείτε στη σελίδα λήψης αρχείων που σχετίζονται με το προϊόν:

www.kostal-solar-electric.com

16.2 Άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα

Το παρόν προϊόν διαθέτει λογισμικό ανοικτού κώδικα (Open source) που δημιουργήθηκε από τρίτους και μεταξύ άλλων έχει λάβει άδεια GPL ή LGPL.

Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα και μια λίστα με τα λογισμικά ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιούνται καθώς και τα σχετικά κείμενα άδειας χρήσης υπάρχουν στην ιστοσελίδα (Webserver) στο σημείο **Άδειες χρήσης**.

16.3 Τερματισμός λειτουργίας και απόρριψη

Για να αποσυναρμολογήσετε τον αντιστροφέα, ενεργήστε ως εξής:

1. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του αντιστροφέα στην πλευρά AC και την πλευρά DC (**☑ Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του αντιστροφέα, Πλευρά 106**).



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος-θάνατος από ηλεκτροπληξία και ηλεκτρική εκφόρτιση!

Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής, ασφαλίστε την από επανενεργοποίηση. **☑ Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του αντιστροφέα, Πλευρά 106**

2. 50/60: Ανοίξτε το κάτω κάλυμμα του αντιστροφέα.
3. Λύστε τους ακροδέκτες και τις βιδωτές συνδέσεις καλωδίων.
4. Απομακρύνετε όλα τα καλώδια DC, τα καλώδια AC και τα καλώδια επικοινωνίας.
5. 50/60: Κλείστε το κάλυμμα του αντιστροφέα.
6. Λύστε τη βίδα ασφάλισης στο στήριγμα του αντιστροφέα.
7. Ανασηκώστε τον αντιστροφέα από τον τοίχο.

Σωστή απόρριψη

Οι ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες χαρακτηρίζονται με έναν διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων, δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. Αυτές οι συσκευές μπορούν να παραδίδονται χωρίς χρέωση σε κατάλληλα σημεία αποκομιδής.



Ενημερωθείτε σχετικά με τους τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας για τη χωριστή αποκομιδή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

