

Herstellereklärung

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstraße 6
79108 Freiburg i. Br., Deutschland

Gültig für die Wechselrichter:


PIKO CI 30/50/60, PIKO CI 30/50 G2, PIKO CI 100

PIKO CI P/Q capability der PIKO CI Baureihe.


	Sn	Pn	Pmax	Qmax	Qmin	Iacmax	Cosφmin	Phases	Mode
PIKO CI 30	33000	30000	33000	33000	-33000	48	0	3	UNI
PIKO CI 50	55000	50000	55000	55000	-55000	83	0	3	UNI
PIKO CI 60	66000	60000	66000	66000	-66000	92	0	3	UNI
PIKO CI 30 G2	33400	30000	33400	33400	-33400	51	0	3	UNI
PIKO CI 50 G2	55600	50000	55600	55600	-55600	84,3	0	3	UNI
PIKO CI 100	111000	100000	111000	111000	-111000	168,8	0	3	UNI

Das untenstehende Merkmal zeigt die Konformität der PIKO CI Baureihe mit der geforderten P/Q capability Spezifikation für die CEI 0-16.


PIKO CI 30

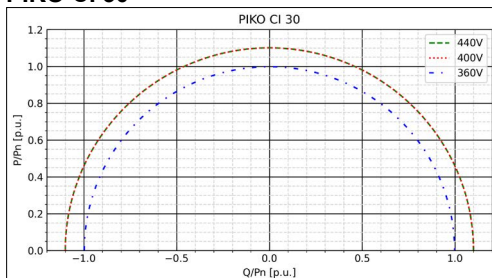


PIKO CI 50

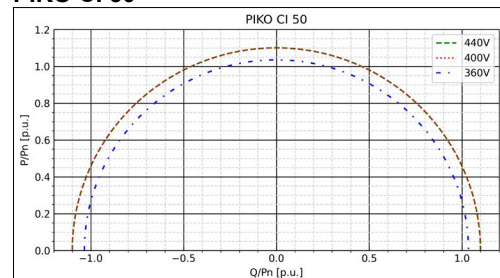


PIKO CI 60

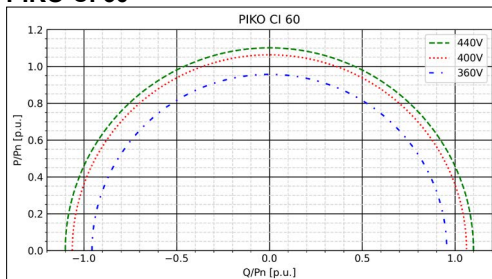


PIKO CI 100

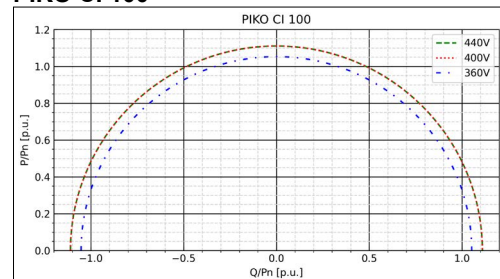

PIKO CI 30 G2

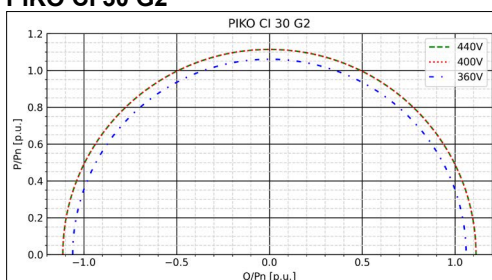

PIKO CI 50 G2

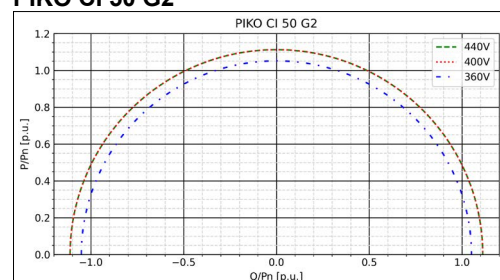

KOSTAL Solar Electric GmbH – Freiburg, 15.04.2025


KOSTAL
KOSTAL Solar Electric GmbH
Häfenstraße 10
D-78108 Freiburg
Tel.: 0761-47744 100
Fax: 0761-47744 111

Frank Henn
(Geschäftsführer)


KOSTAL
KOSTAL Solar Electric GmbH
Häfenstraße 10
D-78108 Freiburg
Tel.: 0761-47744 100
Fax: 0761-47744 111

i.V. Frank Greizer
(Bereichsleiter Entwicklung)